L27/28-III PIĘTRO

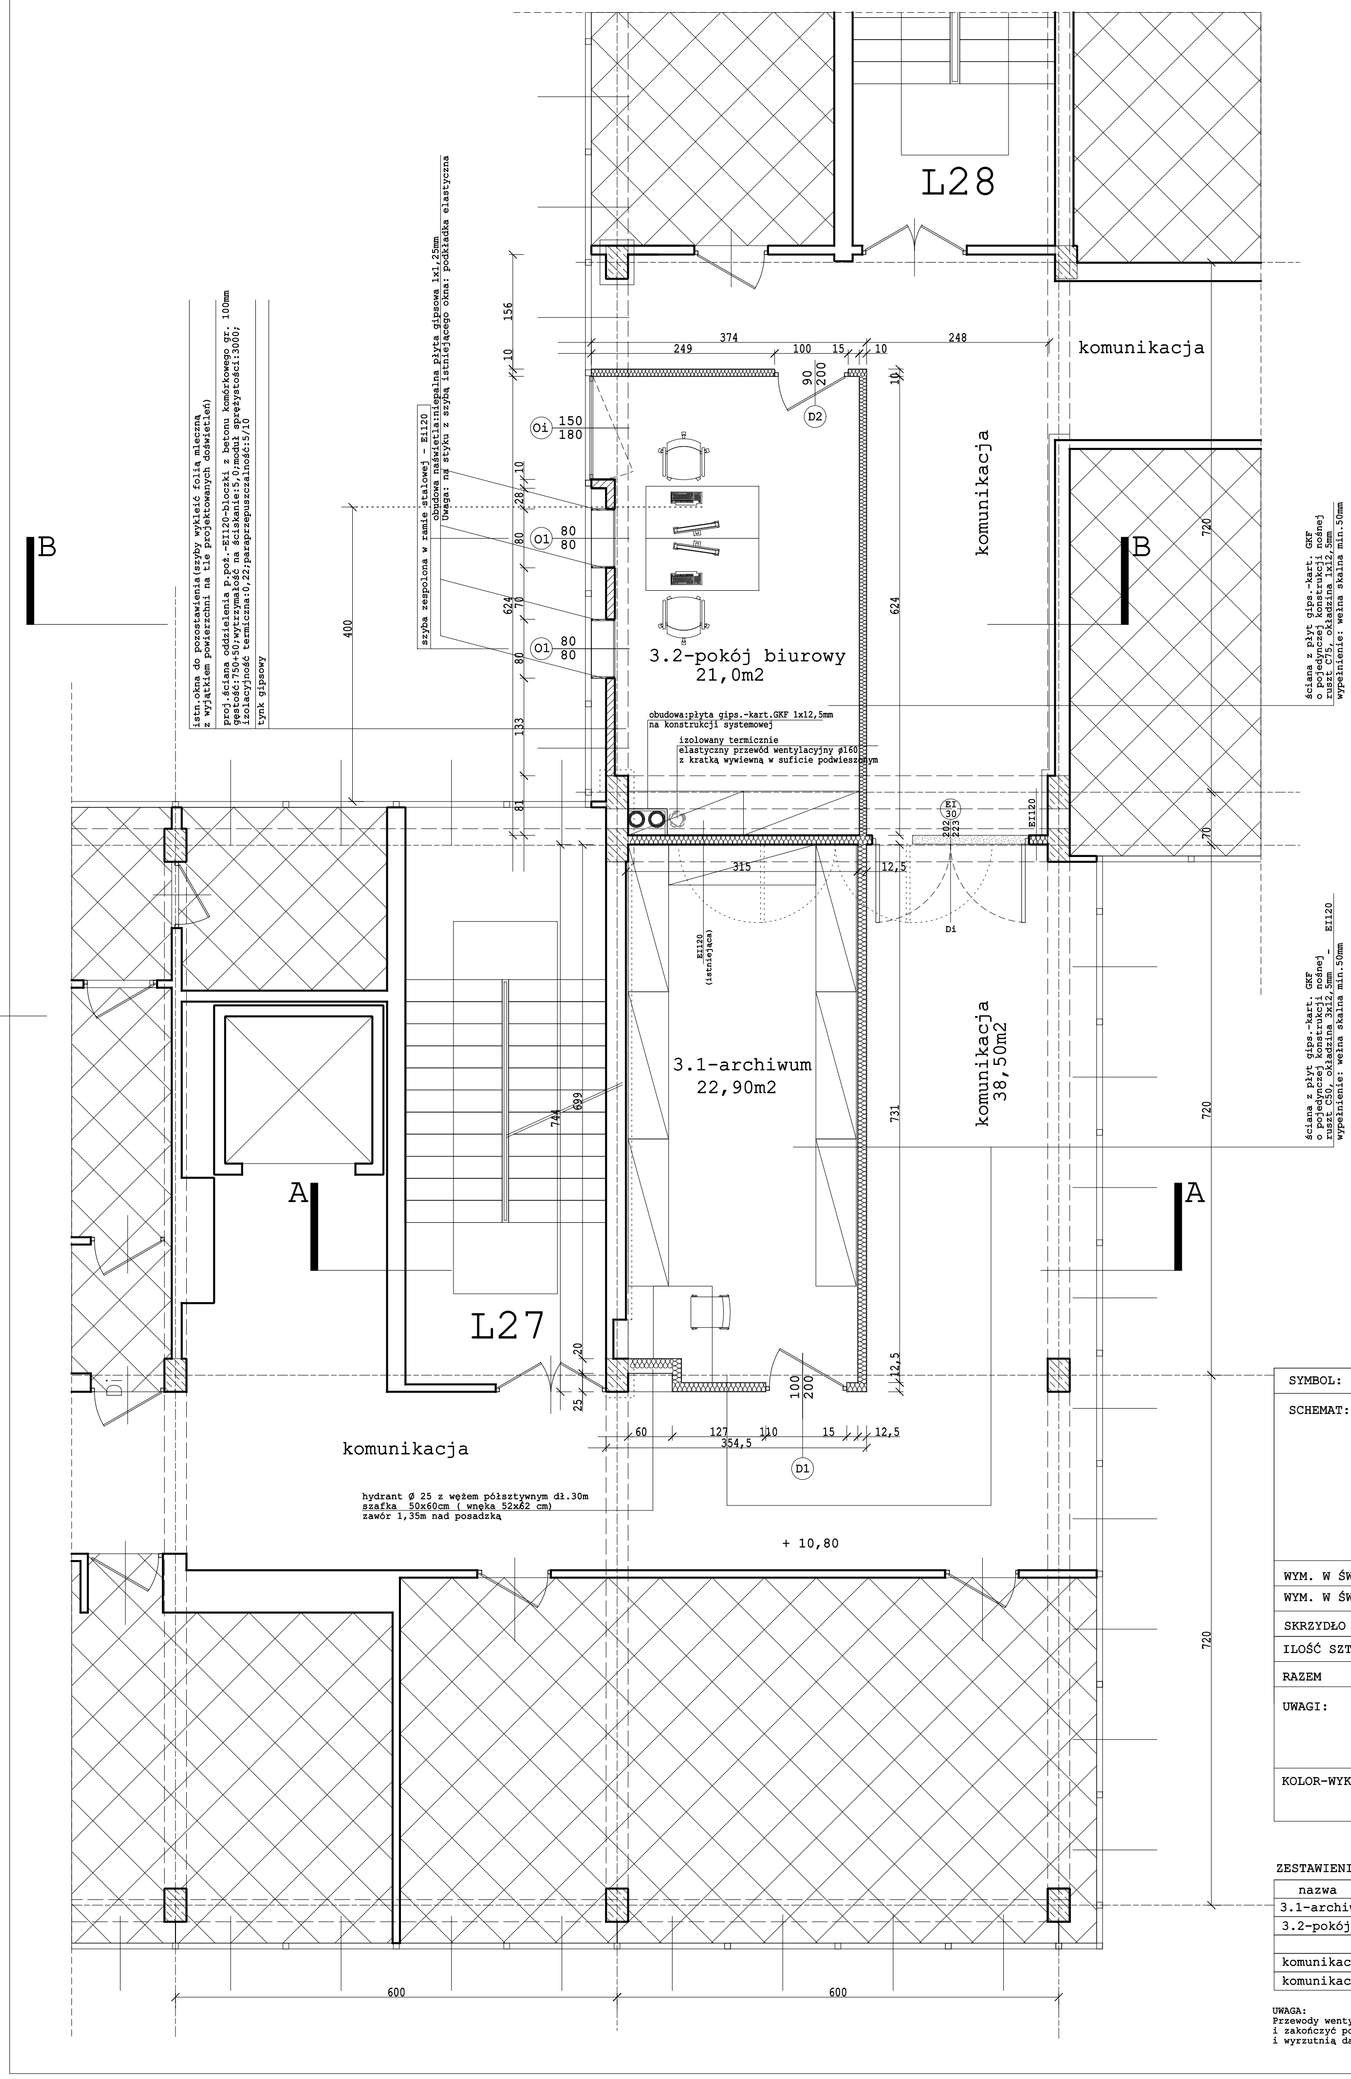

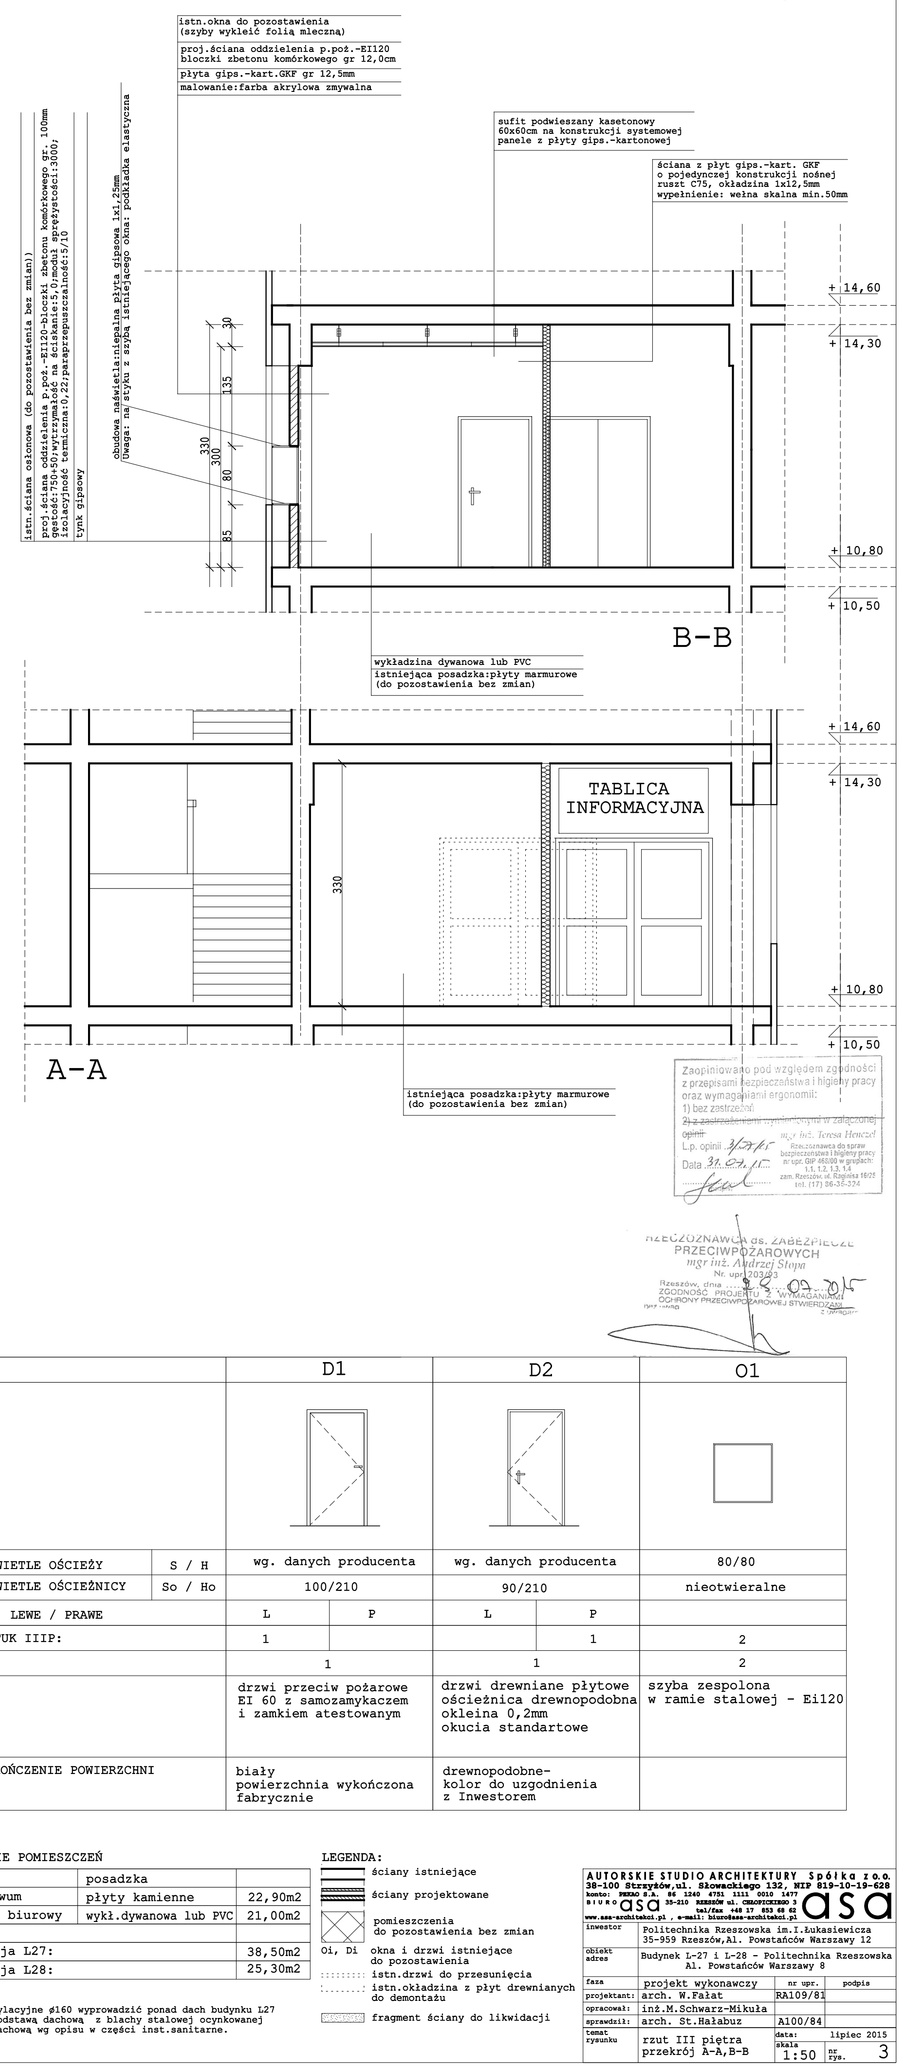

Zaopiniowano pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii:
1) bez zastrzeżeń
2) z zastrzeżeniami ujętymi w załączonej opinii
L.p. opinii 4945
Data 31.04.15
mgr inż. Teresa Nowicka
Rzeczoznawca do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
nr upr. 1/2/13/14
zam. Rzeszów, ul. Krakowska 161/3
tel. (17) 86-57-324

RZECZOZNAWCA DS. ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr inż. Andrzej Skiba
nr upr. 0/0/2003
Rzeszów, dnia 30.09.2015
ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ STWIERDZAM

SYMBOL:		D1	D2	O1
SCHEMAT:				
WYM. W ŚWIETLE OŚCIEŻY	S / H	wg. danych producenta	wg. danych producenta	80/80
WYM. W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	So / Ho	100/210	90/210	nieotwieralne
SKRZYDŁO LEWE / PRAWE		L P	L P	
ILOŚĆ SZTUK IIIP:		1	1	2
RAZEM		1	1	2
UWAGI:		drzwi przeciw pożarowe EI 60 z samozamykaczem i zamkiem atestowanym	drzwi drewniane płytowe ościeżnica drewnopodobna okleina 0,2mm okucia standartowe	szyba zespolona w ramie stalowej - EI120
KOLOR-WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI		biały powierzchnia wykończona fabrycznie	drewnopodobne- kolor do uzgodnienia z Inwestorem	

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

nazwa	posadzka	
3.1-archiwum	płyty kamienne	22,90m2
3.2-pokój biurowy	wykł.dywanowa lub PVC	21,00m2
komunikacja L27:		38,50m2
komunikacja L28:		25,30m2

UWAGA:
Przewody wentylacyjne ø160 wyprowadzić ponad dach budynku L27
i zakończyć podstawą dachową z blachy stalowej ocynkowanej
i wyrzutnią dachową wg opisu w części inst.sanitarne.

LEGENDA:
- ściany istniejące
- ściany projektowane
- pomieszczenia do pozostawienia bez zmian
- O1, D1 okna i drzwi istniejące do pozostawienia
- istn.drzwi do przesunięcia
- istn.okładzina z płyt drewnianych do demontażu
- fragment ściany do likwidacji

AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTURY Spółka z o.o.
38-100 Strzyżów,ul. Słowackiego 17D, NIP 818-10-19-828
konto: PKOBG O/... 86 1240 4791 1111 0010 1477
BIURO asa 38-100 Strzyżów, ul. Słowackiego 17D
tel/fax +48 17 853 48 46
www.asa-architekci.pl , e-mail: biuro@asa-architekci.pl

inwestor	Politechnika Rzeszowska im.I.Łukasiewicza 35-959 Rzeszów,Al. Powstańców Warszawy 12		
obiekt adres	Budynek L-27 i L-28 - Politechnika Rzeszowska Al. Powstańców Warszawy 8		
faza	projekt wykonawczy	nr upr.	podpis
projektant:	arch. W.Fałat	RA109/81	
opracował:	inż.M.Schwarz-Mikuła		
sprawdził:	arch. St.Hałabuz	A100/84	
temat rysunku	rzut III piętra przekrój A-A,B-B	data: lipiec 2015 skala: 1:50	nr rys. 3