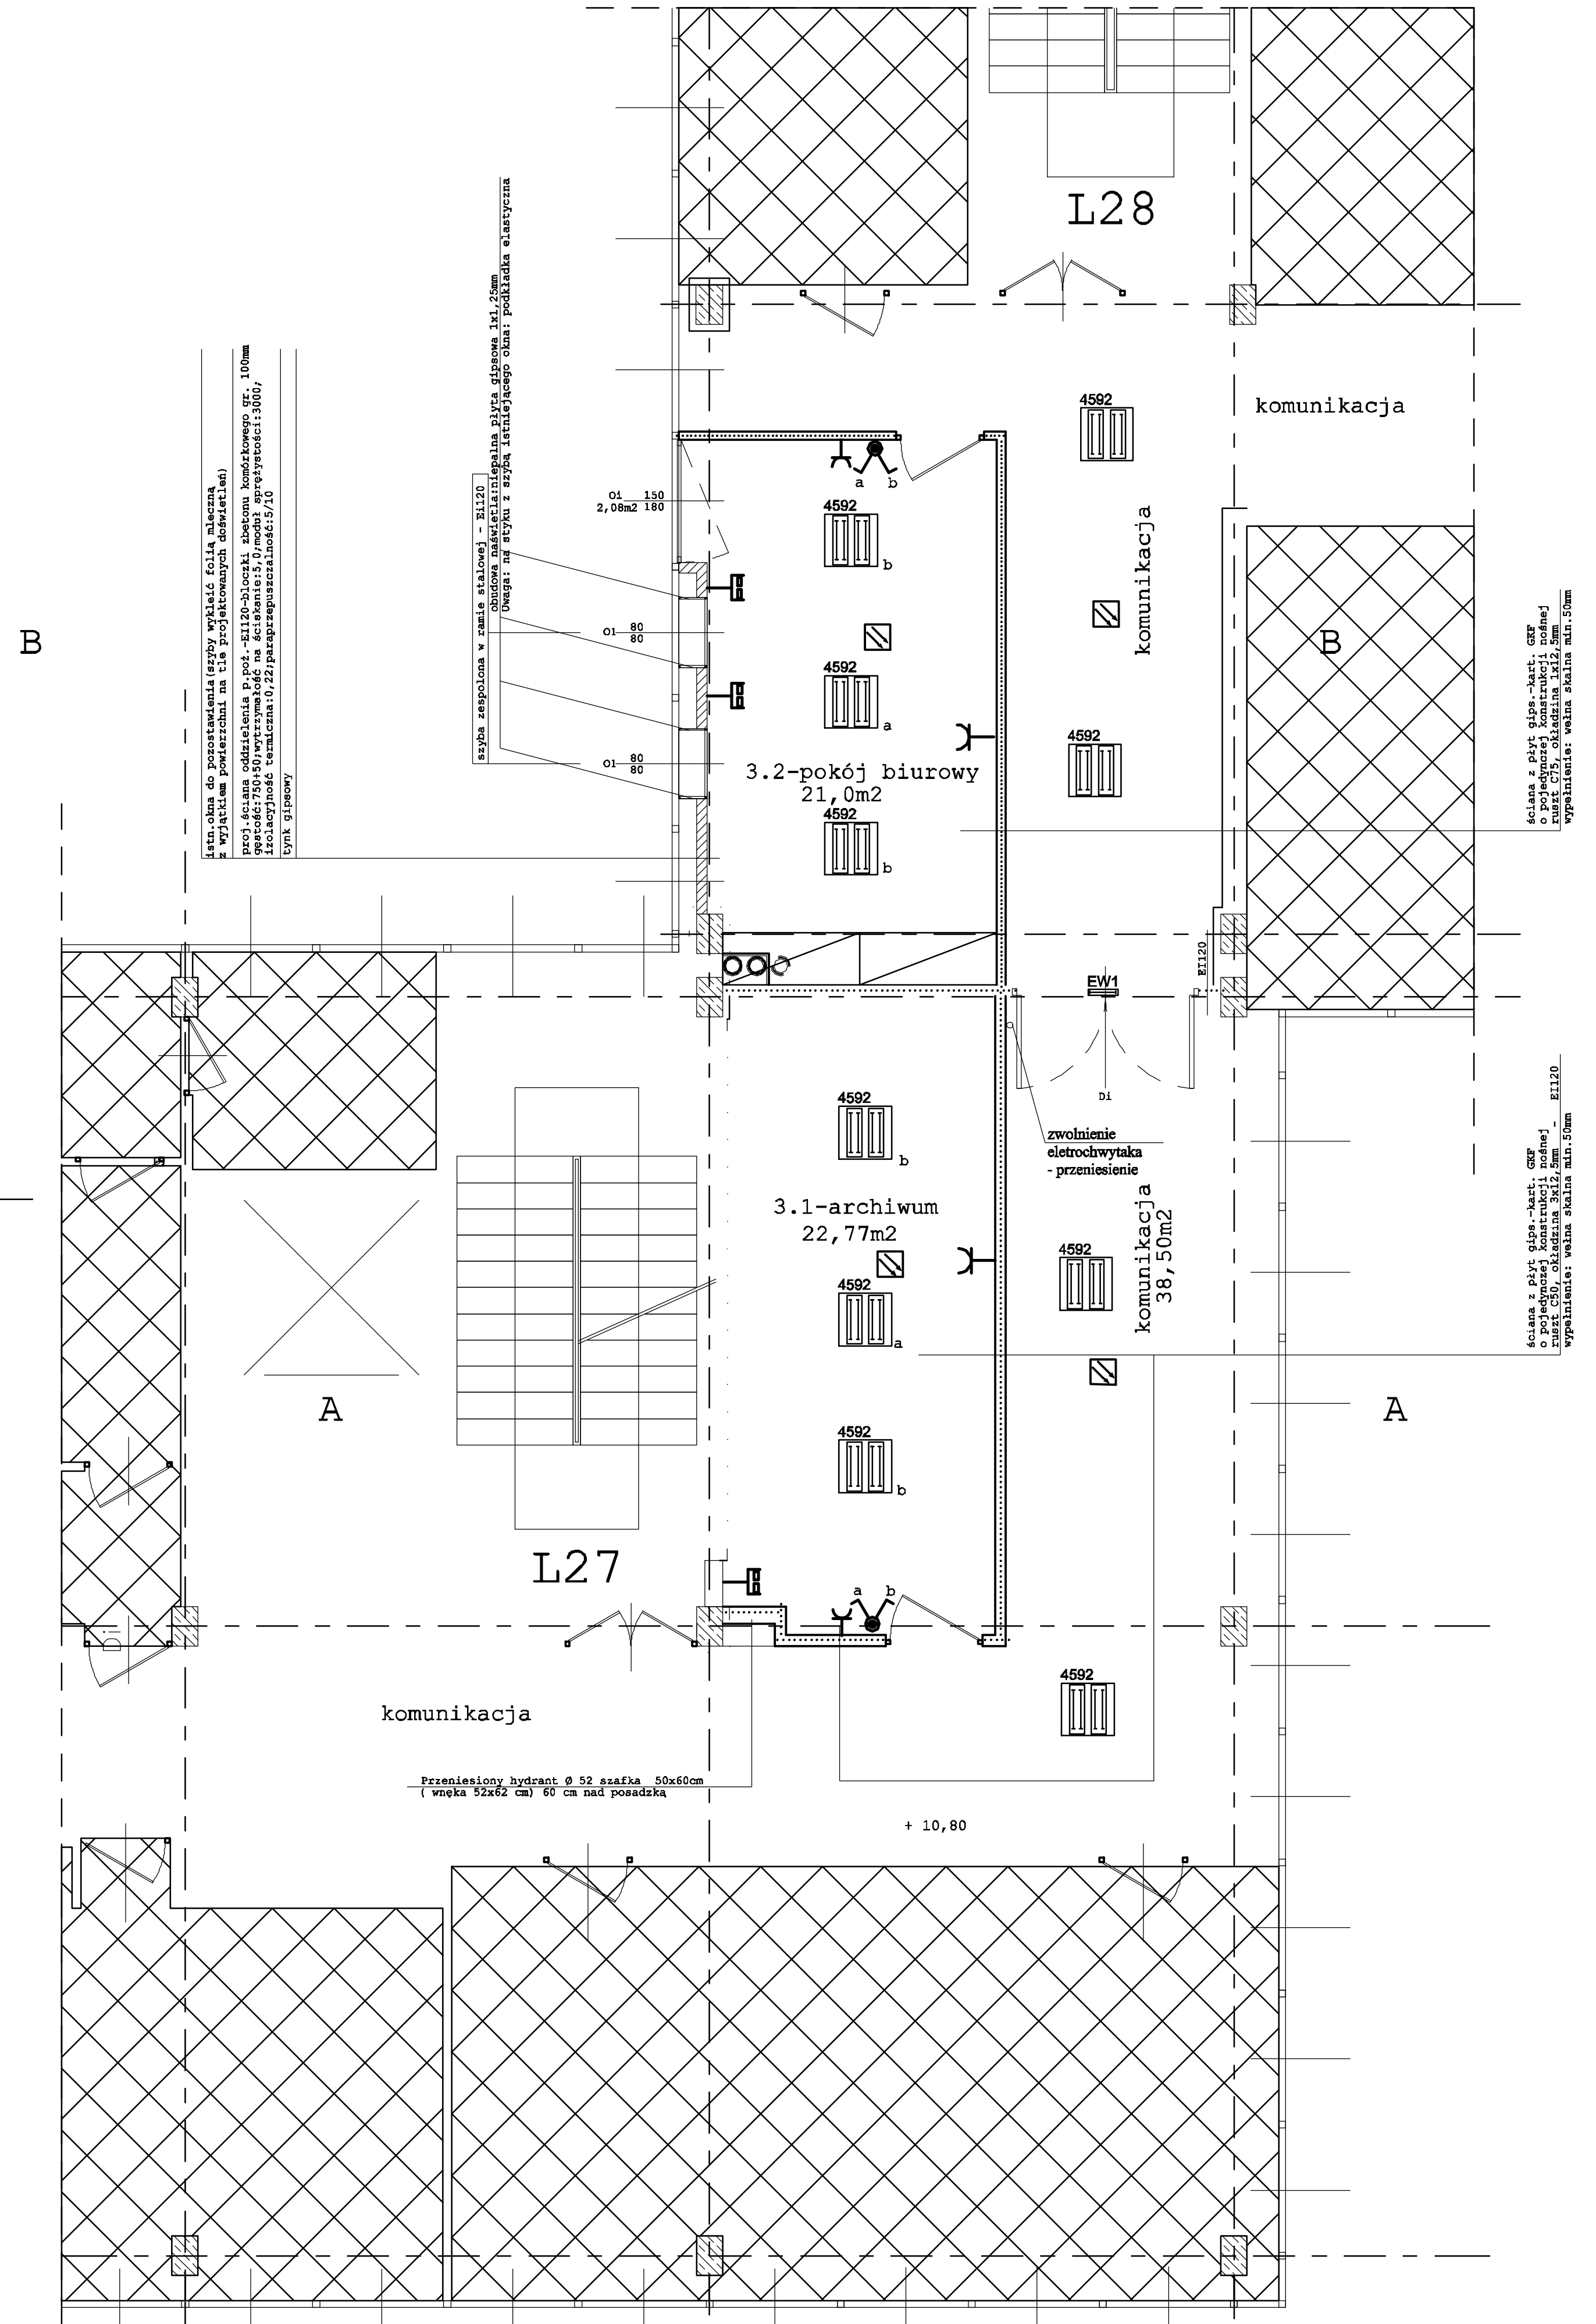

EW1 oprawa ewakuacyjna kierunkowa 2 h

AW 4592 oprawa rastrowa awaryjna 2 h 4x18W

4592 oprawa rastrowa 4x18W

łącznik świecznikowy

łącznik schodowy

gniazdo 230 V z uziemieniem IP20 podwójne

Jonizacyjna czujka dymu z gniazdem

Zestaw gniazd 2x230V DATA +2xRJ45 + RJ11

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

nazwa	posadzka	
3.1-archiwum	płyty kamienne	22,77m2
3.2-pokój biurowy	wykładzina dywanowa	21,00m2
komunikacja L27:		38,50m2
komunikacja L28:		25,30m2

UWAGA:
Przewody wentylacyjne ø160 wyprowadzić ponad dach budynku L27 i zakończyć podstawą dachową PD-B2-C-160-NS+izolowany cokół z blachy stalowej ocynkowanej i wyrzutnią dachową WD-C1-C-160-NS

LEGENDA:
- ściany istniejące
- ściany projektowane
- pomieszczenia do pozostawienia bez zmian
- Oi, Di okna i drzwi istniejące do pozostawienia
- istn.drzwi do przesunięcia
- istn.okładzina z płyt drewnianych do demontażu

AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTURY Spółka z o.o.
38-100 Strzyżów,ul. Słowackiego 132, NIP 819-10-19-628
konto: PEKAO S.A. 86 1240 4751 1111 0010 1477
BIURO asa 35-210 RZESZÓW ul. CHŁOPICKIEGO 3
tel/fax +48 17 853 68 62
www.asa-architekci.pl , e-mail: biuro@asa-architekci.pl

inwestor	Politechnika Rzeszowska im.I.Łukasiewicza 35-959 Rzeszów,Al. Powstańców Warszawy 12		
obiekt adres	Budynek L-27 i L-28 - Politechnika Rzeszowska Al. Powstańców Warszawy 8		
faza	projekt budowlany	nr upr.	podpis
projektant:	mgr inż. G. Osior	LUB/0129/POOE/04	
opracował:			
sprawdził:	mgr inż. A. Mamczur	E-51/93	
temat rysunku	rzut II piętra inst. elektryczna	data: lipiec 2015 skala 1:50	nr rys. 3