


|           |  |   |                     |
|-----------|--|---|---------------------|
| Obiekt:   | „Dom Studencki – IKAR”, 35-084 Rzeszów, ul. Akademicka 6   |   |                     |
| Temat:    | Ekspertyza techniczna na podstawie § 2.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690; z późniejszymi zmianami). |   |                     |
| Opracował | mgr inż. Lucjan Gładysz<br>uprawniony rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż.<br>Nr uprawnień: 322/95  | Nazwa rysunku:<br><b>Plan sytuacyjny wraz z drogą pożarową<br/>oraz hydrantami zewnętrznymi</b><br><i>Arach</i> | Nr rys.<br><b>1</b> |




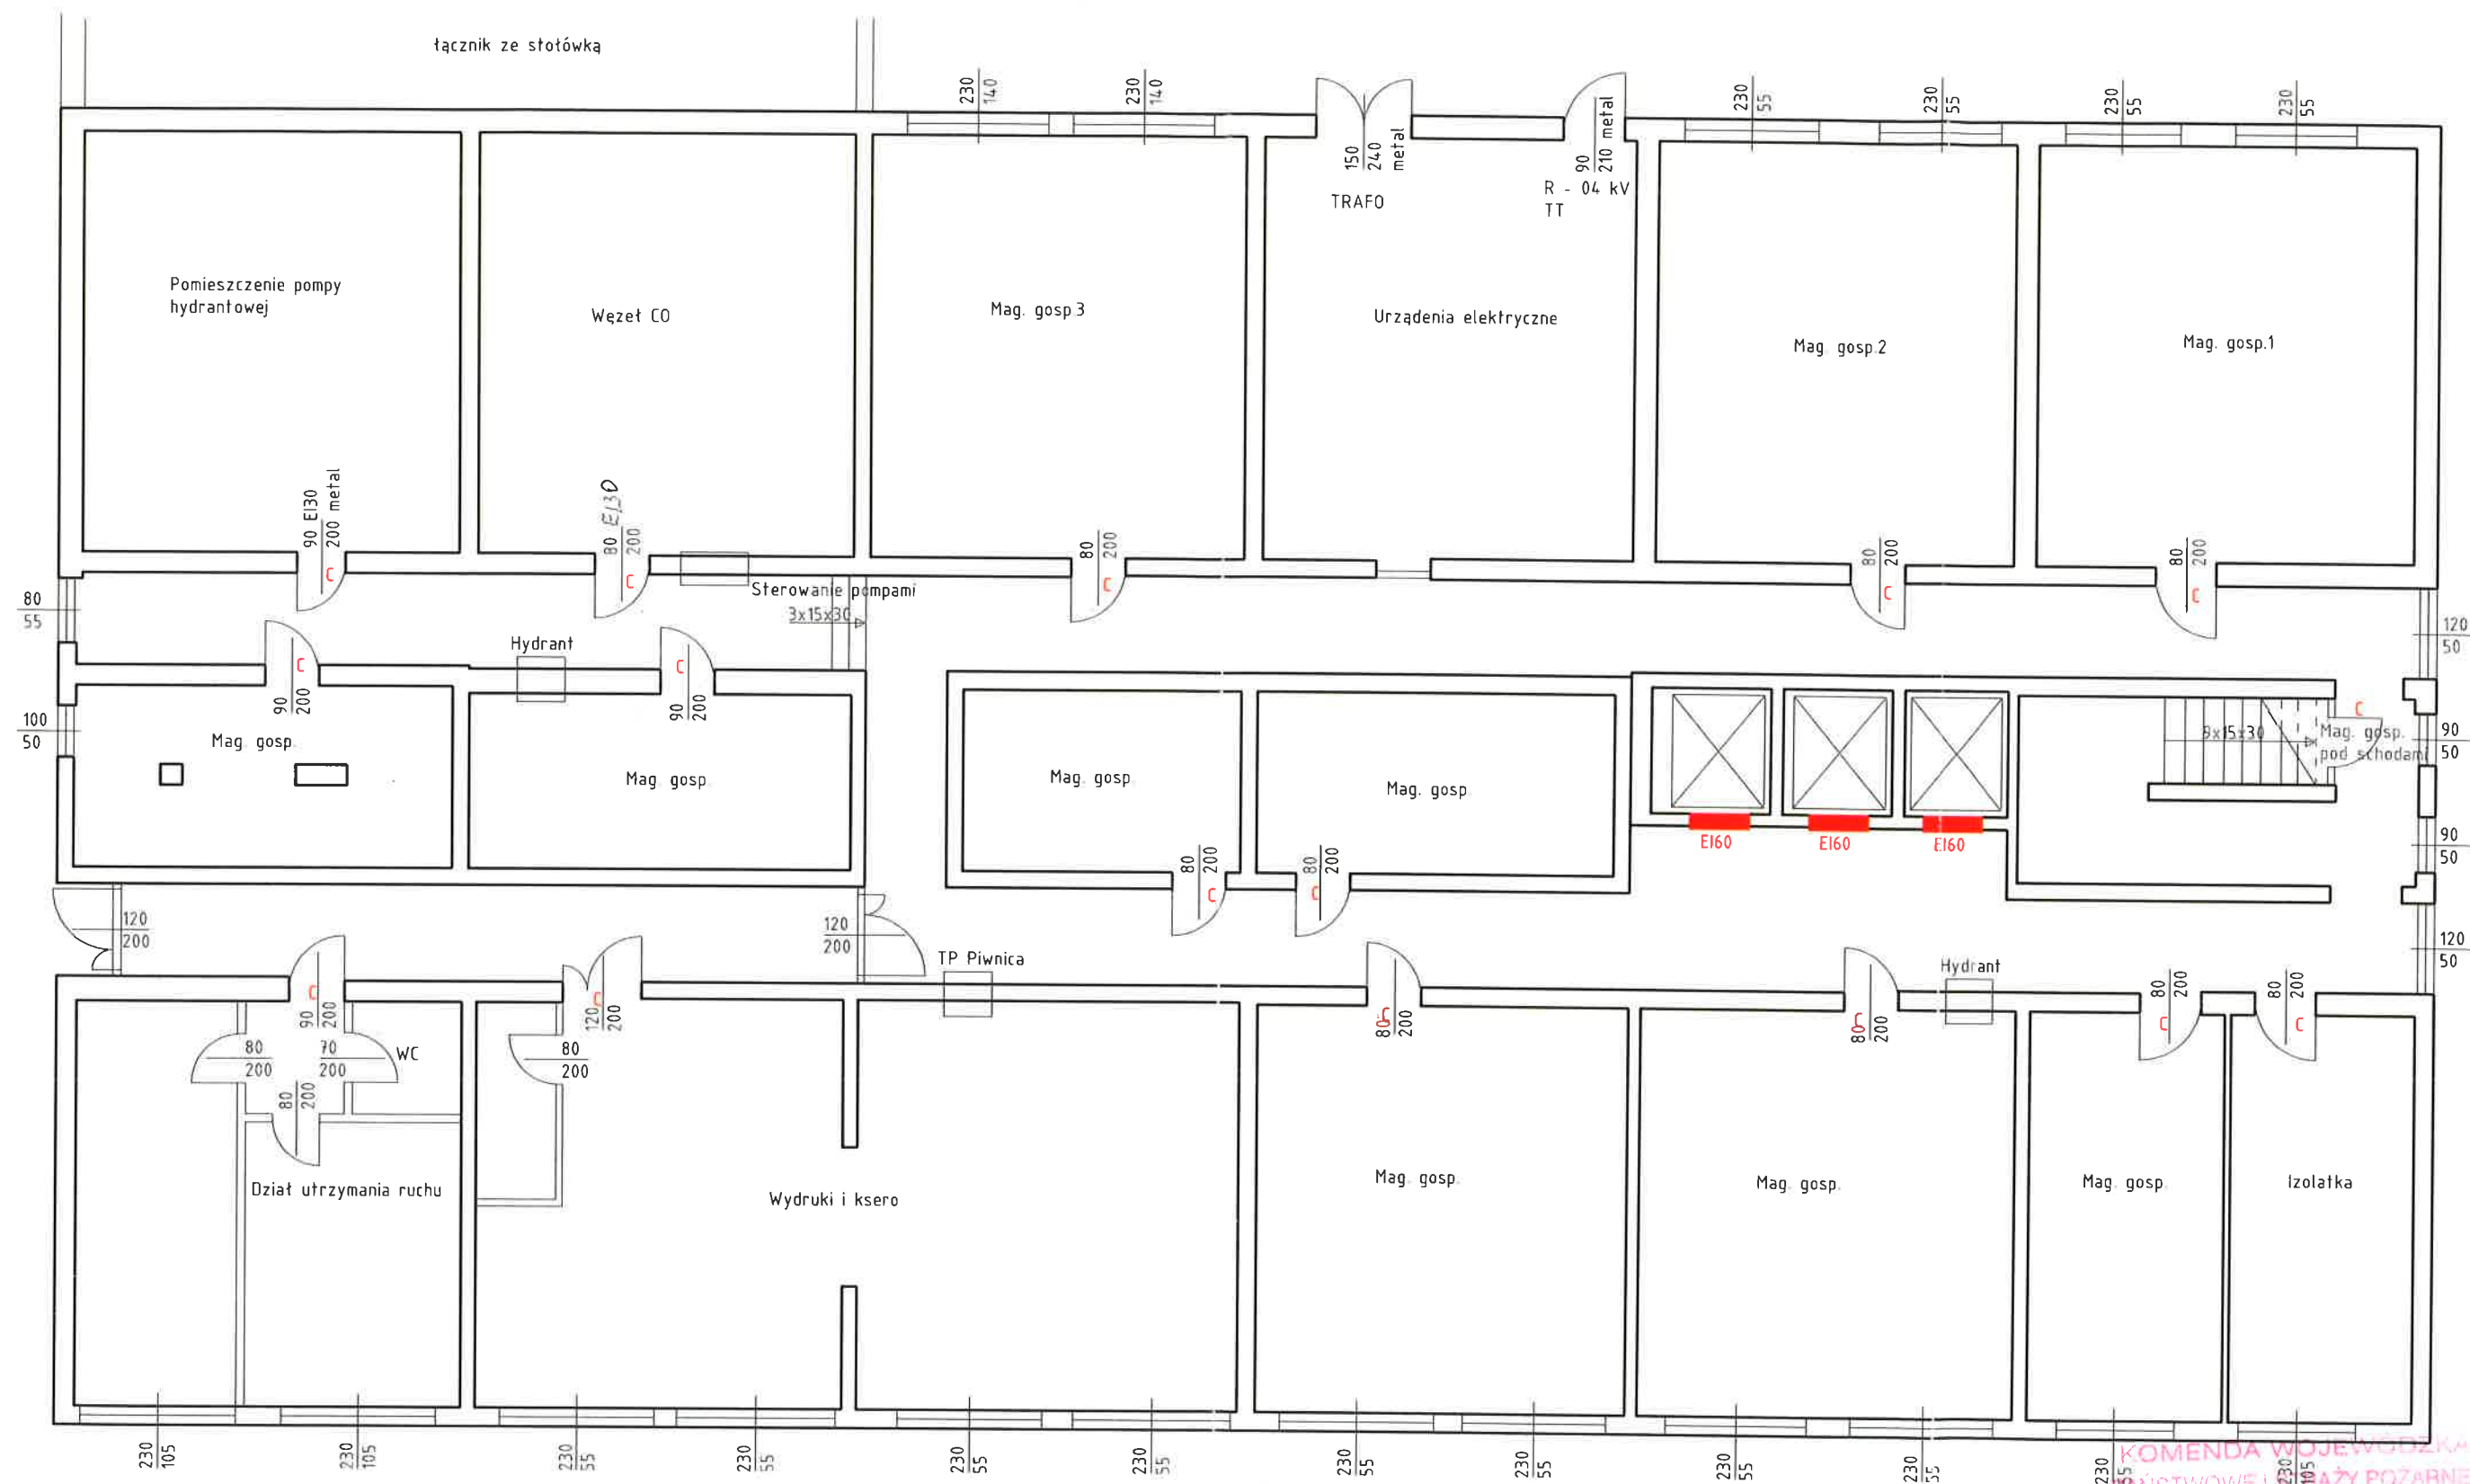

KOMENDA WOJEWÓDZKA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w Rzeszowie  
Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy

|   |  |
|---|--|
| Dom Studencki "Ikar"  |  |
| EKSPERTYZA TECHNICZNA   |  |
| w trybie § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.)   |  |
| mgr inż. <b>Lucjan Gładysz</b><br>uprawniony rzeczoznawca<br>ds. zabezpieczeń ppoż.<br>Nr uprawnień: 322/95 | Mgr inż. <b>Helena Krzych</b><br>Rzeczoznawca budowlany w specjalności<br>konstr. - budowl.<br>Decyzja GINDB Nr 114/99 |
| Rzut Piwnic   | Skala: 1:100   |
| PRZ.DS.<br>Ik.-1.ET   |  |



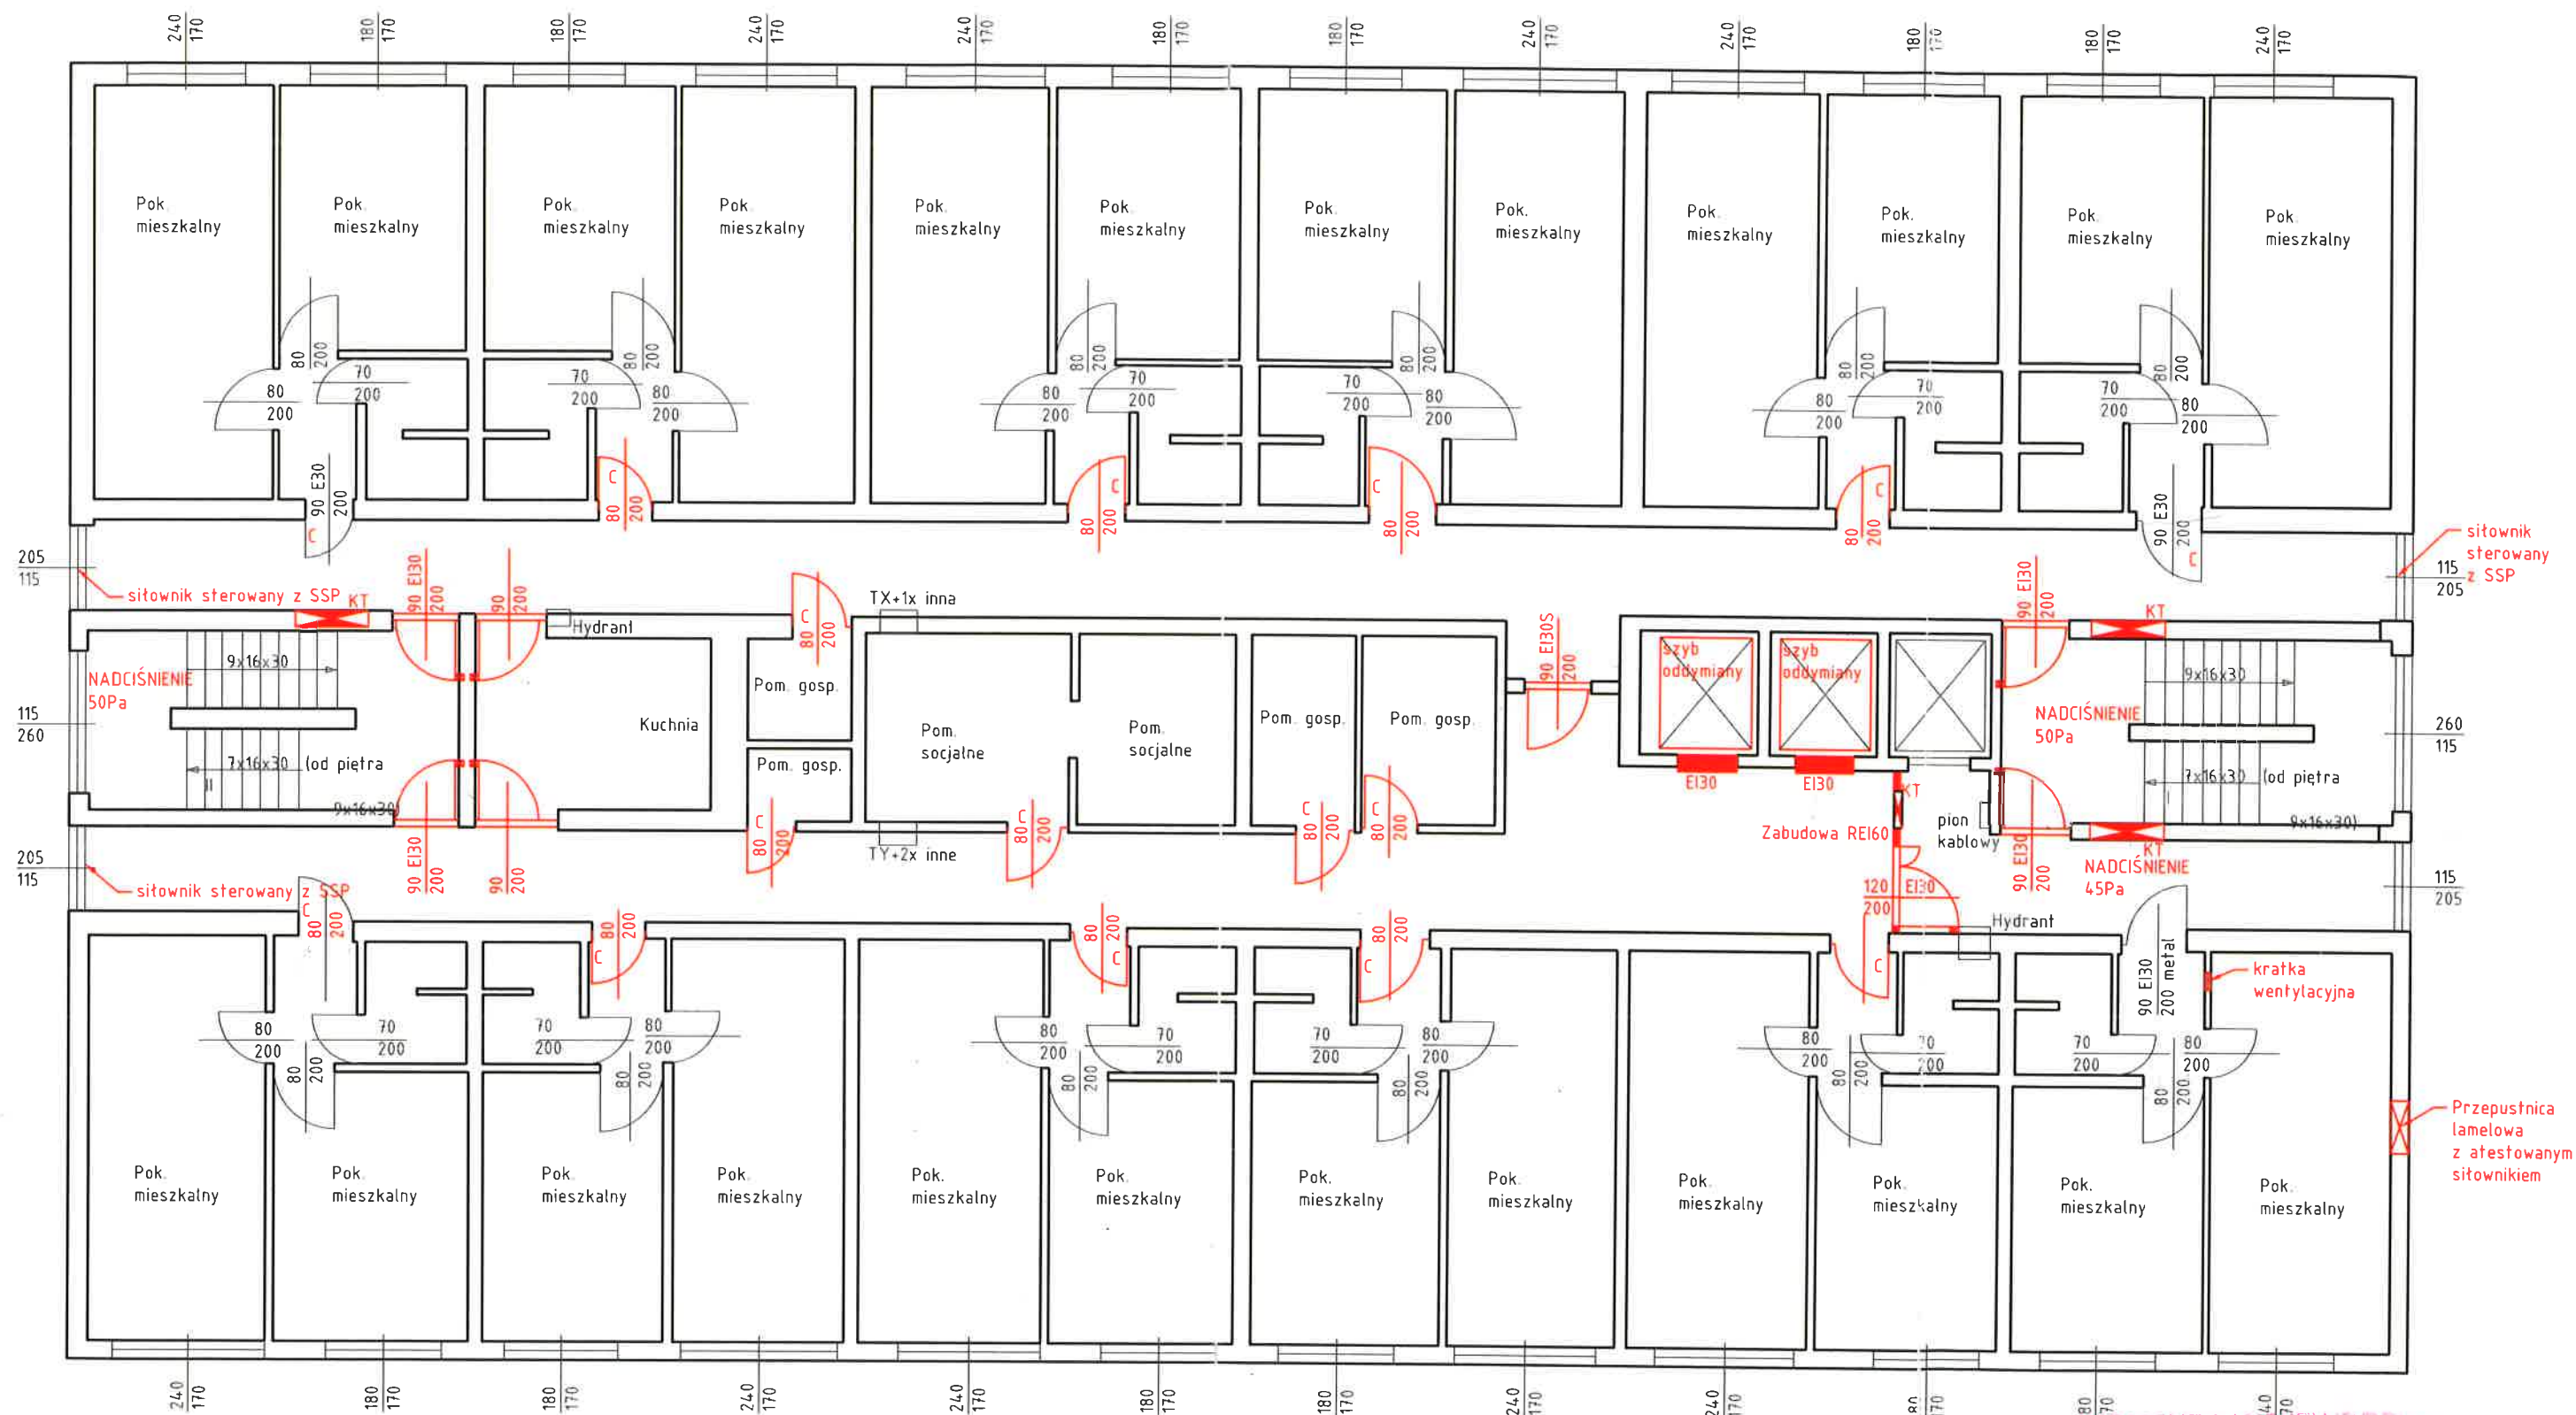

- Balustrady na klatkach o wysokości 120cm
- C - oznacza drzwi wyposażone w samozamykacz

KOMENDA WOJEWODZKA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w Rzeszowie  
Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| Obiet   |  | Dom Studencki "Ikar"  |  |
| Tytuł   |  | EKSPERTYZA TECHNICZNA   |  |
| w trybie § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) |  |   |  |
| Opis obiektu  |  | mgr inż. Lucjan Gładysz<br>uprawniony rzeczoznawca<br>ds. zabezpieczeń ppoż.<br>Nr uprawnień: 322/95            |  |
| Opis obiektu  |  | mgr inż. Helena Krzych<br>Rzeczoznawca budowlany w specjalności<br>konstr. - budowl.<br>Decyzja GINDB Nr 114/99 |  |
| Masa - Ryzyko   |  | Iżut kondygnacji powtarzalnej od I piętra wwyż  |  |
| Skala   |  | 1:100   |  |
| Nrys  |  | PRZ.DS.<br>lk.01.ET   |  |