



RZUT DACHU
1:100

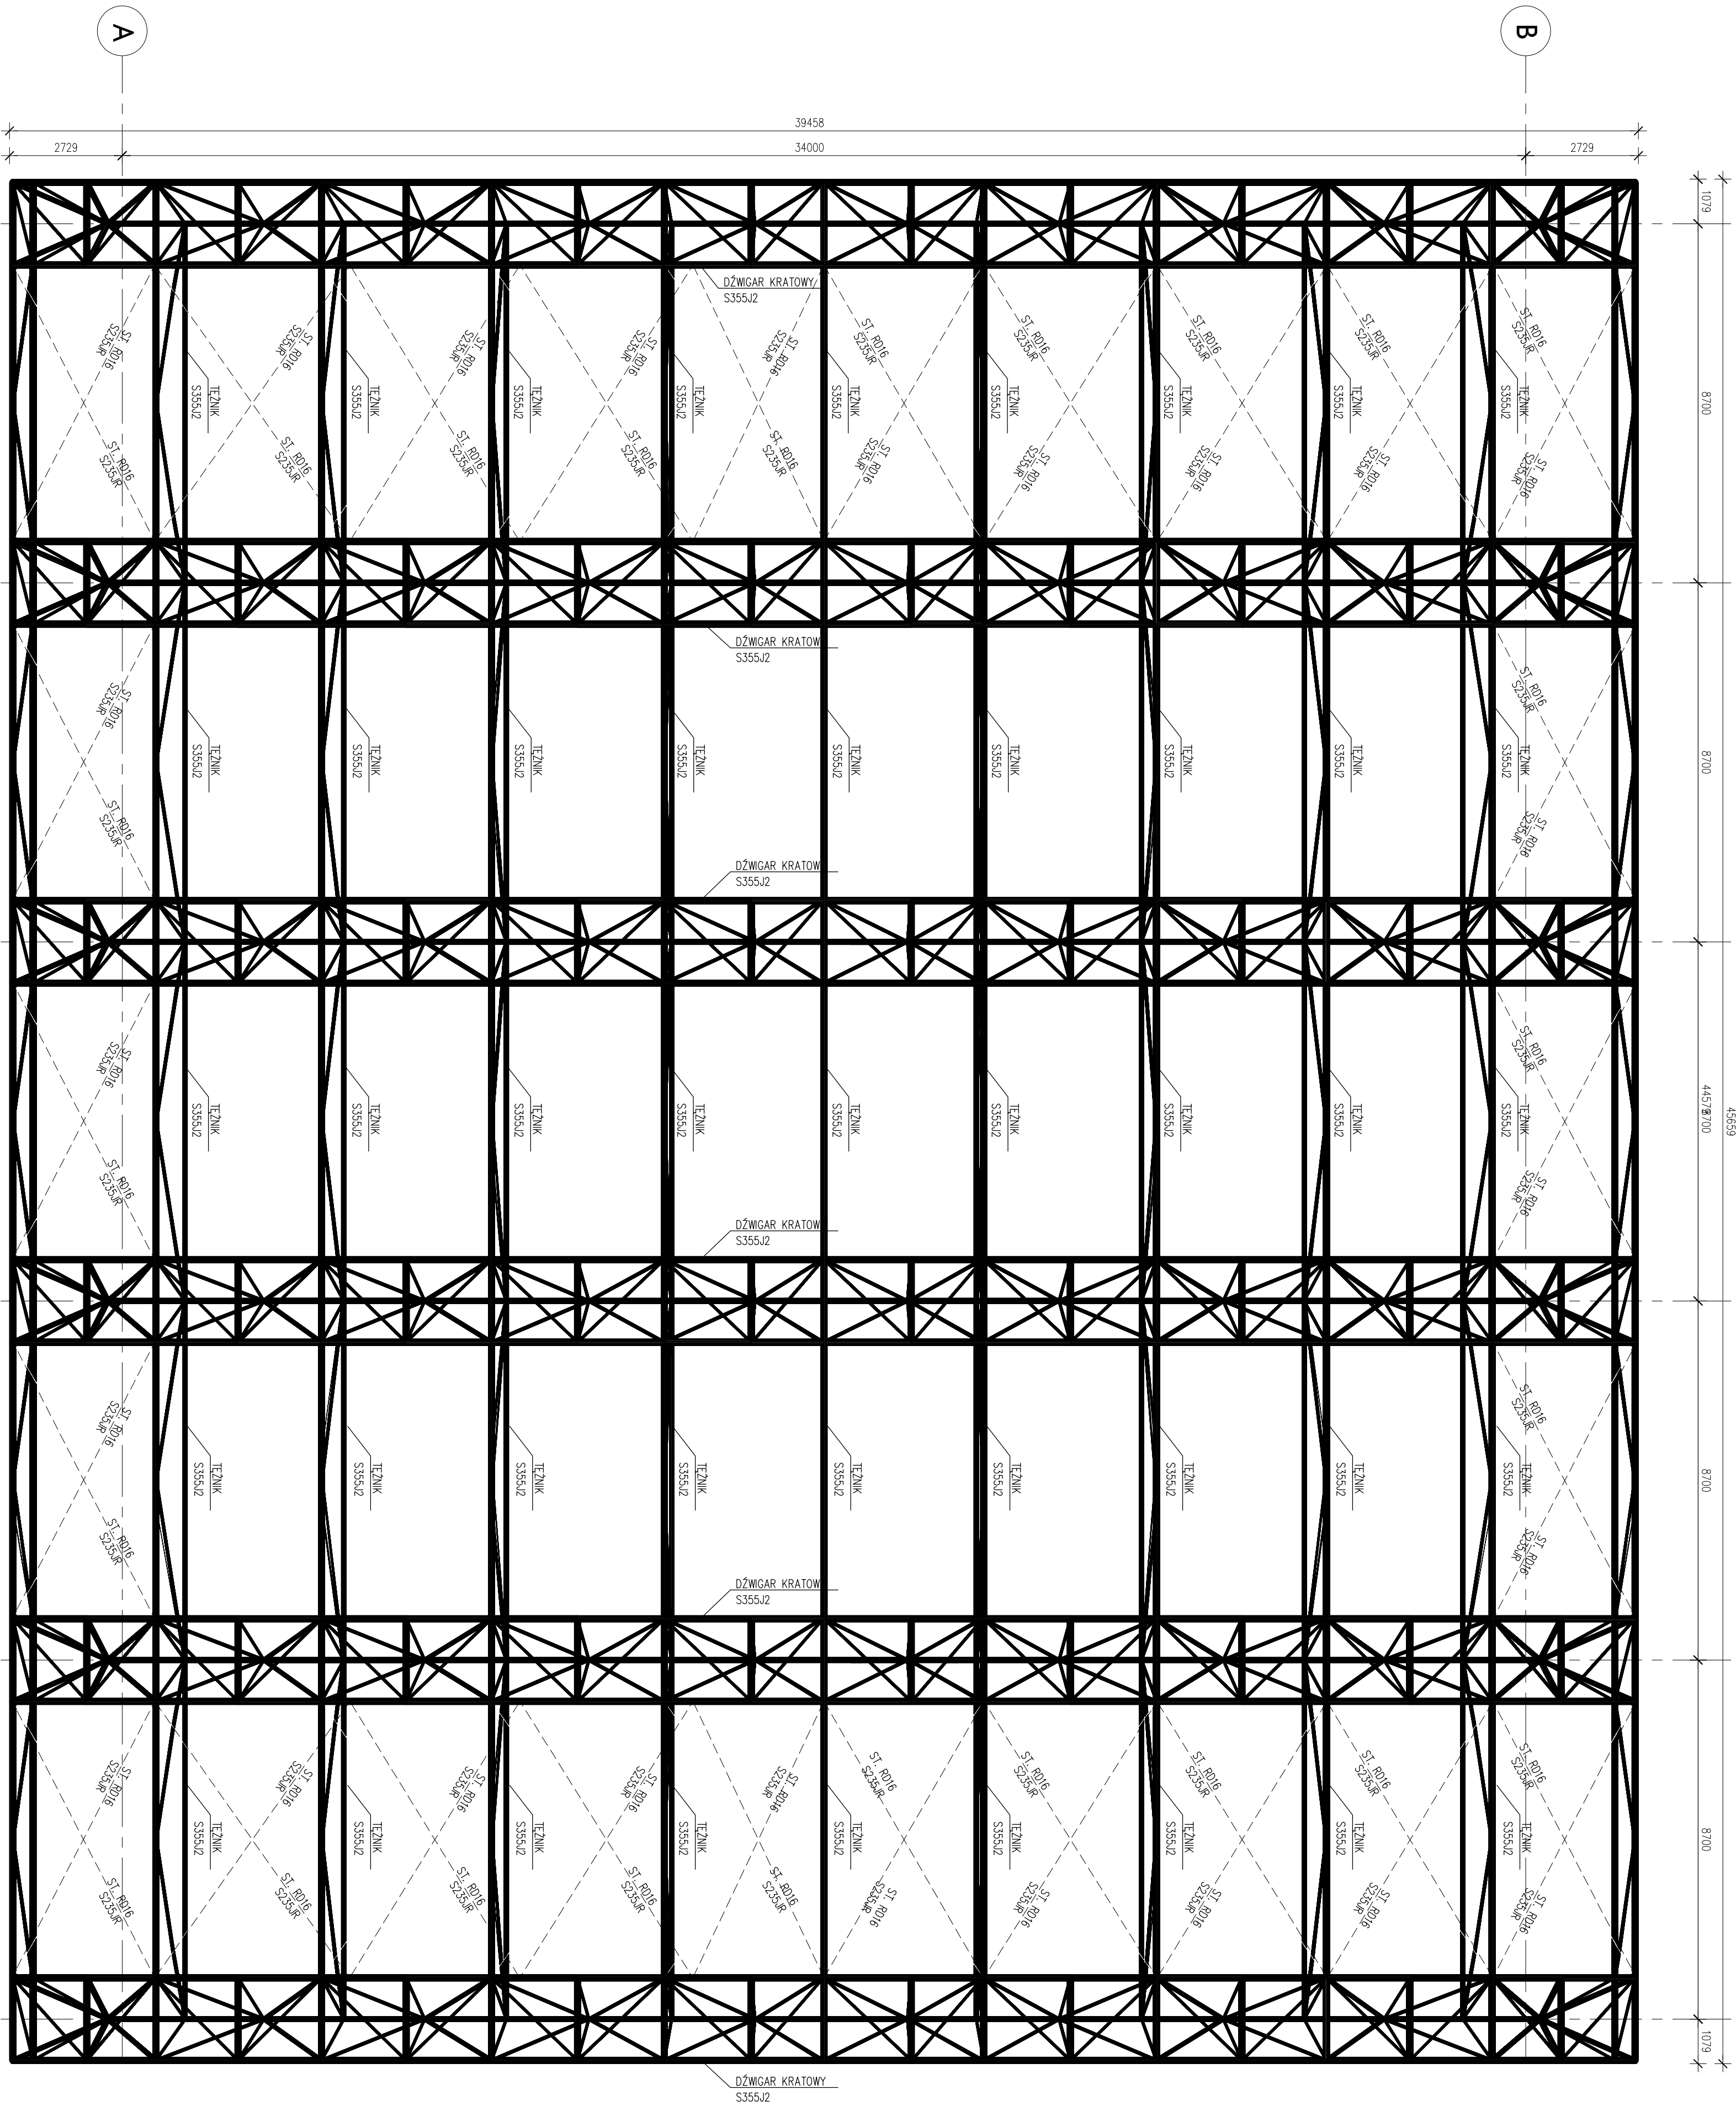

SCHEMAT TECHNIKA

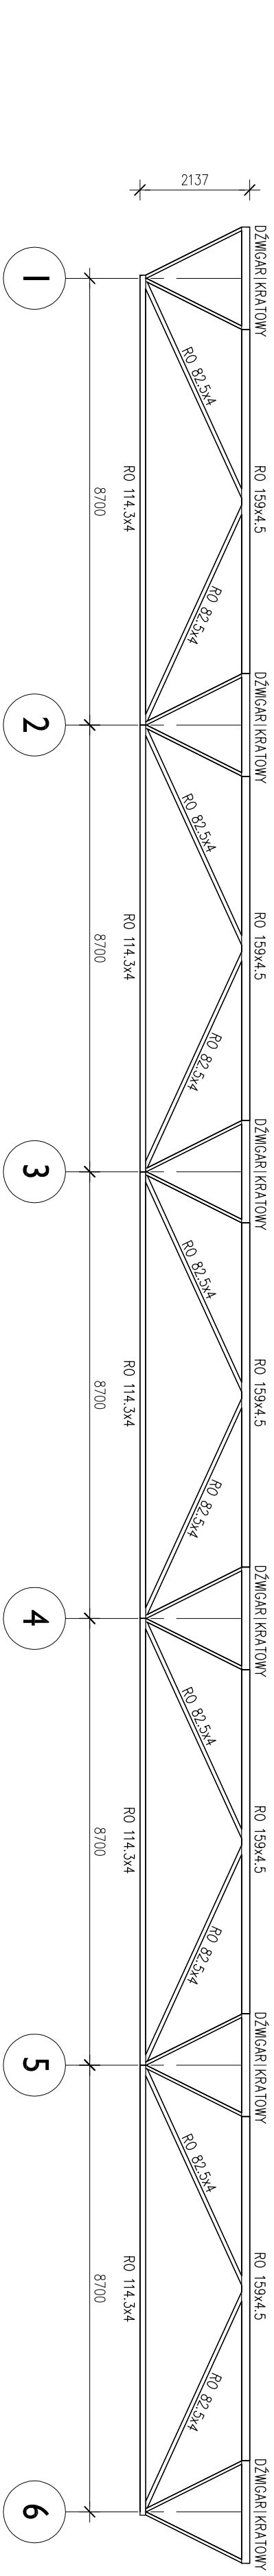

- UWAGI:
- 1) Wykonanie dachu: DZK wg PN-EN 1090-2
 - 2) Kłosa podścielacza: DZK wg PN-EN 1090-2
 - 3) Wykonanie dachu: DZK wg PN-EN 1090-2
 - 4) Wykonanie dachu: DZK wg PN-EN 1090-2
 - 5) Wykonanie dachu: DZK wg PN-EN 1090-2
 - 6) Wykonanie dachu: DZK wg PN-EN 1090-2
 - 7) Wykonanie dachu: DZK wg PN-EN 1090-2
 - 8) Wykonanie dachu: DZK wg PN-EN 1090-2
 - 9) Wykonanie dachu: DZK wg PN-EN 1090-2
 - 10) Wykonanie dachu: DZK wg PN-EN 1090-2

INWESTOR:	Miasto Ostrow Mazowiecki
TEMAT:	BUDOWA LODOWKI BOKSA Z PRZYKRYCIEM STALOWYM
PROJEKTOWAL:	inż. Bartek Piątek
SPRAWOZDA:	mgr inż. Krzysztof Winięga
WYKONAWCA:	RZUT DACHU
INFORMACJE:	DATA: 18.02.2016
SKALA:	1:100
INSTRUMENTY:	SKALA: 1:100
WYKONANIE:	18.02.2016
WYKONANIE:	18.02.2016