

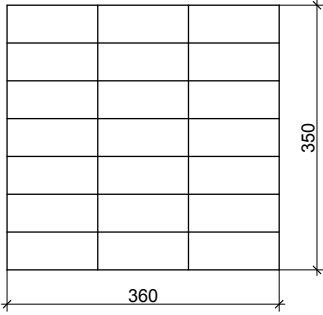






RODZAJ		ZEWNETRZNE	ZEWNETRZNE	WEWNETRZNE	ZEWNETRZNE	WEWNETRZNE	WEWNETRZNE	WEWNETRZNE
KONSTRUKCJA - MATERIAL		STAL/ALUMINIUM	STAL/ALUMINIUM	ALUMINIUM	STAL	DREWNIANE PŁYTOWE	DREWNIANE PŁYTOWE	DREWNIANE PŁYTOWE
PRODUCENT								
SZKŁO		OGNIOODPORNE	OGNIOODPORNE					
KLASA SZYB		BEZPIECZNE	BEZPIECZNE					
SYMBOL		O1	O2	B1	Dz1	D1	D2	D3
SCHEMAT		EI60	EI60		EI60			
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	SZEROKOŚC	120	120	360	140	98	98	88
	WYSOKOŚC	200	120	350	230	205,5	205,5	205,5
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEZNICY	SZEROKOŚC				120 ¹	90	90	80
	WYSOKOŚC				225 ²	200	200	200
PARTER	LEWE - PRAWE	3	1	SEGMENTOWA	--- - 1P	1L - ---	2L - ---	--- - 1P
POZIOM +2,63			3					
IŁOŚĆ SZTUK	LEWE - PRAWE							
IŁOŚĆ SZTUK RAZEM		3	4	1	1	1	2	1
UWAGI		* OKNO NIEOTWIERANE EI60 * KOLOR RAL 7040 * PROFIL ZEWNĘTRZNY * SZKŁO OGNIOODPORNE * NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIAR OTWORU PRZED WYKONANIEM OKNA.	* OKNO NIEOTWIERANE EI60 * KOLOR RAL 7040 * PROFIL ZEWNĘTRZNY * SZKŁO OGNIOODPORNE * NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIAR OTWORU PRZED WYKONANIEM OKNA.	* ISTNIEJĄCA BRAMA SEGMENTOWA Z PRZENIESIENIA	* ZAMKNIĘCIE OTWORU : DRZWI STAŁ. PŁASZCZOWE Z RDZENIEM Z WEŁNY MINERALNEJ * KOLOR RAL 7040 * EI60 * samozamykacz ¹ SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA EWAKUACYJNEGO. ² WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO WYSOKOŚCI W MURZE.	DRZWI: OKLEINOWANE CPL SKRZYDŁO: PŁYTA WIÓROWA OTWOROWA OKLEINA: CPL HQ gr. 0,7 mm KOLOR: POPIELATY EUROINVEST OŚCIEŻNICA: METALOWA KĄTOWA DUŻA KOLOR: FARBA POLIESTROWA RAL 7047	DRZWI: OKLEINOWANE CPL SKRZYDŁO: PŁYTA WIÓROWA OTWOROWA OKLEINA: CPL HQ gr. 0,7 mm KOLOR: POPIELATY EUROINVEST OŚCIEŻNICA: METALOWA KĄTOWA DUŻA KOLOR: FARBA POLIESTROWA RAL 7047 kratka nawiewna samozamykacz	DRZWI: OKLEINOWANE CPL SKRZYDŁO: PŁYTA WIÓROWA OTWOROWA OKLEINA: CPL HQ gr. 0,7 mm KOLOR: POPIELATY EUROINVEST OŚCIEŻNICA: METALOWA KĄTOWA DUŻA KOLOR: FARBA POLIESTROWA RAL 7047 kratka nawiewna

UWAGA:

* W DRZWIACH Z SAMOZAMYKACZAMI NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ, ABY SAMOZAMYKACZ NIE ZANIŻAŁ WYSOKOŚCI W ŚWIETLE OTWORU DRZWIOWEGO.

* WYMIARY WSZYSTKICH OTWORÓW W MURZE NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZED ZAMÓWIENIEM I WBUDOWANIEM ŚLUSARKI I STOLARKI.

* OTWORY W MURZE DOSTOSOWAĆ DO RODZAJU OŚCIEŻNIC (stolarka systemowa).

* WYPEŁNIENIE OTWORÓW ŚLUSARKĄ ALUMINIOWĄ lub STAŁOWĄ NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO WIELKOŚCI OTWORU I SYSTEMU WYKONANIA ELEMENTU.

* WSZYSTKIE PROFILE ZEWNĘTRZNE IZOLOWANE TERMICZNIE.

* PRZESZKLENIA ZEWNĘTRZNE SZKŁONE ZESTAWAMI SZKLANYMI.

* GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DRZWI PO OTWARCIU NIE MOŻE POMNIEJSZAĆ WYMIARU SZEROKOŚCI OTWORU W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY.

* WSZYSTKIE SKRZYDŁA DRZWIOWE NALEŻY ZAOPATRYĆ W MINIMUM TRZY ZAWIASY.

BIURO INWESTYCYJNE "PRO - INVEST"		
Inwestor: POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I.ŁUKASIEWICZA 35-329 RZESZÓW, AL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 12		
adres: RZESZÓW, AL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY DZ. NR EW. 1775/58 obr.207	stadium: PW	
	branża: Architektura	
obiekt: BUDOWA BUDYNKU LABORATORIUM Z KANAŁEM DIAGNOSTYCZNYM DLA POTRZEB KATEDRY SILNIKÓW SPALINOWYCH I TRANSPORTU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ		
ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI		
projektant: mgr inż.arch.Wiesław Gorczak upr. A-246/88		skala: 1:100
sprawdzający: mgr inż.arch.Grzegorz Ślapiński upr. A-24/87		lipiec 2015
		nr rys. A6