



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

35-055 Rzeszów, ul. Naruszewicza 18

tel. centr. 17 85 09 600, 17 85 35 231, sekretariat 17 85 36 728, fax 17 85 09 658

www.mpwik.rzeszow.pl sekretariat@mpwik.rzeszow.pl

Bank PEKAO S.A. II Oddział Rzeszów 29 1240 2614 1111 0000 3959 6242

NIP 813-33-36-039 REGON 691766988

Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS 0000185541 Kapitał Zakładowy 255 079 000,00 zł

TT-401/459/2017

Rzeszów 2017-03-28

Politechnika Rzeszowska
im. Ignacego Łukasiewicza
35-959 RZESZÓW al. Powstańców Warszawy 12

WARUNKI TECHNICZNE

przyłączenia do sieci wodociągowej Preinkubatora akademickiego w Rzeszowie przy ul. Poznańskiej 2C, wydane na wniosek Inwestora.

I. Przyłączenie do wodociągu.

- 1) Doprowadzenie wody na cele p.poż. można wykonać z wodociągu z rur PVC-200mm lub w ilości max. 8,0 dm³/s z wodociągu z rur PE-110mm, zaznaczonego na załączonej mapie kolorem niebieskim. Wskazane wodociągi zaznaczono na załączonej mapie kolorem niebieskim.
- 2) Przyłącz wodociągowy należy zaprojektować z rur PE na ciśnienie 1,0 MPa o średnicy zgodnej z zapotrzebowaniem wody. Na przyłączy w terenie miejskim lub w przypadku braku takiej możliwości na działce Inwestora należy zamontować zasuwę.
- 3) Włączenie do wskazanego wodociągu należy wykonać poprzez trójnik i zasuwę.
- 4) Projektowane zasuwy wodociągowe należy przewidzieć z zamknięciem miękkim. Dla zasuw zlokalizowanych w terenach utwardzonych stosować obudowy teleskopowe.
- 5) Lokalizację wodomierza klasy C na przyłączy wodociągowym należy przewidzieć zaraz za ścianą po wejściu wodociągu do budynku, w piwnicy lub na parterze, w pomieszczeniu w wydzielonym, łatwo dostępnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych. Pod montaż wodomierza należy przygotować konsolę montażową. W przypadku braku odpowiedniego pomieszczenia wodomierz należy zlokalizować w studni wodomierzowej i zabezpieczyć przed działaniem mrozu.
- 6) Przed i za wodomierzem stosować armaturę przelotową. Za wodomierzem należy zamontować spust. Od strony instalacji należy zamontować zawór antyskażeniowy zabezpieczający sieć wodociągową przed wtórnym zanieczyszczeniem zgodnie z normą PN-EN 1717 : 2003 i armaturę odcinającą.
 - a) Dla wodomierzy o średnicy nominalnej do dn 40 i na przewodzie wodociągowym do dn 40mm można stosować armaturę kulową lub grzybkową przelotową
 - b) W przypadku gdy przewód wodociągowy, na którym montowany będzie wodomierz średnicy nominalnej dn 40, jest większy od dn 40 mm, należy zastosować zasuwy kołnierzowe.
 - c) Dla układów wodomierzowych od średnicy 50mm należy stosować połączenia i armaturę kołnierzową. Przed i za wodomierzem stosować zgodnie z PN i/lub wytycznymi producentów, odcinki proste odpowiednio 5xdn i 3xdn. Dodatkowo w układzie należy stosować kształtki montażowe kołnierzowe o zmiennej długości.
- 7) Przyłącz wodociągowy wewnątrz budynku łącznie z wodomierzem musi być odkryty i dostępny dla pracowników MPWiK zabezpieczony przed zamarzaniem.
- 8) Koszt zakupu, montażu, utrzymania i legalizacji wodomierza p.poż. obciąża odbiorcę.
- 9) Na wykonanym wodociągu przed zasypaniem ułożyć taśmę lokalizacyjno - ostrzegawczą z wkładką metalową na głębokości 40 cm od terenu.

Usługi geodezyjne * Wykrywanie nieszczelności w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych * Wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych * Usługi projektowe * Usługi sprzętem specjalistycznym (wod.-kan.) * Telewizyjna inspekcja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych * Przewijanie silników elektrycznych * Pomiarów elektrycznych * Usługi transportowe * Badania laboratoryjne wody i ścieków * Serwisowanie i naprawy pogwarancyjne pomp i mieszadeł firmy FLYGT i innych

- 10) Pomiar wody do celów budowy należy zlokalizować w studni wodomierzowej. Wodomierz zabezpieczyć przed działaniem mrozu.

II. Uwagi i zalecenia.

- 1) Wykonany przyłącz wodociagowy pozostanie na majątku i w eksploatacji Inwestora.
- 2) Przyłączenie do sieci wodociagowej będzie możliwe po zamontowaniu wodomierza i spisaniu z tut. przedsiębiorstwem umowy na dostawę wody.
- 3) Ciśnienie wody w budynku/budynkach zależy od:

- lokalizacji wysokościowej budynku względem wskazanej sieci wodociagowej,
- charakteru budynku
- wysokości/ilości kondygnacji,
- parametrów technicznych zainstalowanych urządzeń i armatury wodociagowej.


W przypadku:

- niewystarczającego ciśnienia wody z sieci wodociagowej, Inwestor winien zainstalować odpowiednie urządzenia techniczne zapewniające jego wielkość, zgodnie z §114 ust 1 i 2 Rozp. Min. Infrastruktury z 12-04-2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.);
 - przekroczenia ciśnienia na instalacji powyżej wartości 0,6 MPa, Inwestor winien zamontować urządzenie redukujące ciśnienie wody do dopuszczalnej wartości określonej w §114 ust 1 Rozp. Min. Infrastruktury z 12-04-2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.).
- 4) Włączenie do wskazanej sieci wodociagowej należy zlecić w Dziale Sieci tut. przedsiębiorstwa lub wykonać pod nadzorem MPWiK Rzeszów.
 - 5) Na powyższe należy opracować dokumentację projektową zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i przepisami z nim związanymi.
 - 6) W tut. przedsiębiorstwie należy uzgodnić projekt branżowy. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w MPWiK - Rzeszów.
 - 7) Materiały zastosowane do budowy uzbrojenia muszą spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z późniejszymi zmianami), oraz warunki zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych.
 - 8) Warunki są ważne z załącznikiem graficznym. W przypadku nie podjęcia realizacji przyłączenia do sieci niniejsze warunki tracą ważność po upływie dwóch lat.
 - 9) Roboty budowlane wykonywać może firma lub osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia.
 - 10) Wykonane roboty budowlane przed zasypaniem należy zgłosić do odbioru w Dziale Sieci tut. przedsiębiorstwa.
 - 11) Do odbioru końcowego należy przedłożyć dokumenty zgodnie z pkt. 5 Procedury Przyłączenia do Sieci Wod – Kan zamieszczonej na stronie internetowej www.mpwik.rzeszow.pl lub dostępnej w siedzibie tut. przedsiębiorstwa – pok. nr 4.
 - 12) Zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (art.15 ust.2) realizację budowy przyłączy zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

Niniejsze warunki techniczne są jednoznaczne z zapewnieniem dostawy wody.

Załączniki:
plan sytuacyjno-wysokościowy
faktura

PROKURENT
Dyrektor ds. Technicznych
mgr inż. Robert Potoczny

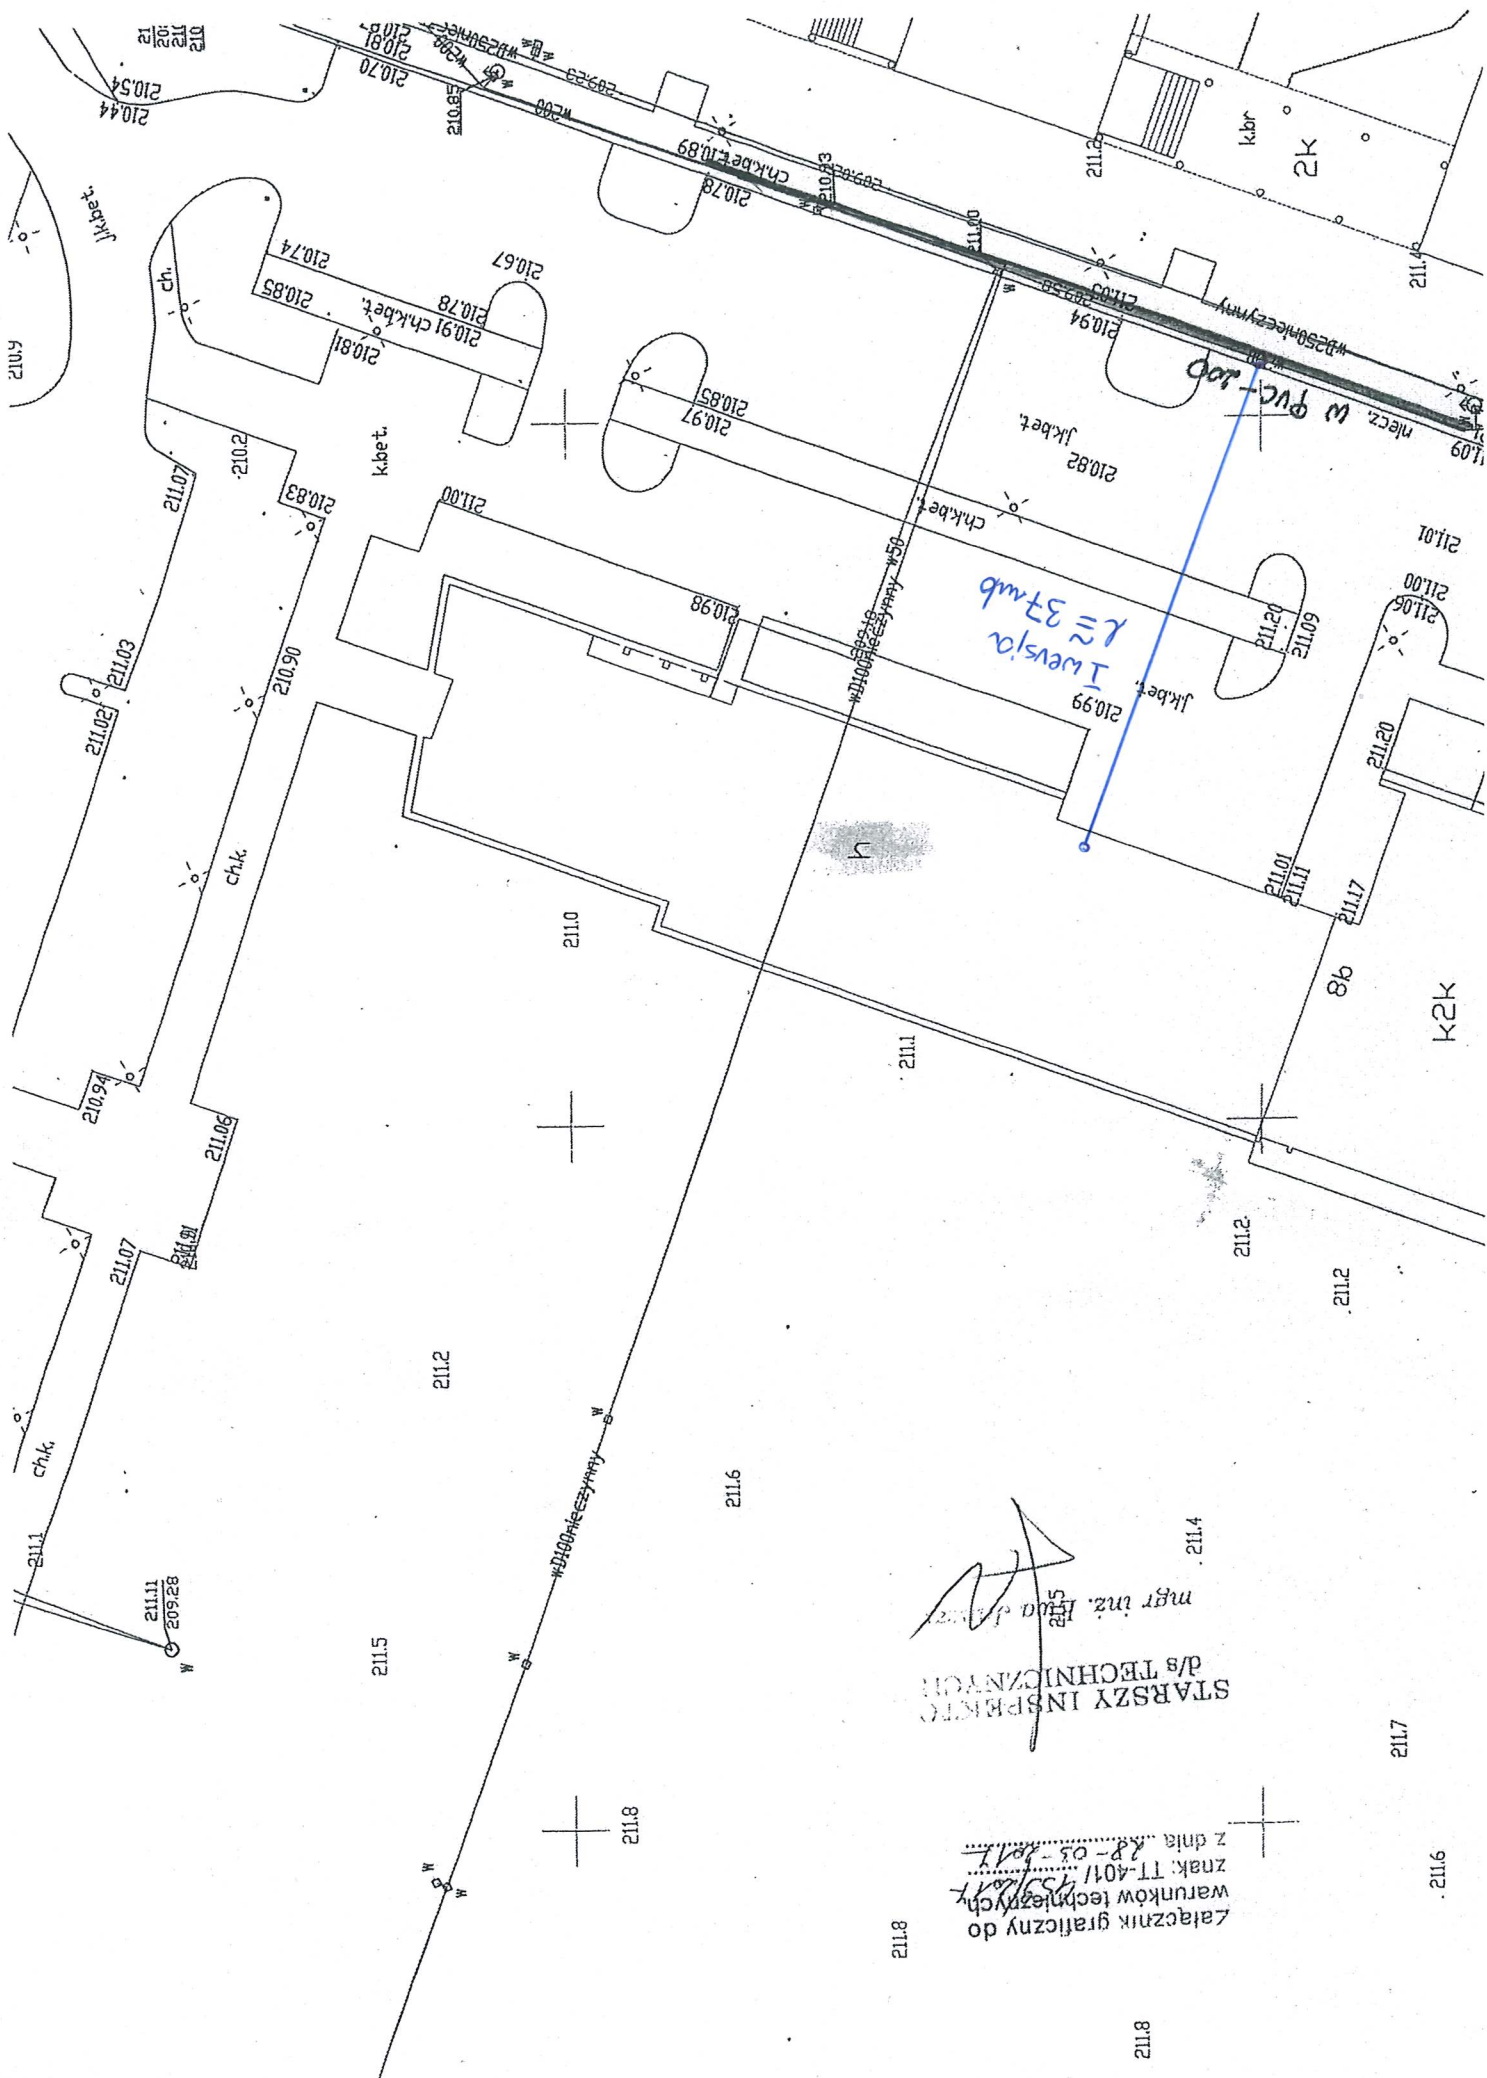

STARSZY INSPEKTOR
d/s TECHNICZNYCH
mgr inż. LEON J. J. J.

Załącznik graficzny do
warunków technicznych
znak: TT-401/
z dnia 18-03-1947

211.8

211.8

211.7

211.6

211.2

211.20

211.01

211.00

211.09

211.17

210.44

210.54

210.70

210.85

210.91

210.97

210.99

210.82

210.78

210.85

210.97

210.67

210.81

210.74

210.85

210.91

210.97

210.83

210.70

210.85

210.91

210.97

210.83

210.70

210.85

210.91

210.97

210.83

210.70

210.85

210.91

210.97

210.83

210.70

210.85

210.91

210.97

