


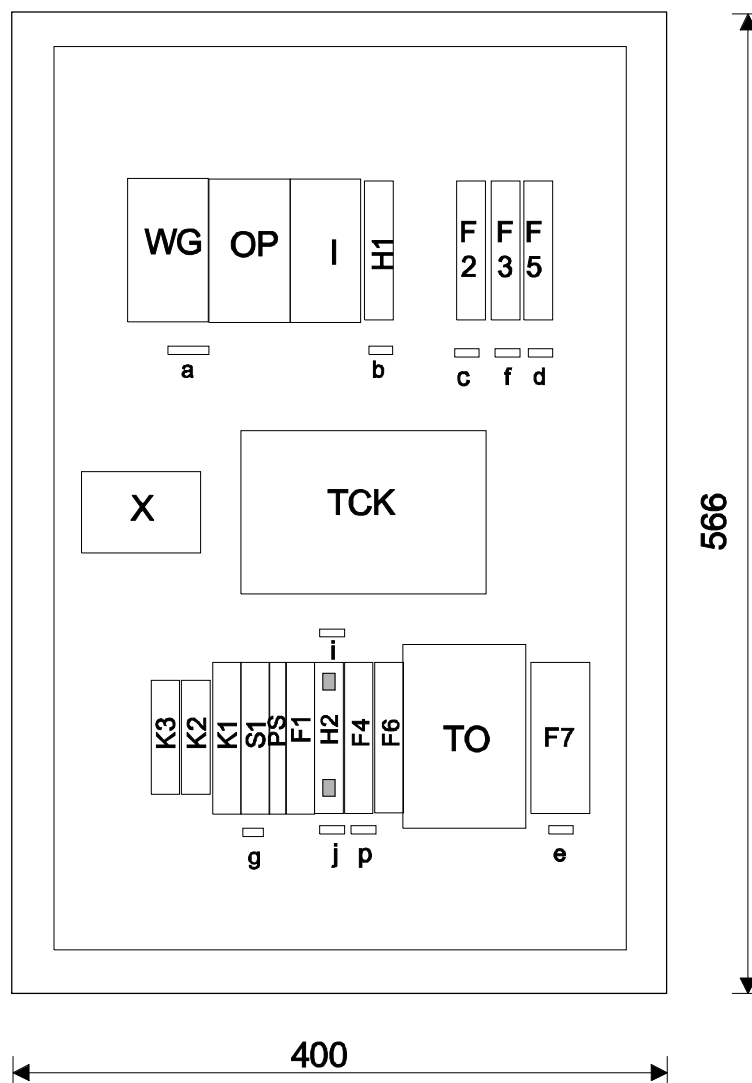

NAPISY NA OZNACZNIKACH:

- a - Wyłącznik główny
 b - Obecność napięcia w SE
 c - Obw. oświetlenia
 d - Obw. gn. 230V
 e - Obw. gn. 24V
 f - Regulator
 g - Sterowanie pompy PC
 poz 1 - ręczne
 poz 0 - wyłączone
 i - praca PC
 j - awaria PC
 p - obw. sterowniczy

UWAGI:

1. Obudowa szafki naścienna z tworzywa 54-mod o stopniu ochrony IP55
2. Rozmieszczenie aparatów w szafce ma charakter orientacyjny.
3. Szafkę instalować na ścianie na wysokości 1,7m górna krawędź od posadzki.

OBIEKT Projekt wykonawczy instalacji ciepłej wody użytkowej dla budynku "R" Politechniki Rzeszowskiej	
INWESTOR POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA 35-082 RZESZÓW AL. ARMII KRAJOWEJ 12	
PROJEKT-INSTALACJE ELEKTRYCZNE mrg inż. Grzegorz Osior LUB/0129/P00E/04	PODPIS
SPRAWDZAŁ mgr inż. Andrzej Mamczur E-51/93	
RYSUNEK WYPOSARZENI SZAFKI "SE-R"	NR RYSUNKU rys. nr 3
BRANŻA ELEKTRYCZNA	SKALA
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY	DATA V 2017