


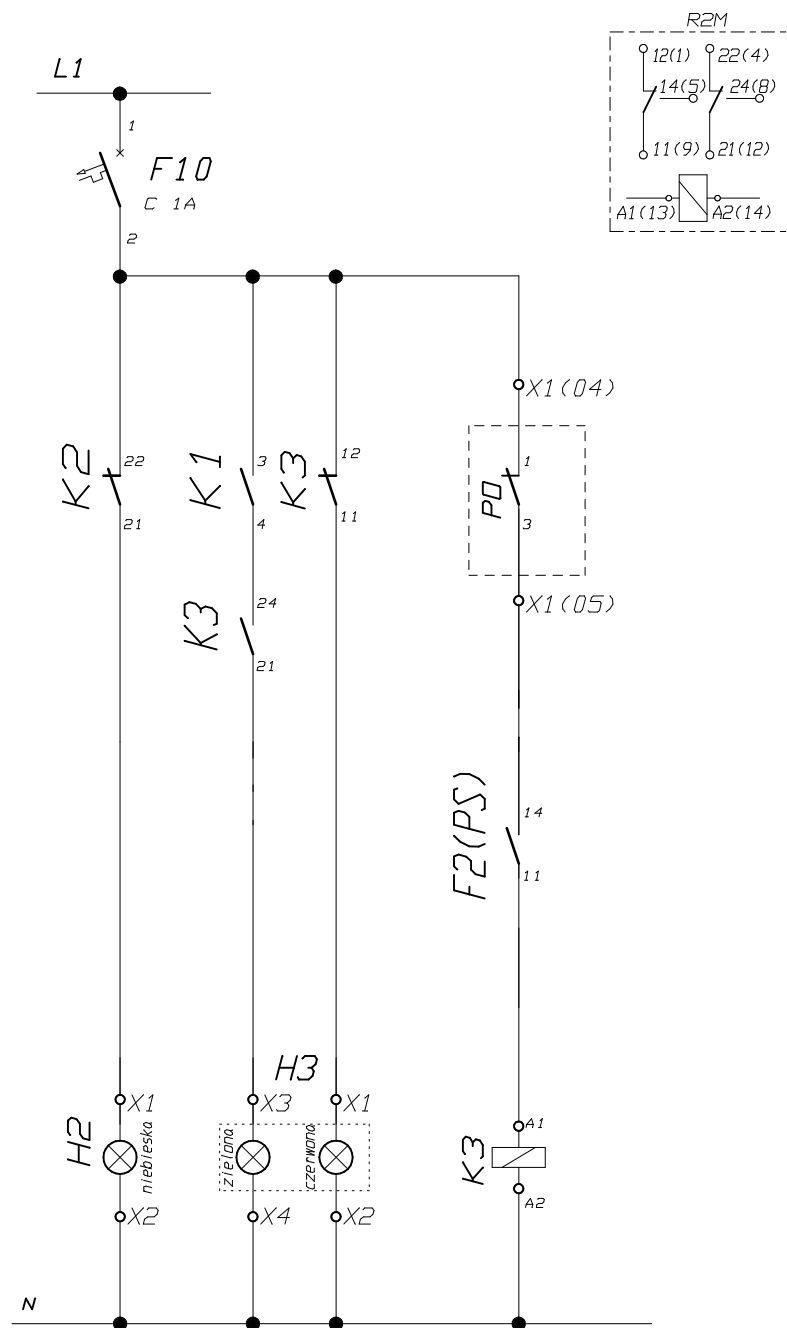

01	02	03
Sygn. wyłączenia	POMPA P0	Przełącznik
P0 przez regulator	PRACA	AWARIA
		pomocniczy

Inwestor: Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
 Temat: Węzeł c.o. w budynku "AL" przy ul. Żwirki i Wigury w Rzeszowie

Nazwa rys.: Schemat ideowy obwodów sygnalizacyjnych Nr rys.: 04E

Projektował: mgr inż. Robert Bęben nr upr. PDK/191/PDE/06 Podpis: Bęben Data: 01.2018