


POLITECHNIKA RZESZOWSKA

REGIONALNE CENTRUM DYDAKTYCZNO - KONFERENCYJNE I BIBLIOTECZNO - ADMINISTRACYJNE

FRAGMENT CZĘŚCI BIBLIOTECZNEJ

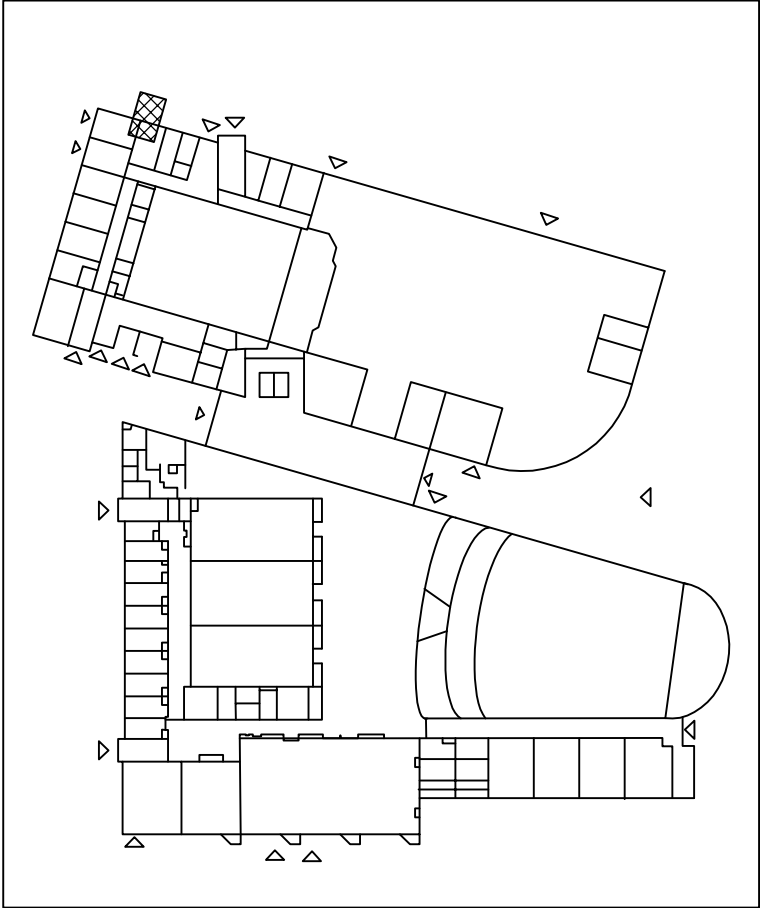

LEGENDA:

- **as** — **as** — Instalacja chłodnicza ciecz / gaz
- - - - - Instalacja skroplin
- (PI) ● Pion instalacji freonowej
- Klimatyzator ścienny

System KL-5, KL 5,1 -1 szt  
Klimatyzator jedn. wewn. typ ścienny  
Qch ≥ 2,5Qg ≥ 3,0kW  
wymiary: 275\*790\*217 mm  
waga: 10 kg  
poziom dś akustycz.: 25/36 dB(A)  
Zasilanie z jedn zewnętrznej  
wyp. w moduł kontraktowa okiennego

- UWAGI:
- główne rurociągi prowadzić w przestrzeni sufitu powieszanego;
  - wszystkie przejścia przez stropy i ściany oddzielenia pożarowego zabezpieczyć masami o odporności ogniowej dla danej przegrody;
  - projektowane trasy instalacji należy sprawdzić przed rozpoczęciem montażu z uwagi na istniejące już instalacje w budynku;
  - kolejność wykonywania projektowanych instalacji należy skoordynować z pozostałymi instalacjami;
  - wynikić kolizje rozwiązać na budowie bądź w porozumieniu z Projektantem.

|                                                                                                                         |                 |  |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|------|
| Obiekt:<br>Regionalne Centrum Dydaktyczno - Konferencyjne i Biblioteczno - Administracyjne<br>Politechniki Rzeszowskiej | Stadium/Branża: |  |      |
| Adres:<br>35-959 Rzeszów, al. Powstańców Warszawy 12 - dz. nr 1775/91                                                   | PW / IS         |  |      |
| Investor:<br>Politechnika Rzeszowska im. I.Lukasiewicza, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów                     | Skala:          |  |      |
| Tytuł:<br>KLIMATYZACJA – RZUT PARTERU – FRAGMENT CZĘŚCI BIBLIOTECZNEJ – UKŁAD KL-5                                      | Nr rys.:        |  |      |
| Projektant:<br>mgr inż. Rafał BERGIEL PDK/0273/POOS/13                                                                  | Data:           |  |      |
| 12.2017                                                                                                                 |                 |  | S-08 |