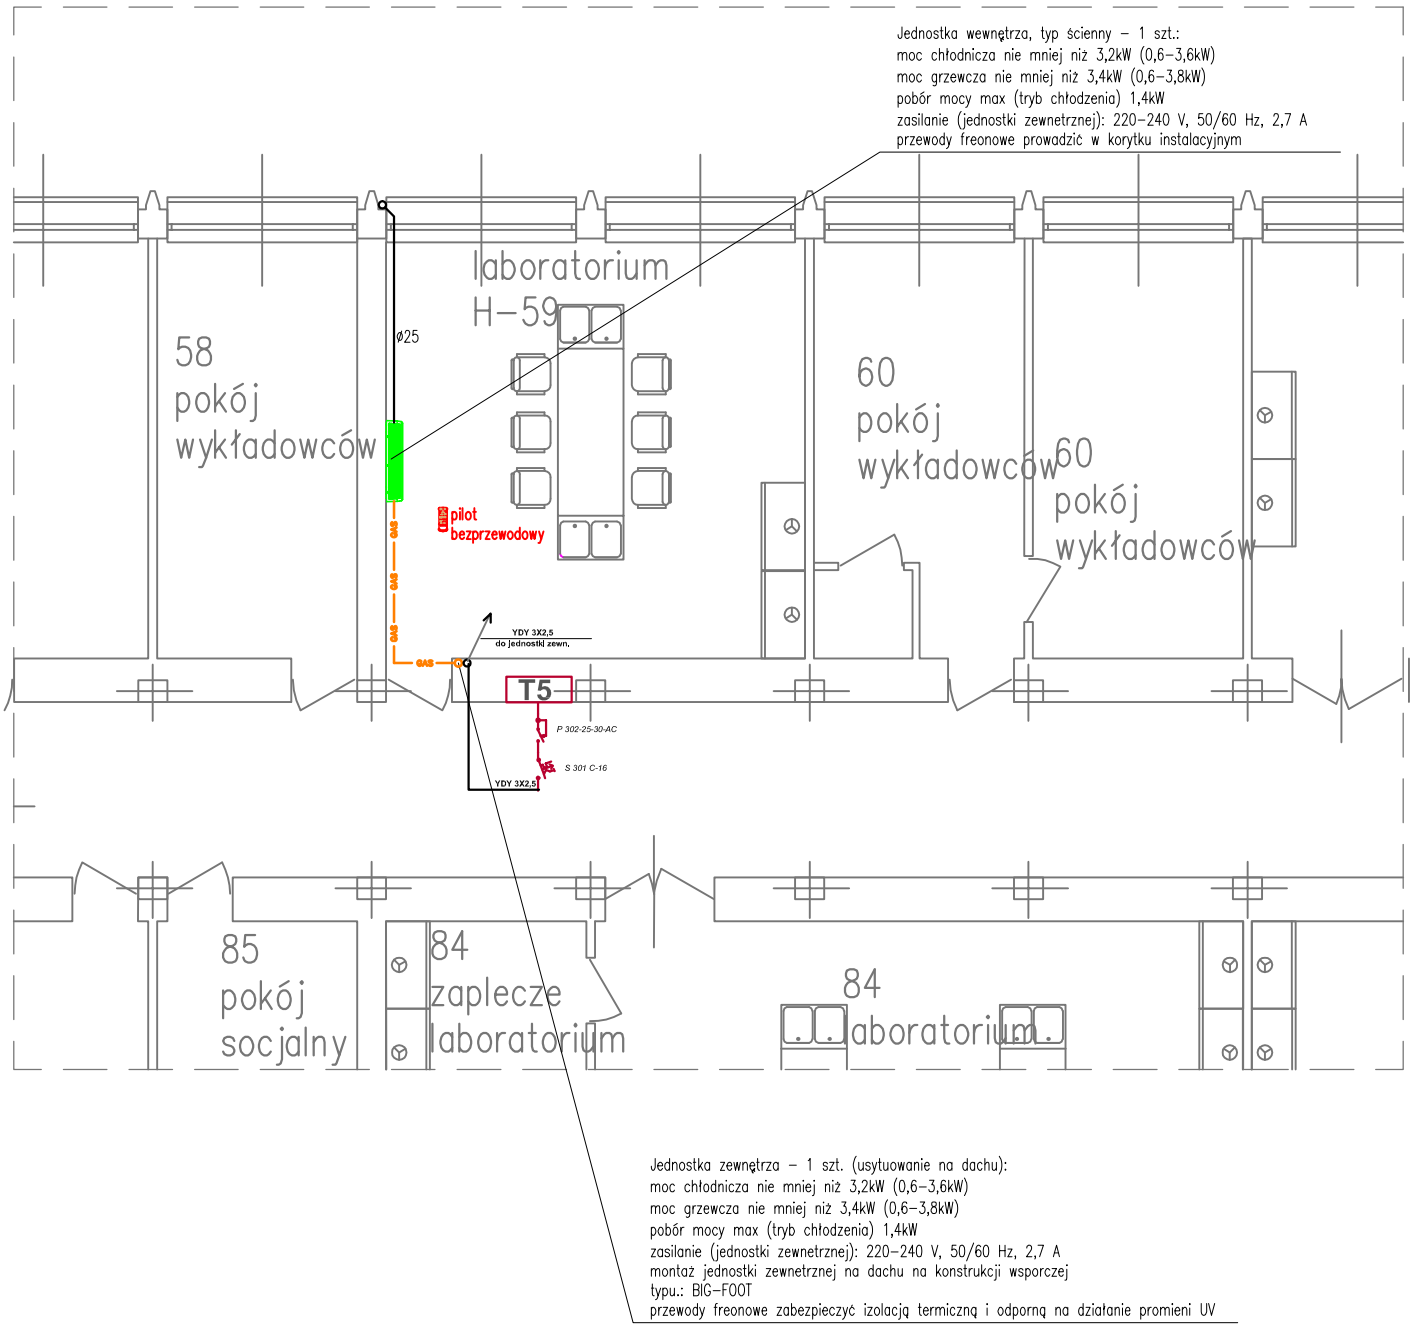

Jednostka zewnętrza – 1 szt. (usytuowanie na dachu):
moc chłodnicza nie mniej niż 3,2kW (0,6–3,6kW)
moc grzewcza nie mniej niż 3,4kW (0,6–3,8kW)
pobór mocy max (tryb chłodzenia) 1,4kW
zasilanie (jednostki zewnetrznej): 220–240 V, 50/60 Hz, 2,7 A
montaż jednostki zewnetrznej na dachu na konstrukcji wsporczej
typu.: BIG–FOOT
przewody freonowe zabezpieczyć izolacją termiczną i odporną na działanie promieni UV

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: POLITECHNIKA RZESZOWSKA, WYDZIAŁ CHEMICZNY ZAKŁAD POLIMERÓW I BIOPOLIMERÓW, UL. POWSTAŃCÓW W–WY 6, RZESZÓW INWESTOR: POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. I. ŁUKASIEWICZA UL. POWST. WARSZAWY 12, 35–959 RZESZÓW			
TYTUŁ: INSTALACJA KLIMATYZACJI – POM.: H–59 FRAGMENT RZUTU PARTERU			SKALA: –
OPRACOWAŁ: inż. ALEKSANDER ŚNIEŻEK	DATA: 07.2018	PODPIS:	STADIUM/BRANŻA: PW/IE
PROJEKTANT: inż. ALEKSANDER ŚNIEŻEK E–80/77	DATA: 07.2018	PODPIS:	NR RYS.: E–01