

- bramka piłkarska

BRAMKA PIŁKARSKA 7,32m x 2,44m

- trawa syntetyczna --wysokość włókna 4,5cm z wypełnieniem piaskiem kwarcowym i granulem EPDM szarym z recyklingu
- warstwa elastyczna absorbująca uderzenia min. 1,0cm.
- kruszywo łamane o granulacji 0,05 –4mm - grubość warstwy po zagęszczeniu 5,0cm $I_s=0,98$ cm
- kruszywo łamane o granulacji 4 --31,5mm -- grubość warstwy po zagęszczeniu 15,0cm $I_s=0,98$
- geowłóknina
- drenaż w obsypce w kruszywo płukanych
- grunt rodzimny zagęszczony do $I_s=0,95$

UWAGA:

Wymiar bramki 7,32m x 2,44m

Słupki bramki wsuwane są w tuleję osadzoną na stałe w podłożu betonowym.


Górna krawędź tulei musi być na równi z poziomem nawierzchni

Górny poziom fundamentu--15cm niżej od poziomu boiska

Należy wykonać fundamenty pod słupki --odciągi

Bramka malowana proszkowo na kolor RAL9003

Bramkę należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem

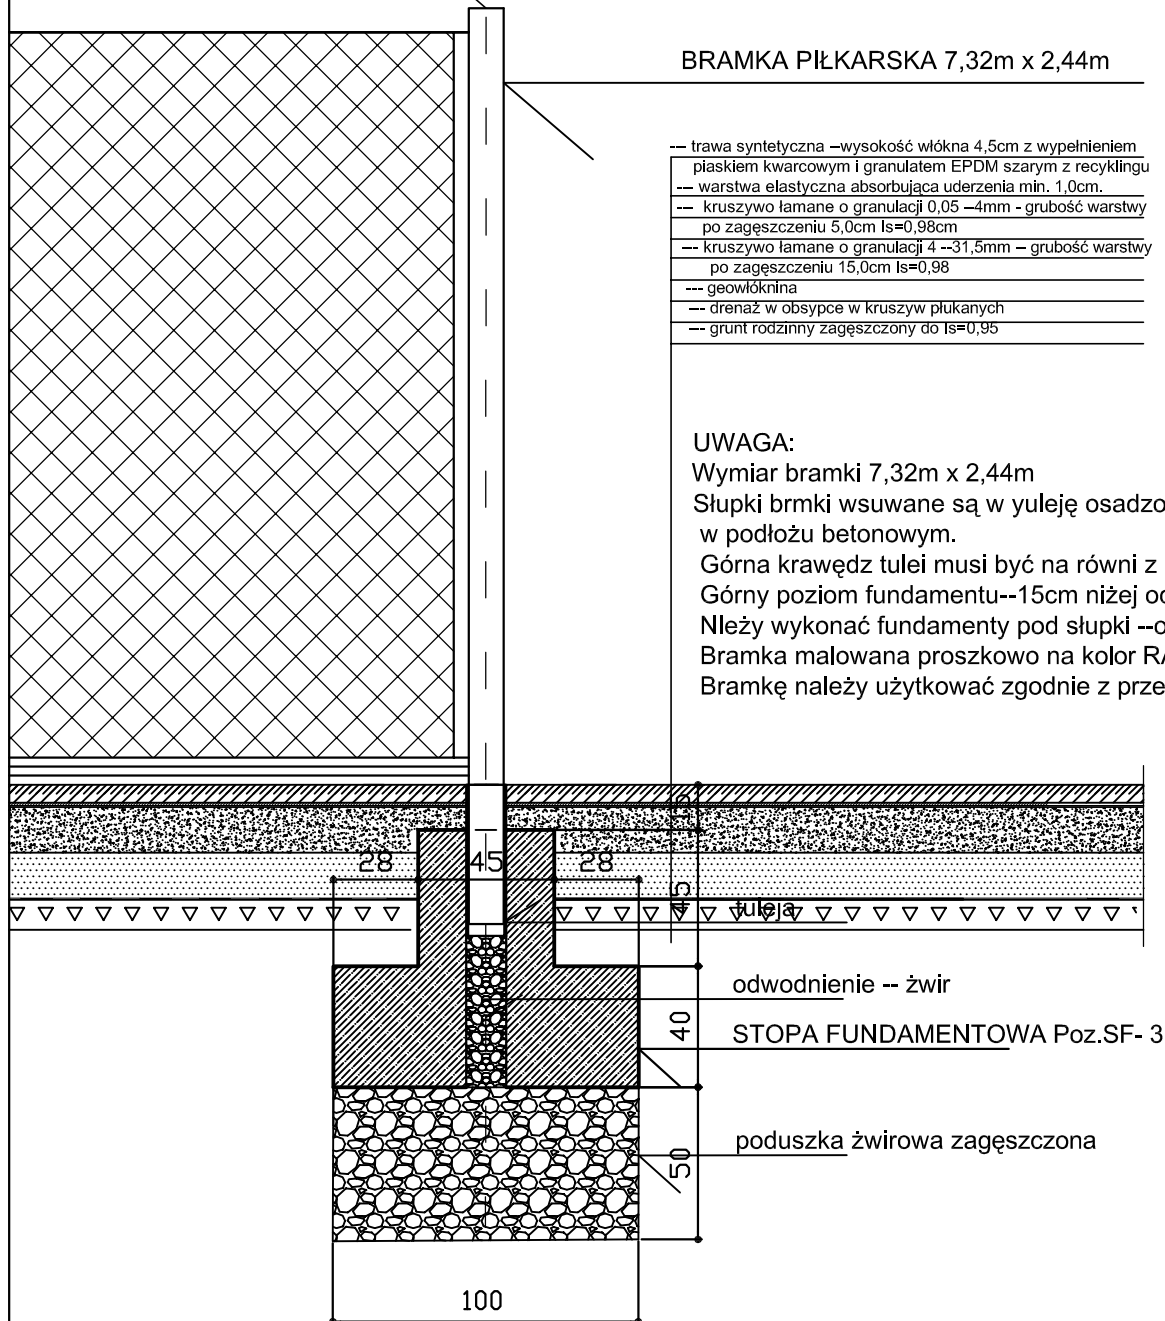

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA				
31-314 Kraków, ul. Zygmuntowska 33/12 tel.-fax.12 638 48 55, e-mail: tryglif@interia.pl				
pracownia	arch. arch.	podpis	OBIEKT	LKS "CZARNI"- STANIĄTKI
AUTORZY PROJEKTU	Krystyna Solhaj Janczykowska BPP Upr. 31/82 Joanna Matuszek BPP Upr. 32/82 Kazimierz Węglarski Nr ewid. upr. 107-Km/75		ADRES	32-005 Staniątki, ul. wodociągowa 862
			STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY
			TEMAT	Przebudowa boiska do piłki nożnej, budowa: dwóch boisk treningowych, bieżni dwutorowej, trybun systemowych, dwóch pawilonów obsługi boisk, altany, ogrodzenia, ciągów pieszych, parkingów wraz z infrastrukturą techniczną
weryfikator			RYSUNEK	BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ FUNDAMENT POD BRAMKĘ PIŁKARSKĄ
DATA	LUTY 2018	SKALA	1:25	RYSUNEK NR 33