




Z1

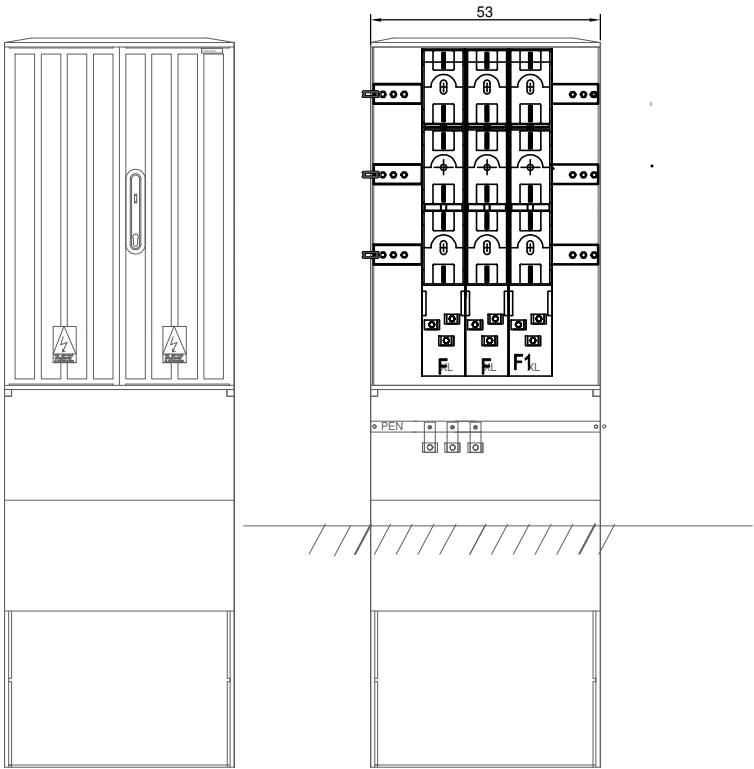

Z2-QP

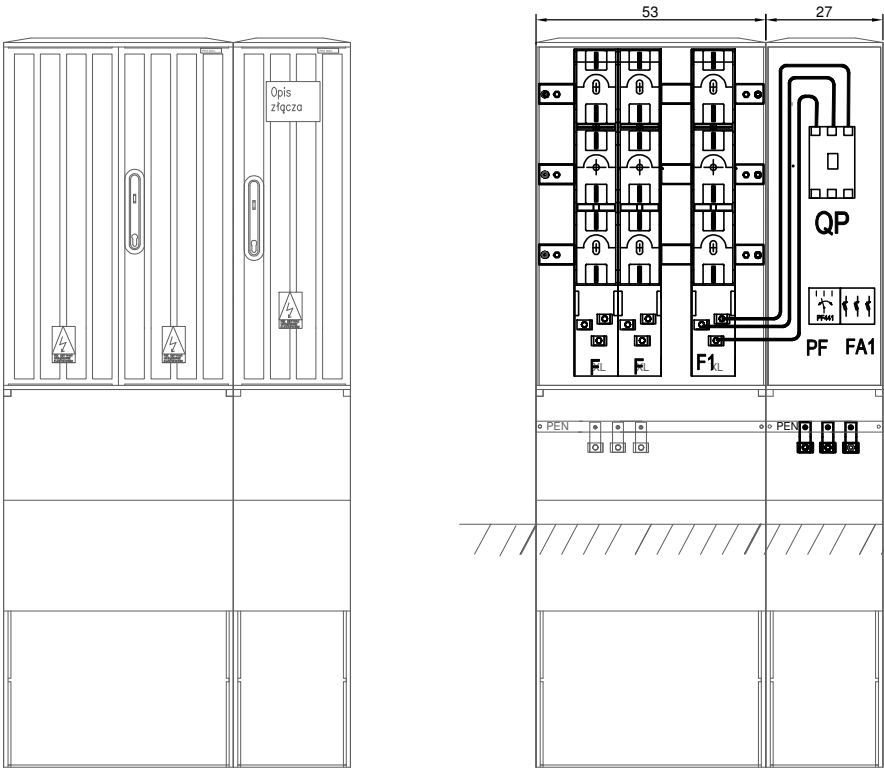

Z3-QP

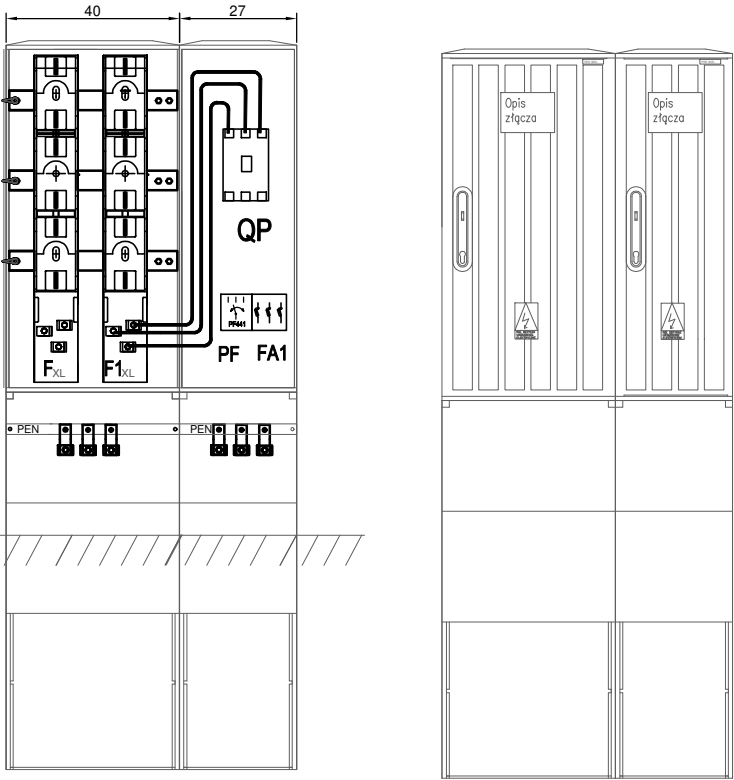

OZNACZENIA

- QP - Rozłącznik 160A/400V 3b, 1z,+wyzwalacz wzrostowy 230V 50HZ
PF - Przełącznik faz
FA1-Rozłącznik bezpiecznikowy 3b 63A +wkładki 6A
F - Bezpiecznik listwowy 250A + zwora zaciski typu V , mont. na most szynowy
F1 - Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy zaciski typu V , mont. na most szynowy

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA				
31-314 Kraków, ul.Zygmuntowska 33/12 tel.-fax.12 638 48 55, e-mail: tryglif@interia.pl				
pracownia	arch. arch.	podpis	OBIEKT	LKS "CZARNI"- STANIĄTKI
AUTORZY PROJEKTU	Sławomir Pióro upr. 336/2001		ADRES	32-005 Staniątki, ul.wodociągowa 862
			STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY
			TEMAT	Przebudowa boiska do piłki nożnej,budowa: dwóch boisk treningowych , bieżni dwutorowej, trybun systemowych, dwóch pawilonów obsługi boisk, altany,ogrodzenia,ciągów pieszych, parkingów wraz z infrastrukturą techniczną
weryfikator	Stanisław Malczyński GP IV-63/220/76		RYSUNEK	ZŁĄCZA KABLOWE WIDOKI
DATA	MAJ 2018	SKALA	-	RYSUNEK NR: E-10