


# ISTN. RG na poziomie przyziemia

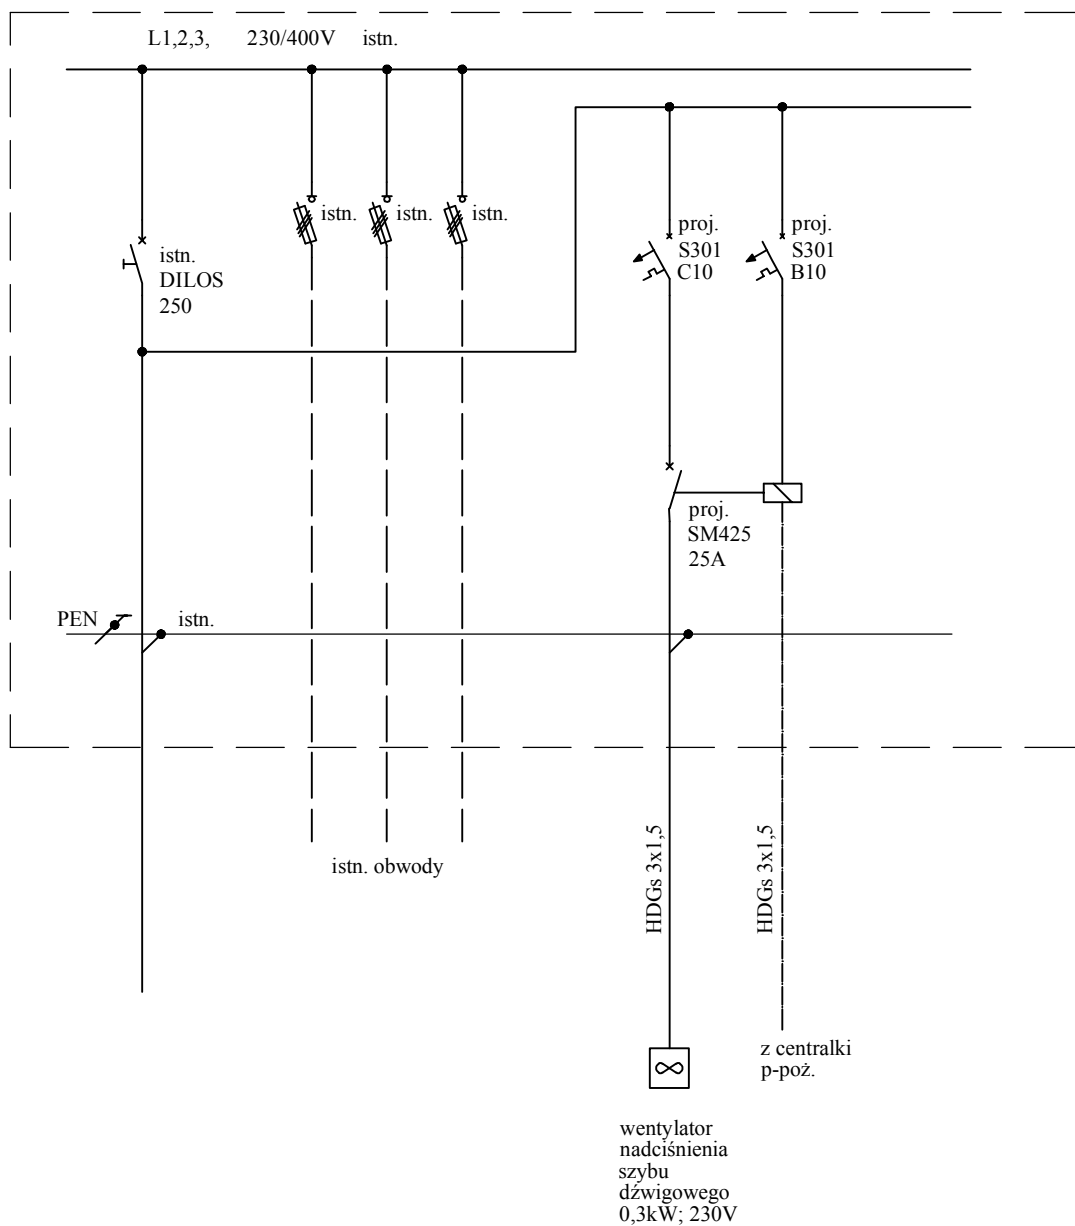

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA  
ZGODNIE Z PN-IEC 60364  
- samoczynne wyłączenie zasilania

## PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH. JANUSZ DUBICKI

60-616 POZNAN OS. WL. LOKIETKA 12 H TEL. 600 887 789

|                                  |  |                                       |
|----------------------------------|--|---------------------------------------|
| Umowa:<br>79/2017                | Inwestor:<br>SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU<br>60-479 Poznan, ul. Juraszów 7-17   | Nr. Rysunku:<br>E13                   |
| Stadium opracowania:<br>PW       | Obiekt:<br>APTEKA SZPITALNA<br>60-479 Poznan, ul. Juraszów 7-17                  | Branża:<br>ELEKTR.                    |
| Data opracowania:<br>08.2017r    | Treść rysunku:<br>SCHEMAT ZASILANIA WENTYLATORA NADCIŚNIENIA<br>SZYBU DŹWIGOWEGO | Skala:<br>-:-                         |
| Projektant:<br>inż. Waldemar Roj | Podpis:  | Sprawdził:<br>mgr inż. Michał Mądrzak |