

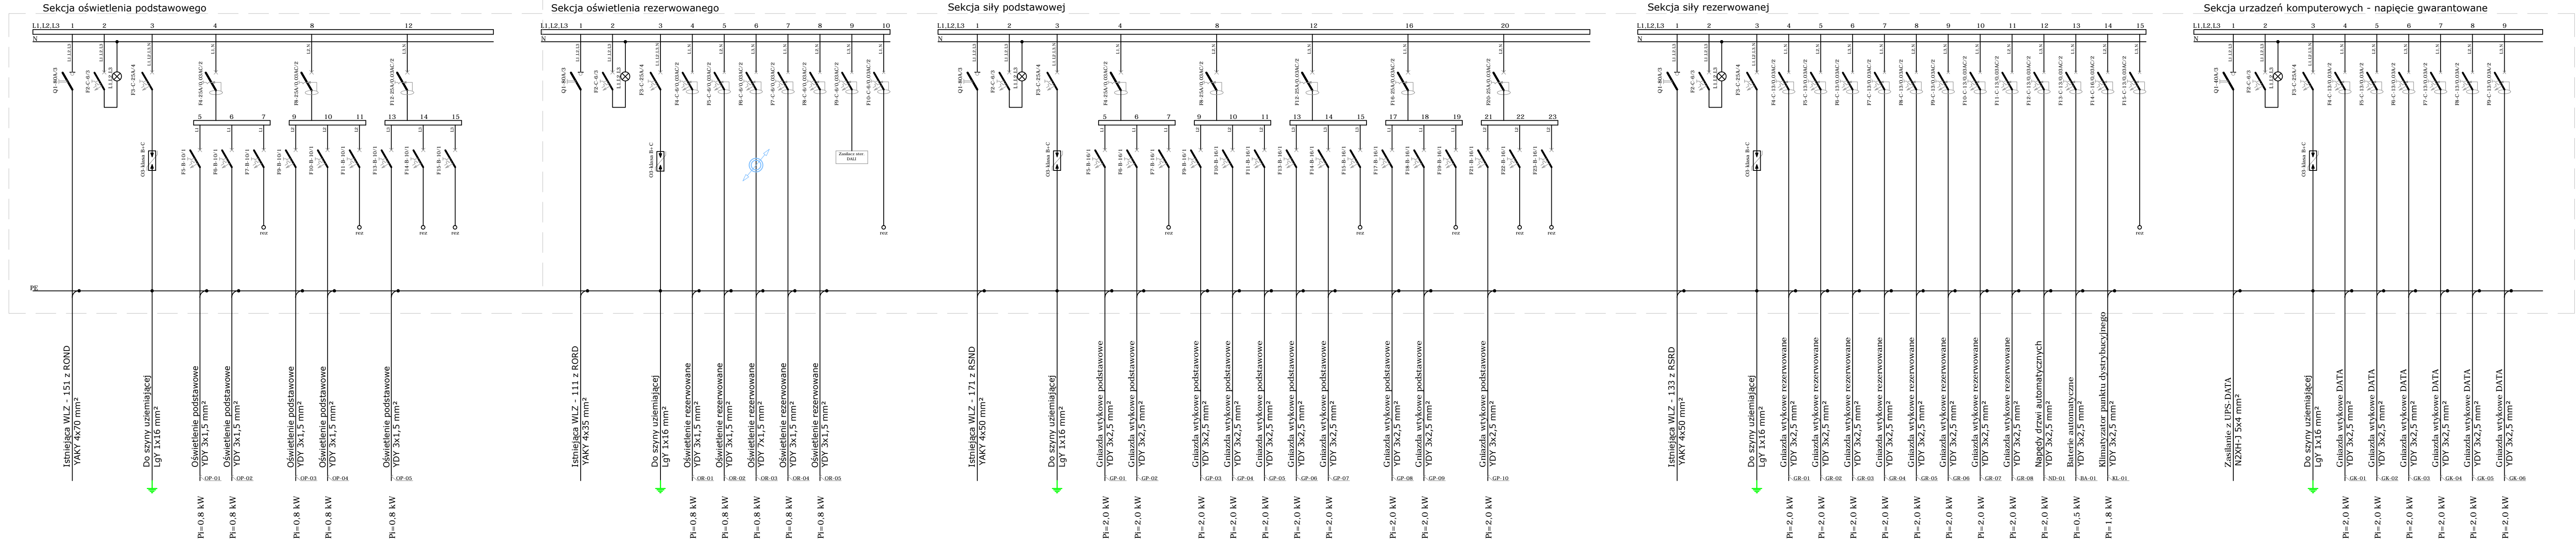


UKŁAD SIECI TN-S
SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE
Rozdzielnice oddziałowe R1

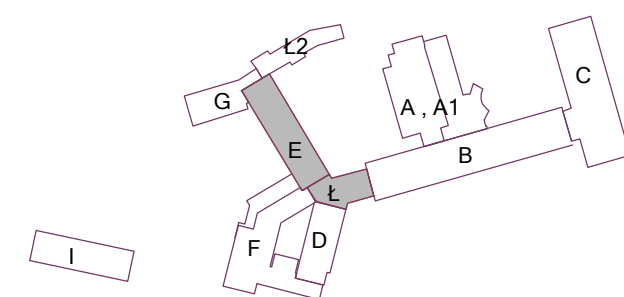

Obudowa 2x400x1600, 2x9x18 modułów

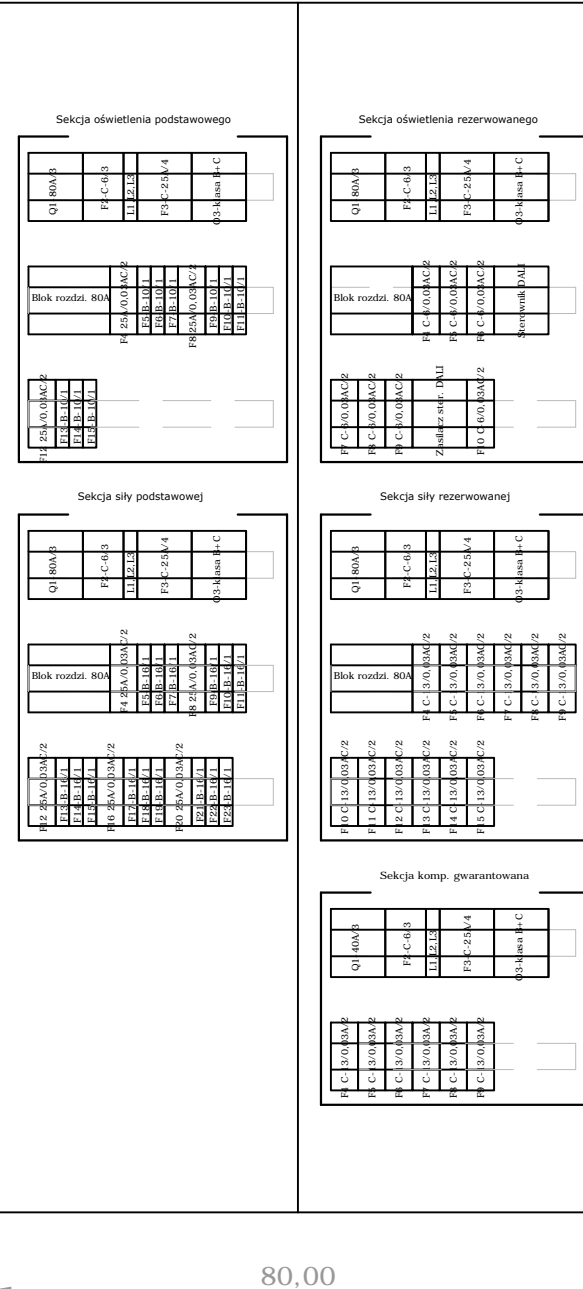

UWAGI:

- Tablice instalować we miejscu oznaczonym R1
- Przed przystąpieniem do prefabrykacji sprawdzić wymiary wneki.
- W rozdzielnicach pozostawić 30% rezerwy miejsca.
- Oznaczenie tablic uzgodnić z Inwestorem.

Sekcja osw. podst.
Un= 400V
tgφ = 0,4
Pi = 5,0kW
Pu = 4,0kW
Io = 6,2A

Sekcja osw. rez.
Un= 400V
tgφ = 0,4
Pi = 5,0kW
Pu = 4,0kW
Io = 6,2A

Sekcja siły podst.
Un= 400V
tgφ = 0,4
Pi = 24,0kW
Pu = 12,0kW
Io = 18,6A

Sekcja siły rez.
Un= 400V
tgφ = 0,4
Pi = 21,5kW
Pu = 14,0kW
Io = 21,8A

Sekcja komp. gwar.
Un= 400V
tgφ = 0,4
Pi = 8,0kW
Pu = 4,0kW
Io = 6,2A