



III kondygnacja (2 piętro)

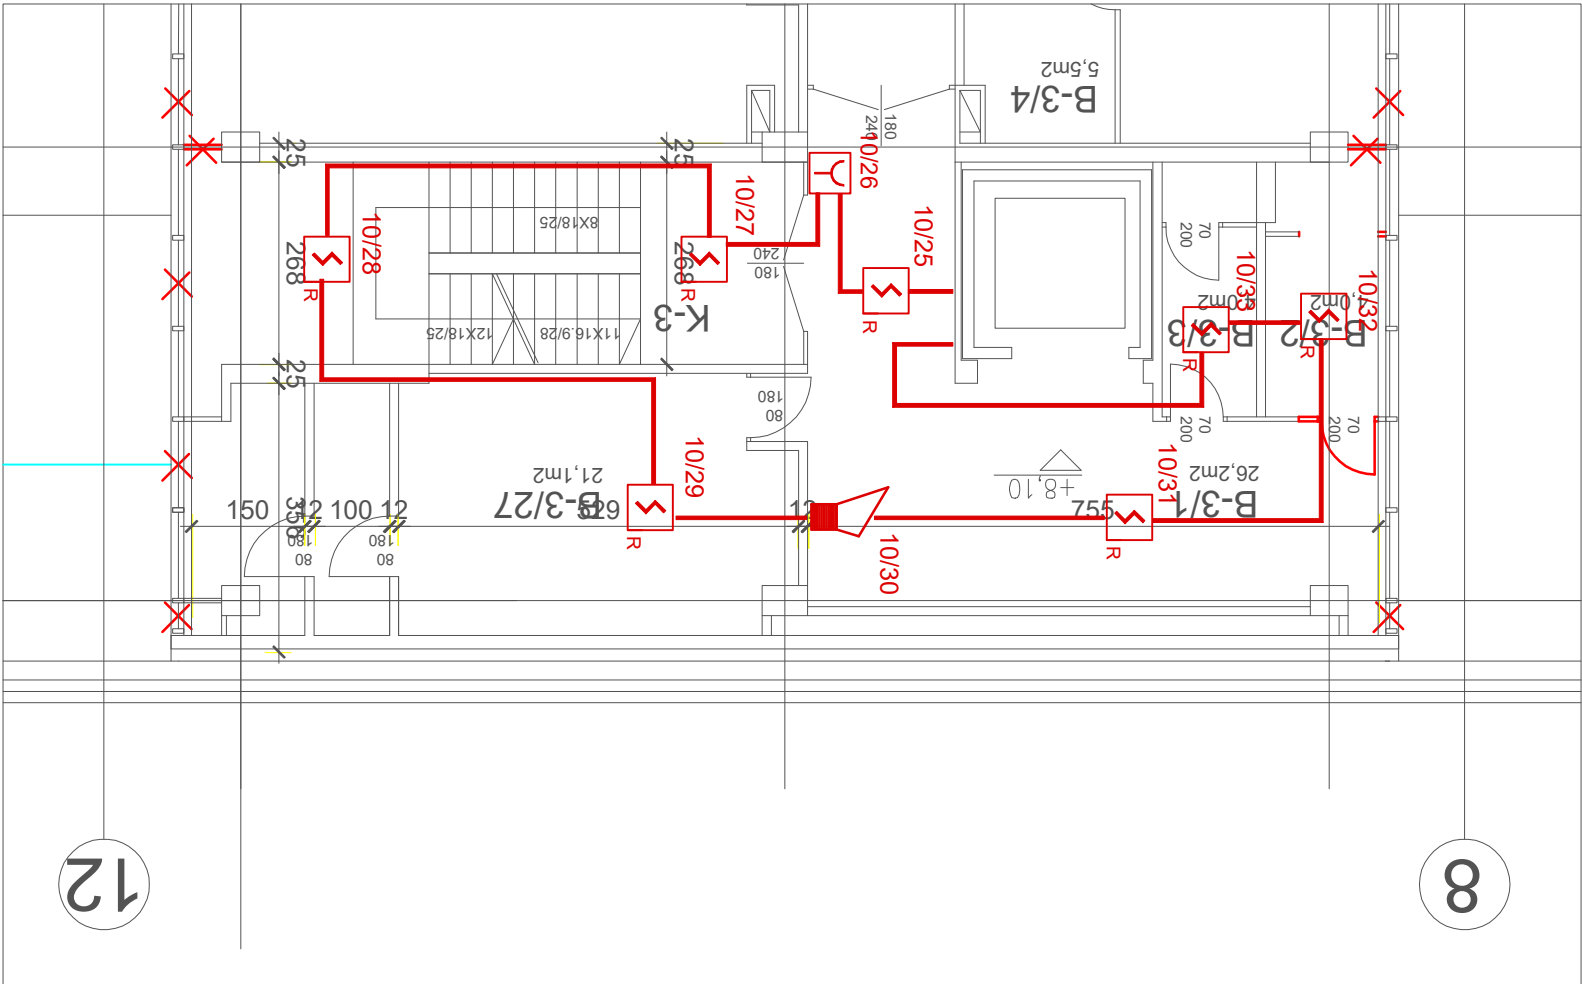

IV kondygnacja (3 piętro)

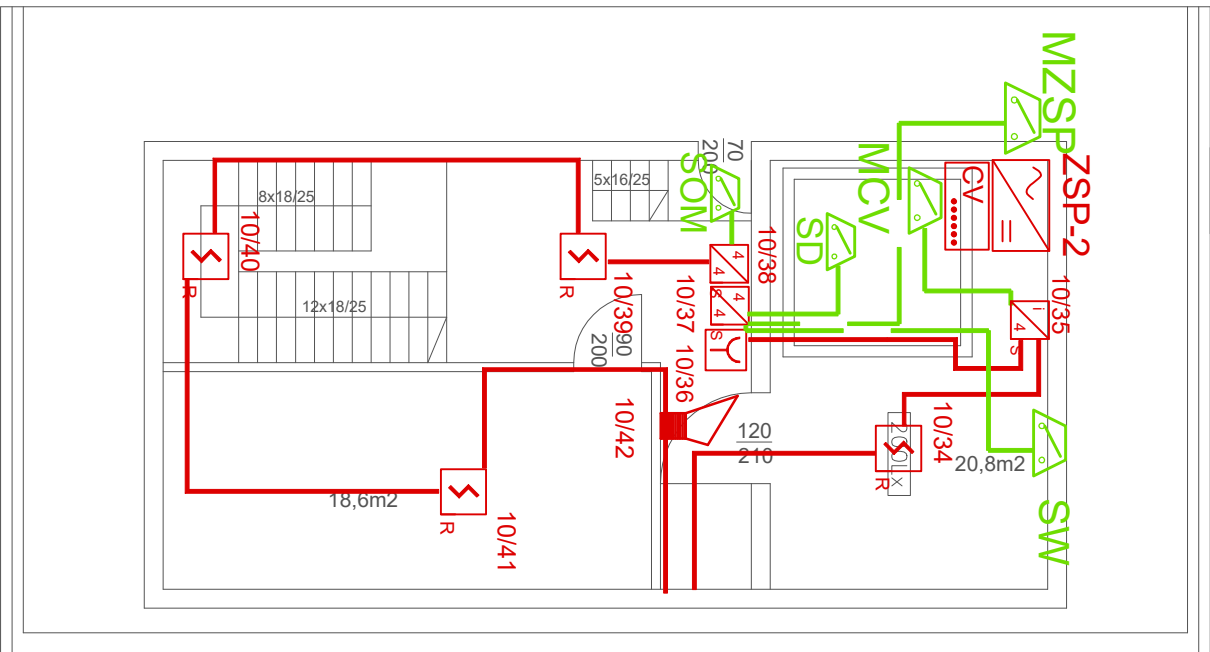

LEGENDA:

Instalacja sygnalizacji pożaru

WSP-2 - wężel centrali sygnalizacji pożaru, 8-Przł. x 128 adresów - wyposażenie według spisu urządzeń

zasilanie PH90-HDCS3x2,5, moc: 300W

uniwersalna czujka dymu pasmo UV z gniazdem adresowalnym z izolatorem

wielodetektorowa czujka palmo IR z gniazdem adresowalnym z izolatorem

uniwersalna czujka ciepła z gniazdem adresowalnym z izolatorem

czujka dymu IR z gniazdem adresowalnym z izolatorem w osłonie przeciwwietrznej

montaż na prostym odcinku głównych kanałów wentylacyjnych

ręcznie ostrzegające pożarowe natyknowe w komplecie z puszką montażową i uszłbką

moduł kontrolny z 4 monitorowanymi wejściami zestyków kontrolnych

Elementy kontrolny z 4 monitorowanymi wejściami zestyków kontrolnych

Elementy kontrolno-sterujący z dodatkową obudową z dawkami

Element sterujący z 4 monitorowanymi wejściami zestyków przekształtkowych

zasilacz sterujący AC 24V/8A do kłap pożarowych na wentylacji bytowej P-SAC 00246

zasilanie PH0 YDY2x3x2,5, moc: 300W, według projektu elektrycznego

syg. sterujący wyłączeniem wentylacji bytowej NC, 1 x YHTSY ekw 3x2x0,8, odłączenie zasilania stycznika lub syg. na centrali

syg. sterujący odłączaniem mechanicznym, mont. i sterowanie 1 x HTKSH PH90 ekw 3x2x0,8,

syg. sterujący dzwieniem mont. i sterowanie 1 x HTKSH PH90 ekw 3x2x0,8,

syg. sterujący kontrolą dostępu, syg. NC, 1 x OMV4x1,5

syg. sterujący kontrolą dostępu, syg. NC, 1 x OMV4x1,5

syg. sterujący kontrolą dostępu, syg. NC, 1 x OMV4x1,5

syg. sterujący kontrolą dostępu, syg. NC, 1 x OMV4x1,5

syg. sterujący kontrolą dostępu, syg. NC, 1 x OMV4x1,5

syg. sterujący kontrolą dostępu, syg. NC, 1 x OMV4x1,5

syg. sterujący kontrolą dostępu, syg. NC, 1 x OMV4x1,5

syg. sterujący kontrolą dostępu, syg. NC, 1 x OMV4x1,5

syg. sterujący kontrolą dostępu, syg. NC, 1 x OMV4x1,5

syg. sterujący kontrolą dostępu, syg. NC, 1 x OMV4x1,5

syg. sterujący kontrolą dostępu, syg. NC, 1 x OMV4x1,5

syg. sterujący kontrolą dostępu, syg. NC, 1 x OMV4x1,5

syg. sterujący kontrolą dostępu, syg. NC, 1 x OMV4x1,5

syg. sterujący kontrolą dostępu, syg. NC, 1 x OMV4x1,5

syg. sterujący kontrolą dostępu, syg. NC, 1 x OMV4x1,5

syg. sterujący kontrolą dostępu, syg. NC, 1 x OMV4x1,5

syg. sterujący kontrolą dostępu, syg. NC, 1 x OMV4x1,5
