



ROZDZIELNICA DEDYKOWANEGO ZASILANIA RDO2

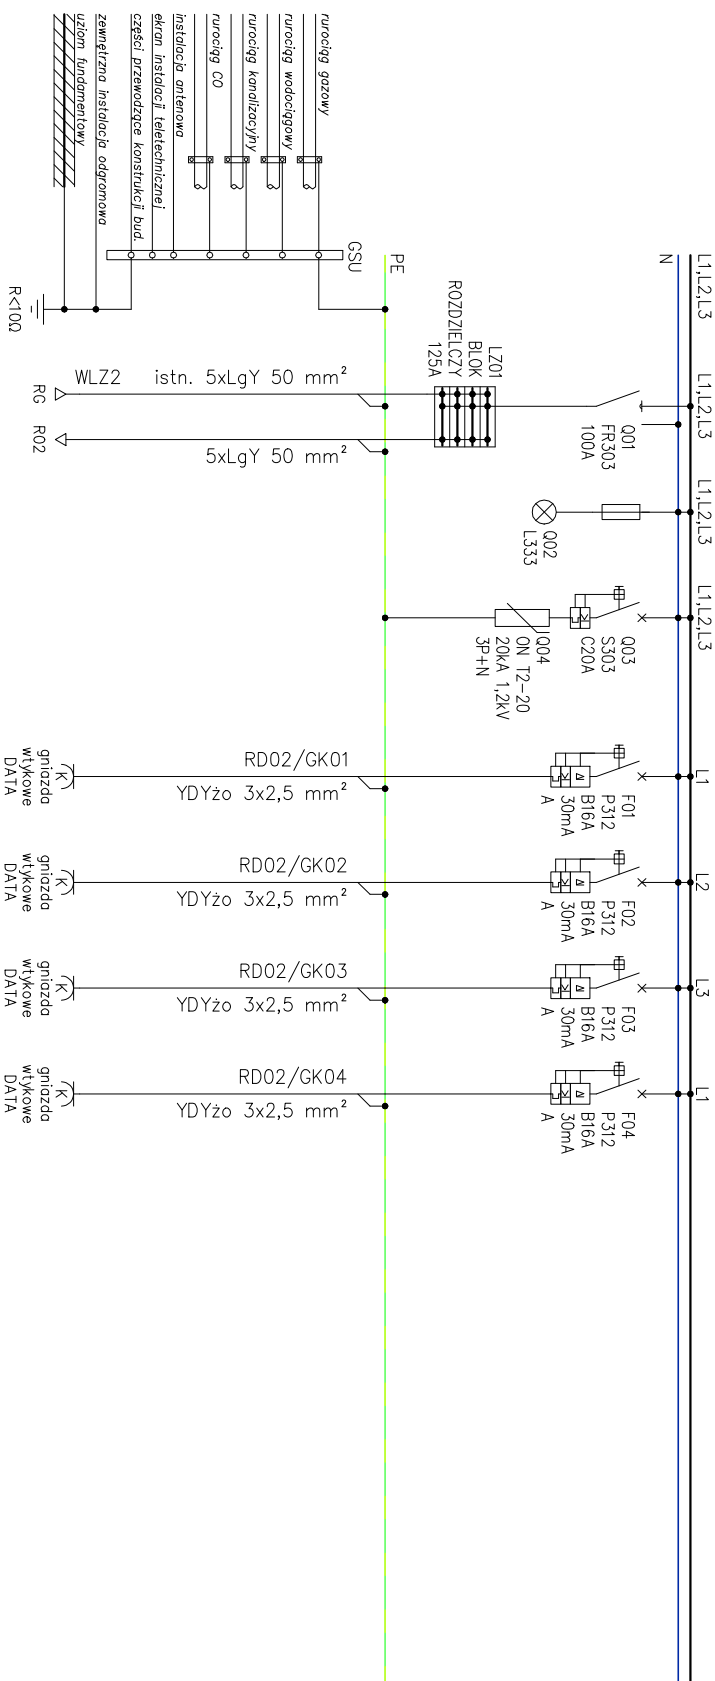

Opis	ZASILANIE RG ODPŁYW DO R02
–	Lampki kontroli obecności napięcia
–	Ogranicznik przepięć
4x3x0,2	Gniazda wtykowe DATA 230V pom. 31
4x3x0,2	Gniazda wtykowe DATA 230V pom. 32
4x3x0,2	Gniazda wtykowe DATA 230V pom. 33
4x3x0,2	Gniazda wtykowe DATA 230V pom. 34

ROZDZIELNICA PIĘTROWA R02

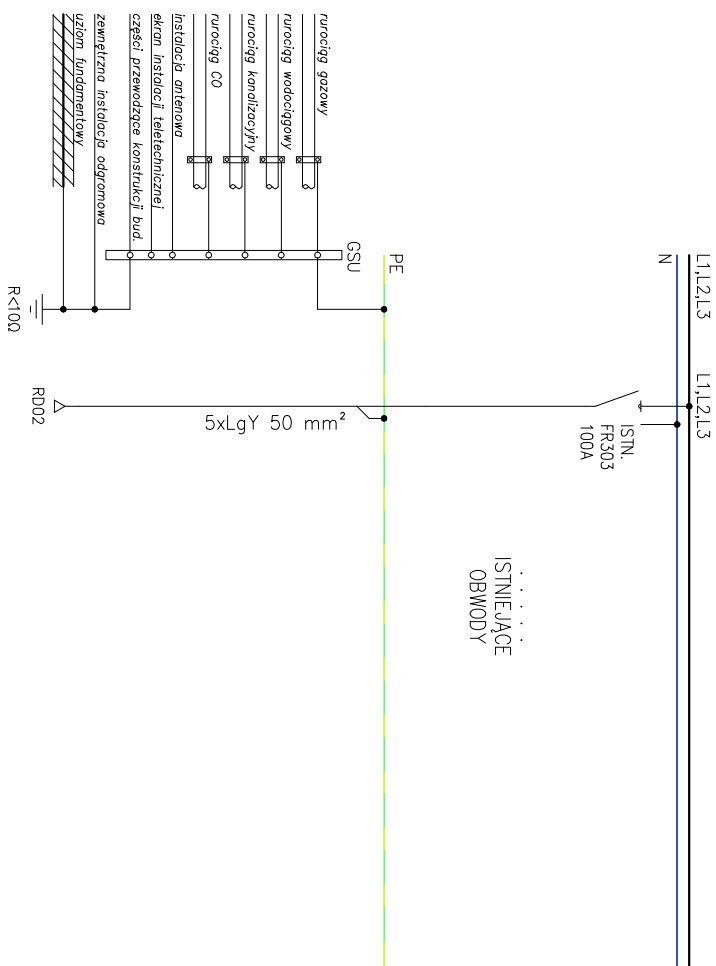

- UKŁAD SIECI: TN-S 400V/230V 50Hz
- OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA:
 - PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM: OBUDOWA I IZOLACJA KABLI I PRZEWODÓW
 - PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM: OBUDOWA W II KLASIE OCHRONNOŚCI
 - LUB IZOLACJI RÓWNOWARTNEJ, SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
- OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA: URZĄDZENIA RÓŻNICOWOPADOME

UWAGA:

1. ZASTOSOWAĆ RODZIELNICĘ W II KLASIE OCHRONNOŚCI
2. OBWODY Z ISTN.RODZIELNICY PRZENIEŚĆ DO RODZIELNICY R02
3. ISTN. ZABEZPIECZENIE W RODZIELNICY RG DLA WL22: 96 80A

[illegible]

Opis	ZASILANIE RD02
Ps [kW]	—

Temat: SCHEMAT ROZDZIELNICY R02/RD02	
Projekt: PROJEKT PRZEBUDOWY OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO W ADMINISTRACYJNEJ CZĘŚCI BUDYNKU WYDZIAŁU INŻYNIERII ŁADOWEJ W KRAKOWIE	
Branża: Elektryka	Stadium: projekt wykonawczy
Skala: —	Rysunek nr: E 6
Lokalizacja: ul. Warszawska 24 31-155 Kraków	
Inwestor: Policzelnika Krakowska ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków	
Projektant: mgr inż. Przemysław Waltar nr SLK/5860/PWBE/15	
Opracowanie: mgr inż. Dawid Walusiak	Data opracowania: 03.2017

