


Legenda
—— zasilanie — CT
—— powrót — CT

I — obieg CT — Centrale wentylacyjne

Zasilanie regulatora z istn. tab. węzła ciepłego TW, obw. RP1

YDYżo 3x2,5mm², prowadzić w rurce elektroinstalacyjnej p/t,
w istn. tablicy węzła dobudować zab. B16

—— YLYżo 3x1,5 mm² (750V)
—— LIYCY 3x1 mm²

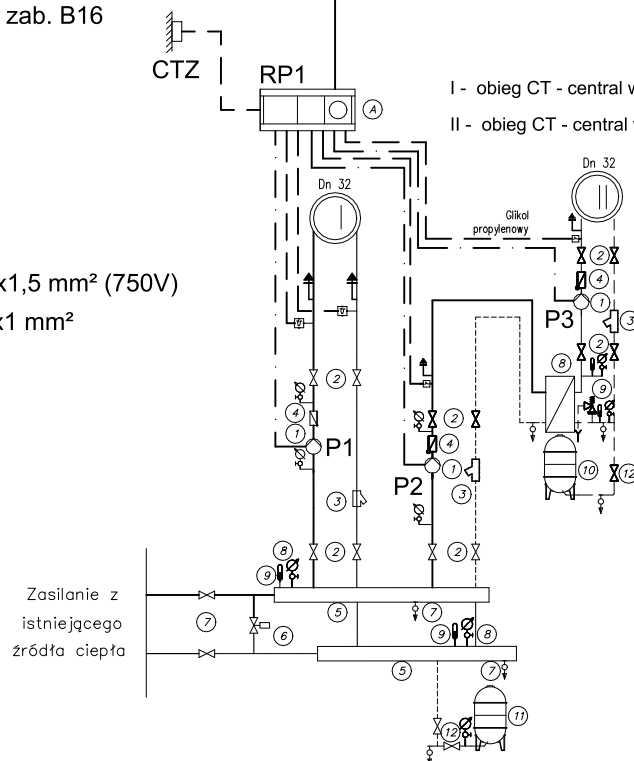

Oznaczenia zgodnie z opracowaniem branży sanitarnej

RP1 ④ Regulator obiegów grzewczych z wyjściem mbus - 1szt.

P1,P2,P3 ① Pompa elektroniczna V= 2,2 m³/h H= 45 kPa, 1 1/2" i poborze mocy 30W - 3 szt.

② Zawór odcinający Dn 32 GW Pn10 - 12 szt.

③ Filtr siatkowy Dn 32 GW PN10 - 3 szt.

④ Zawór zwrotny Dn 32 PN10 - 3 szt.

⑤ Rozdzielacz Dn 60 1,5m - 2 szt.

⑥ Regulator nadmiarowo upustowy dn 25 nastawa 0,35 bar - 1 szt.

⑦ Zawór odcinający Dn 50 GW Pn10 - 2 szt.

⑧ Wymiennik ciepła 75/55 woda 70/50 glikol propylenowy 35%
o mocy 30kW pow wym ciepła 2,5m² max opory 10 kPa-1szt.

⑨ Zawór bezpieczeństwa 1" 3 bar -1szt.

⑩ Naczynie przeponowe glikol o poj 33 l 6bar-1szt.

⑪ Naczynie przeponowe o poj 35 l 6bar-1szt.

⑫ Zawór odcinający Dn 25 GW Pn10 - 3szt.

⑬ Zawór spustowy Dn 20 - 6 szt.

⑭ Manometr z kurkiem i rurką manometryczną zakres 0-0,6MPa - 10 szt.

⑮ Termometr - 5 szt.

⑯ Automatyczny odpowietrznik z zaworem Dn15 - 6 szt.

CTZ Czujnik temp. zewnętrznej

ModernEko

tel. 882 - 147 - 538
Wojciech Świerczyński
ul. Pietrusińskiego 12 lok.9
42-207 Częstochowa

Faza:	PROJEKT BUDOWLANY	Projektował:	mgr inż. Grzegorz Drelich	SLK/0605/POOE/04	specjalność elektryczna	VII 2018	
Branża:	Elektryczna						
Inwestor:	Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów	Sprawdził:	mgr inż. Jan Kostrzanowski	UAN-VIII-7342/156/94	specjalność elektryczna	VII 2018	
Temat:	Przebudowa wybranych pomieszczeń Stołówki Studenckiej Politechniki Rzeszowskiej położonej przy ul. Akademickiej 8 w Rzeszowie ul.Akademicki 8, 35-084 Rzeszów, dz. nr 1775/91, obręb 0207, jedn. ewid. 186301_1	SCHEMAT TECHNOLOGICZNY				Skala -:--	Nr rysunku E14