


Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. [m ²]
13.	Słupa	4,90
14.	Komora testowa	170,63
21.	Stanowiska pomiarowe	34,24
22.	Stanowiska pomiarowe	34,24
23.	Gabinet (dyspozycjonarium Kf)	26,00
23.	W.C z prysznicem	3,46
24.	Pomieszczenia socjalne	6,95
25.	Sala konferencyjna	20,91
26.	Pomieszczenie sprzętu informatycznego	4,30
27.	Pomieszczenie opracowania danych	28,11
28.	Laboratorium	88,82
29.	Słupa	3,40
29.	Słupa	3,40
29a.	Balkon	3,50
30.	Pomost pod agregaty chłodnicze	110,40
KS	Klatka Schodowa	15,20
SW	Szyb windy	
K21	Korytarz	20,88
K22	Korytarz	3,20
D1	Drabina wejścia na pomost	0,55
D2	Drabina wejścia na pomost	0,55

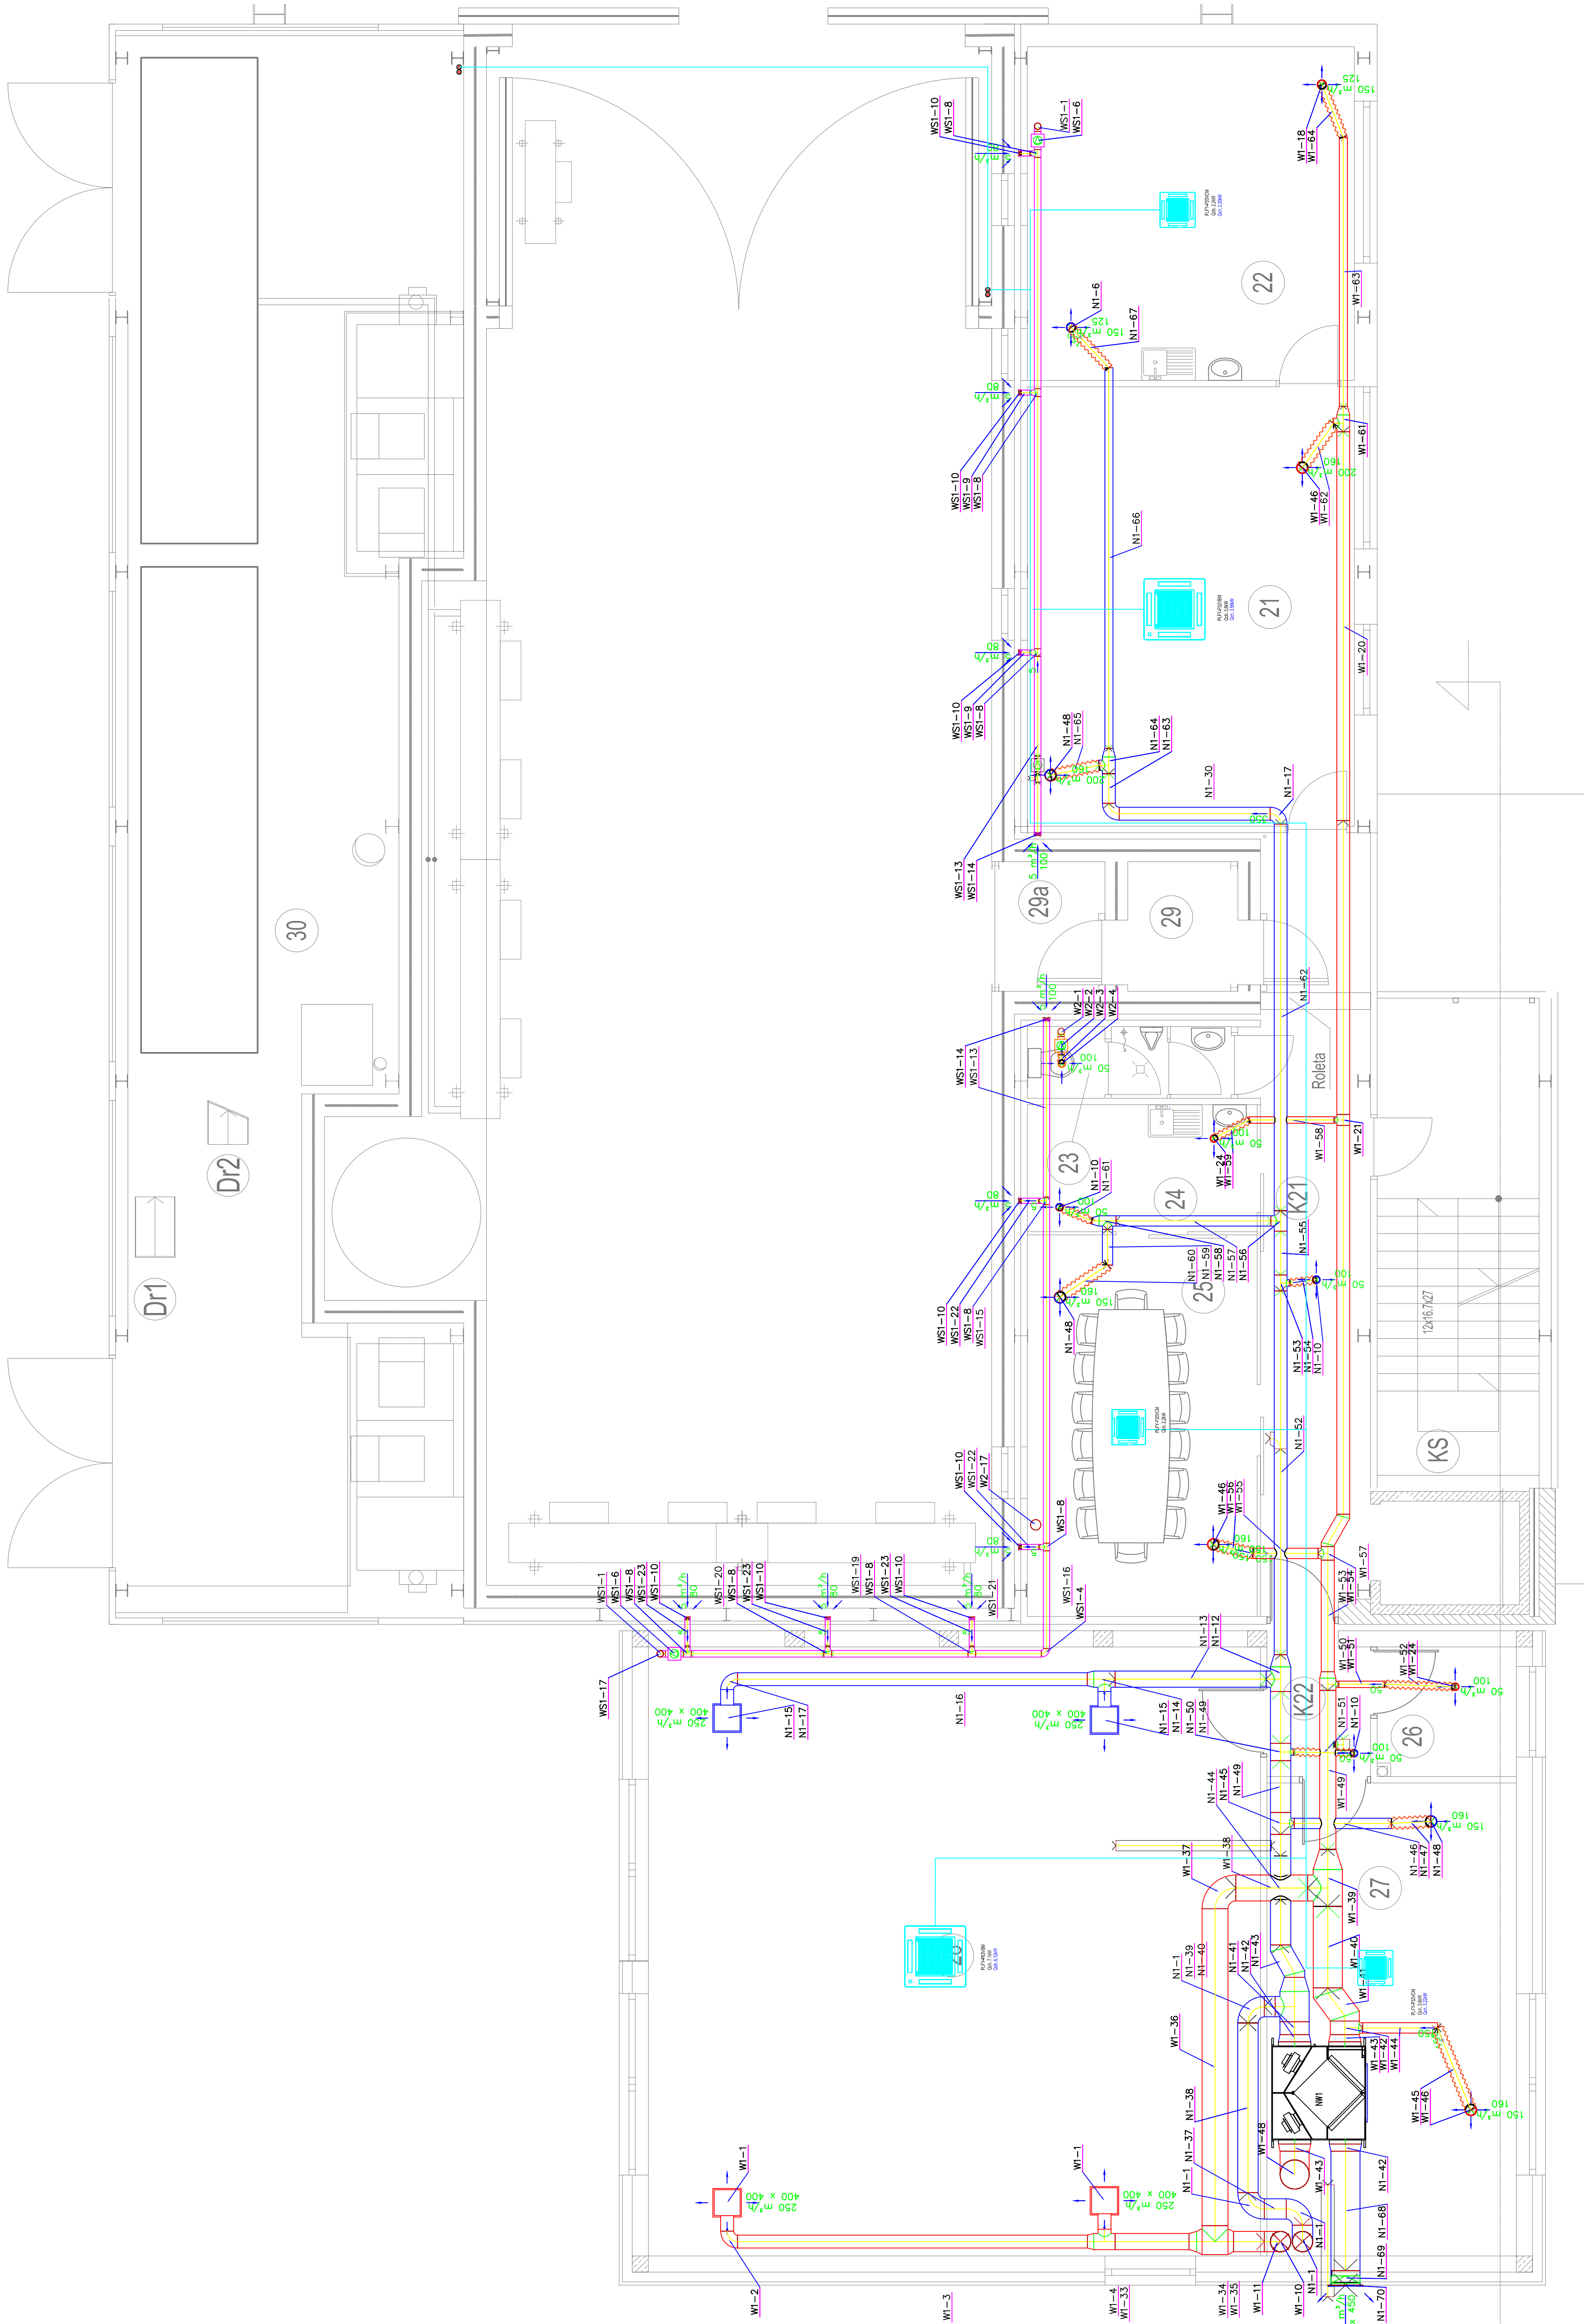

OZNACZENIA:

- instalacja nawiewna
- instalacja wyciągowa
- instalacja wyciągowa
- instalacja wyciągowa

NW1— rekuperator nawiewno- wywiewny, przepływ do 300 m³/h, podwieszany, przepływ do 300 m³/h, 540x1450x1450mm, waga 12 kg

UWAGA:

1. Instalacja nawiewna, wyciągowa i wyciągowa z łazienek prowadzona w przestrzeni sufitu podwieszanego.
2. Instalacja wywiewna dla wentylacji ścian prowadzona w przestrzeni wufitu podwieszanego.

[illegible]