


Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. [m <sup>2</sup> ]
13.	Słuzka	4,90
14.	Komora testowa	170,63
21.	Stanowiska pomiarowe	34,24
22.	Gabinet (dyspozytornia laboratorium KK)	26,00
23.	WC z pryszniarką	3,46
24.	Pomieszczenie socjalne	6,99
25.	Sala konferencyjna	20,91
26.	Pomieszczenie sprzętu informatycznego	4,30
27.	Pomieszczenie opracowania danych	28,11
28.	Laboratorium	88,82
29.	Słuzka	3,40
29a.	Balkon	3,50
30.	Pomost pod agregaty chłodnicze	110,40
KS	Klatka Schodowa	15,20
SW	Szyb windy	-
K21	Korytarz	20,88
K22	Korytarz	3,20
Dr1	Drabina wejścia na pomost	0,55
Dr2	Drabina wejścia na pomost	0,55

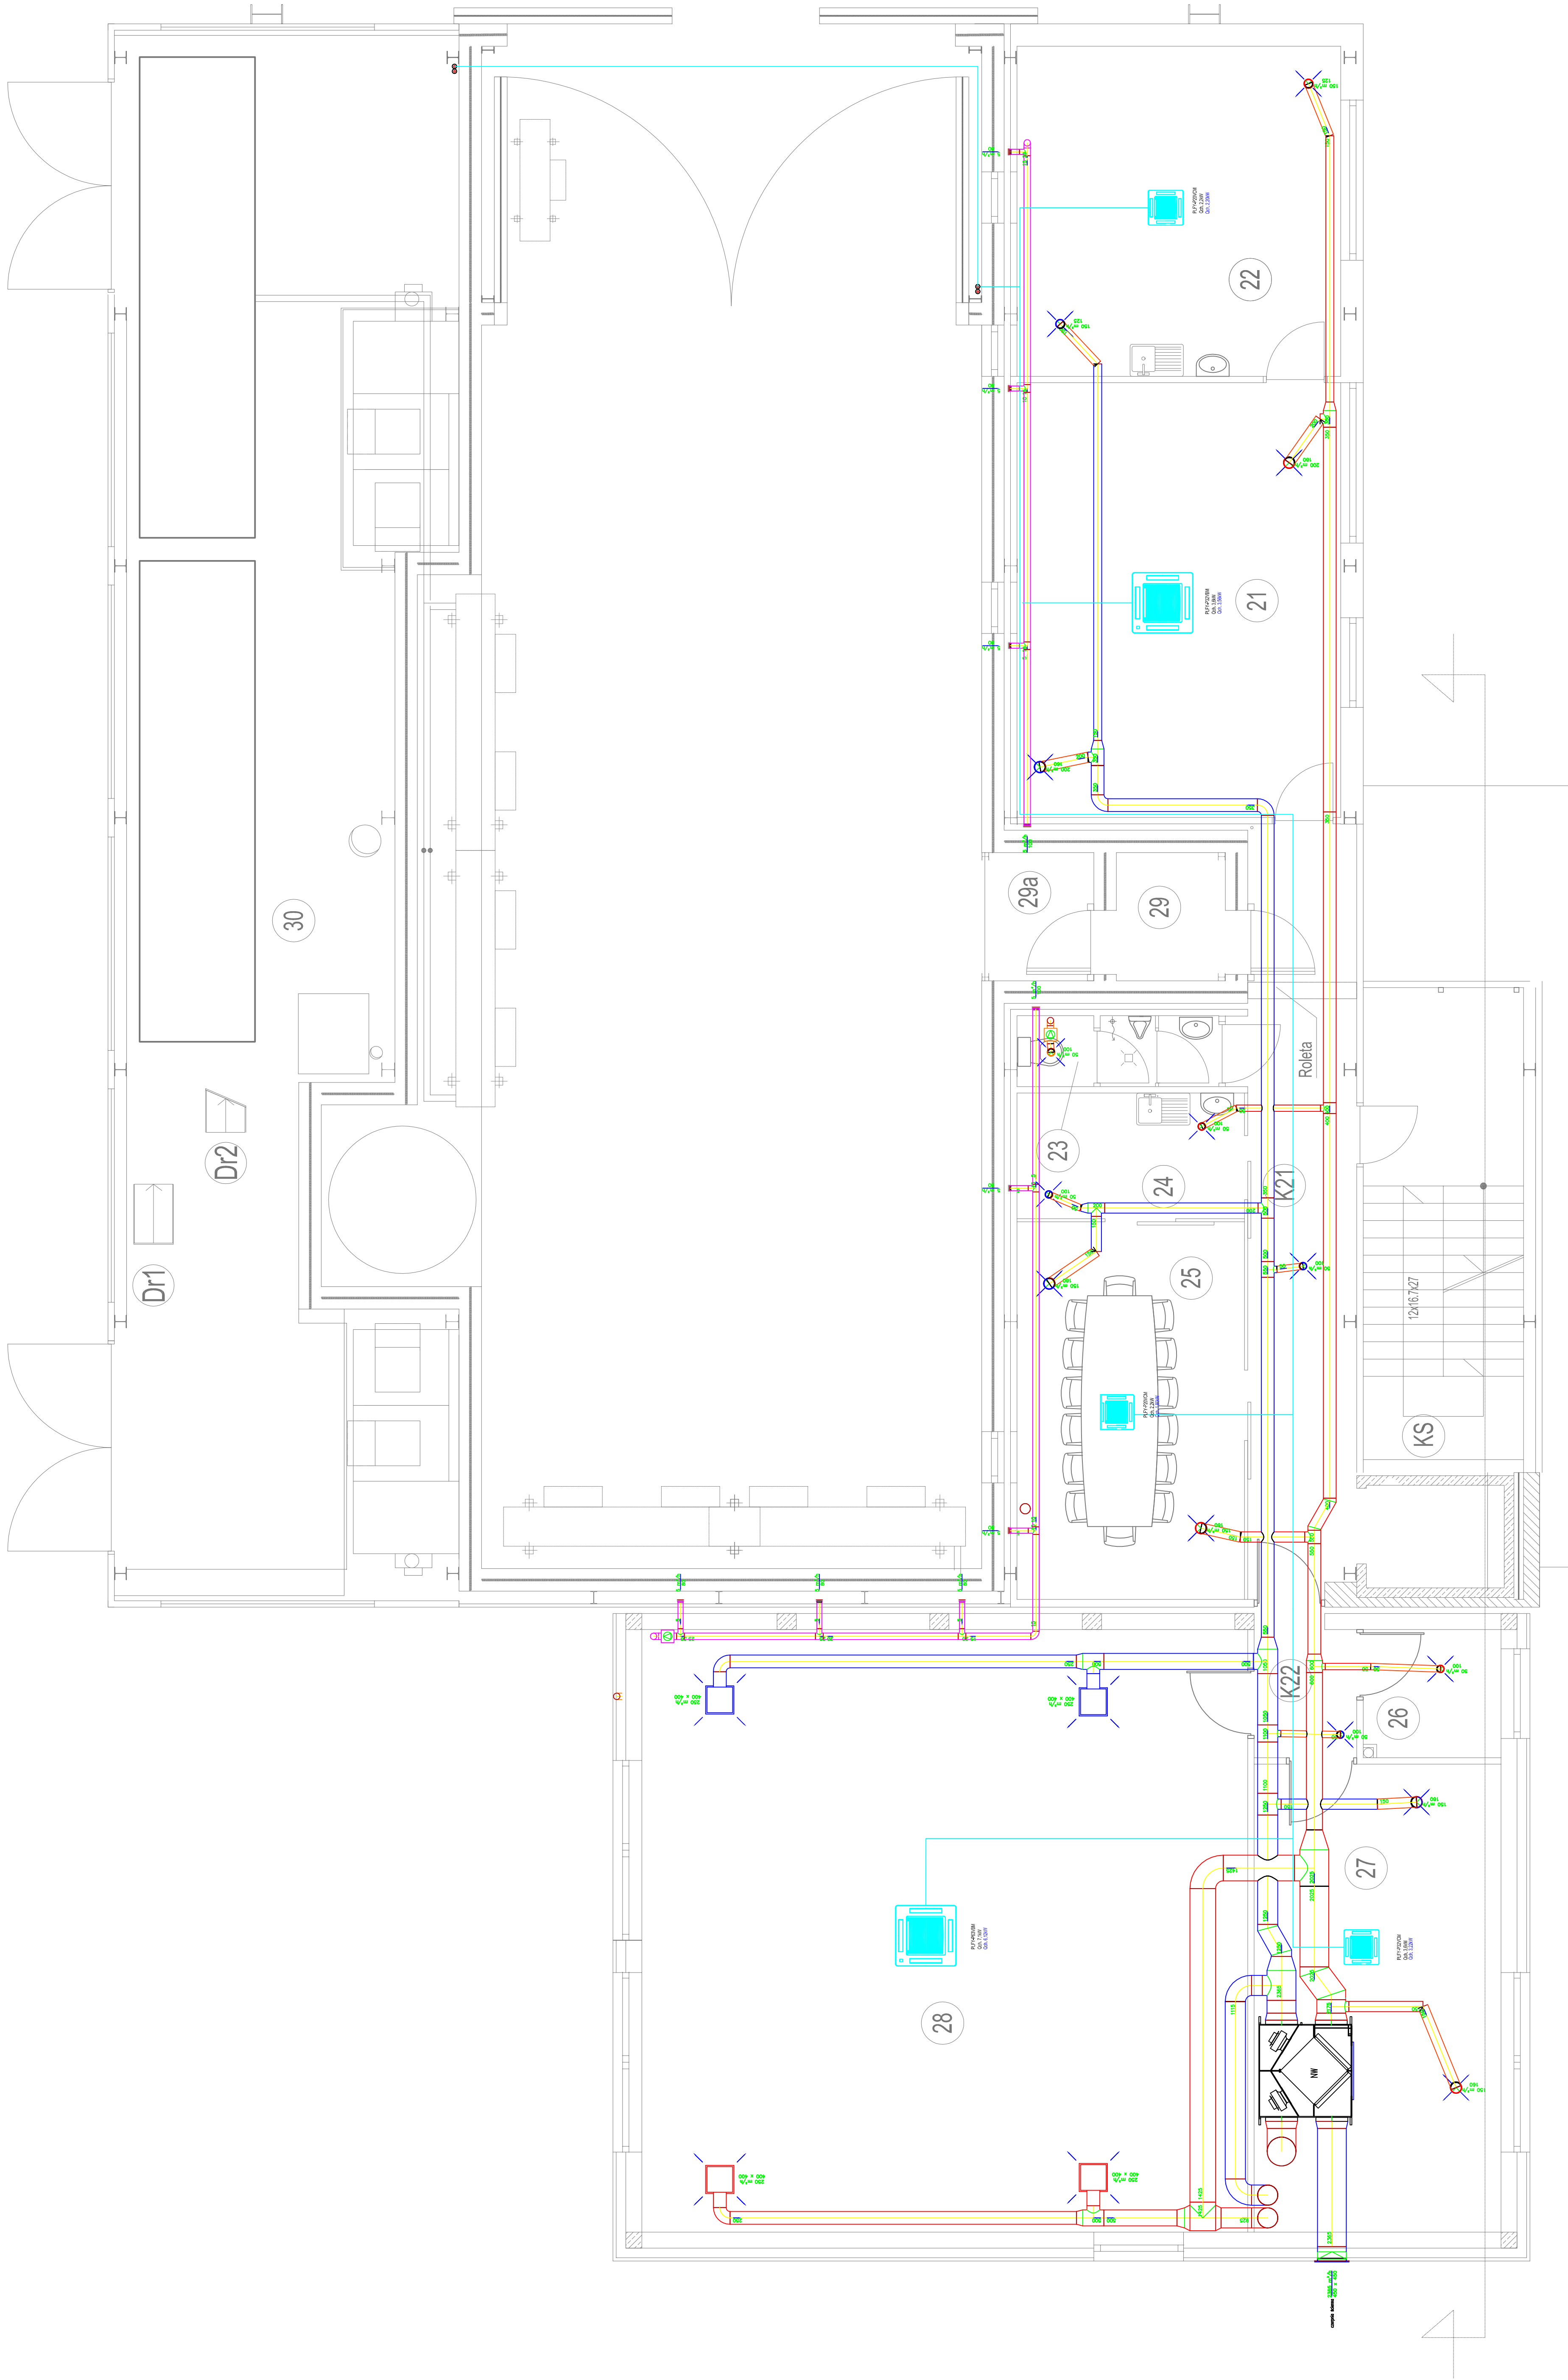

**OZNACZENIA:**

- instalacja nawiewna
- instalacja wyciągowa
- instalacja wyciągowa z łazienek
- instalacja wyciągowa – went. ścian

**UWAGA:**

1. Instalacja nawiewna, wyciągowa i wyciągowa z łazienek prowadzona w przestrzeni sufitu podwieszanego.
2. Instalacja wydymna dla wentylacji ścian prowadzona w przestrzeni wufitu podwieszanego.

[illegible]