


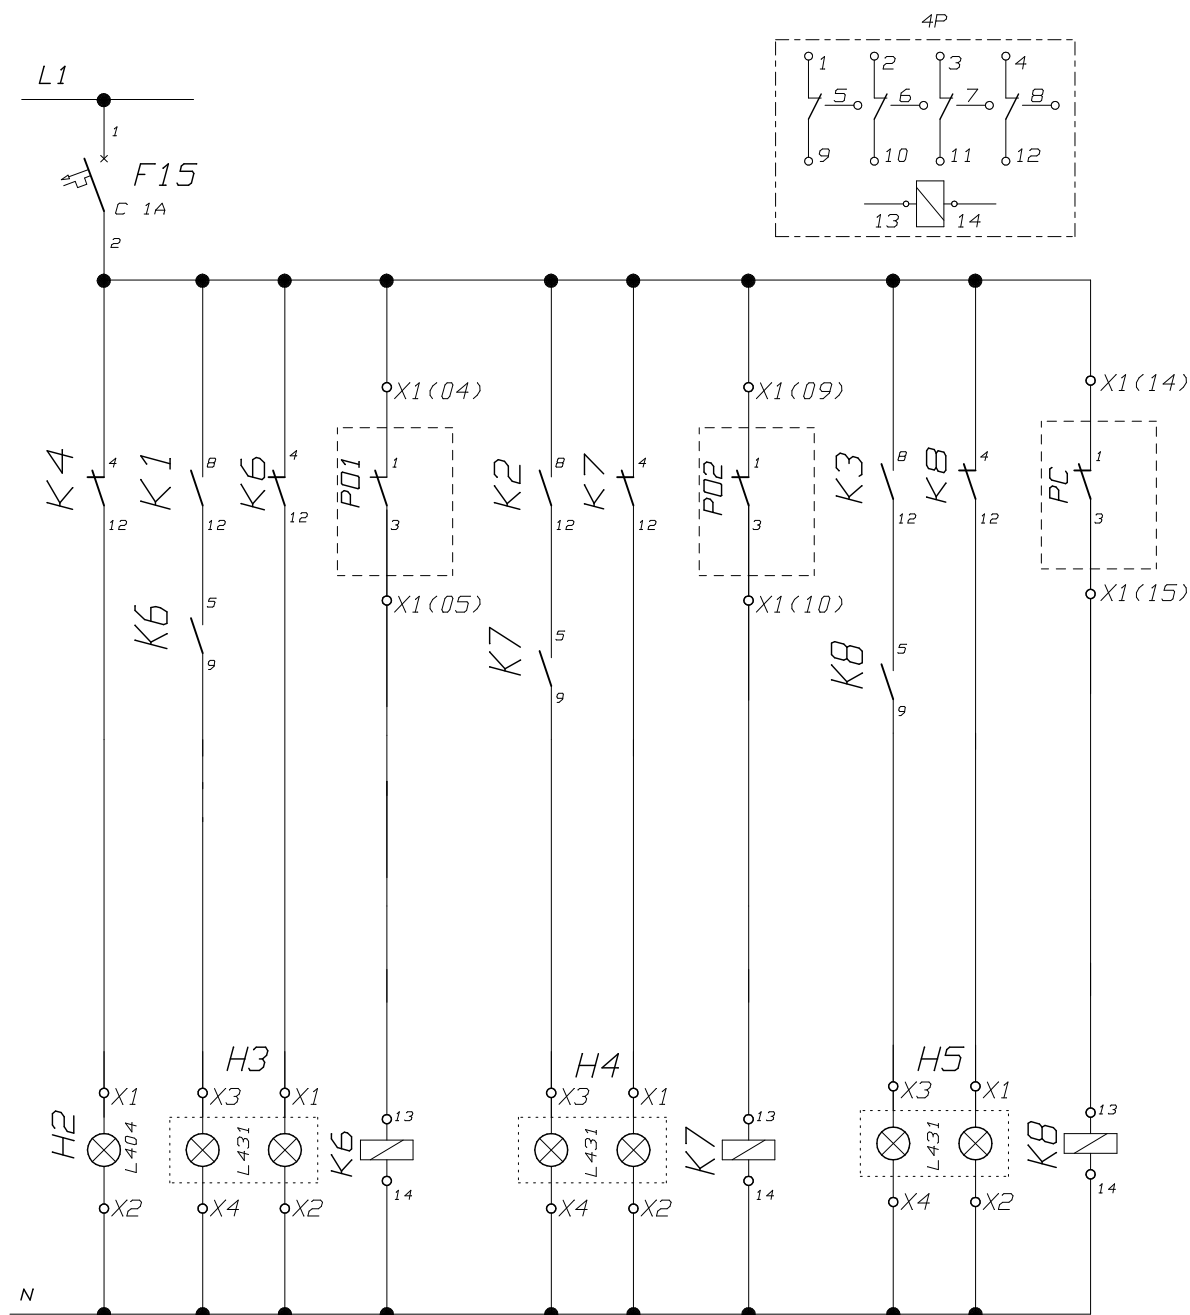

01	02	03	04	05	06	07
Sygn. wyłączenia PO przez regulator	POMPA PO1 PRACA AWARIA	Przełącznik pomocniczy	POMPA PO2 PRACA AWARIA	Przełącznik pomocniczy	POMPA PC PRACA AWARIA	Przełącznik pomocniczy

Inwestor: <i>Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza</i>			
Temat: <i>Węzeł c.o. i c.w.u. w budynku stołówki przy ul. Akademickiej 8 w Rzeszowie</i>			
Nazwa rys.: <i>Schemat ideowy obwodów sygnalizacyjnych</i>			Nr rys.: <i>04E</i>
Projektował:	<i>mgr inż. Rafał Dróbek</i>	nr upr.: <i>PDK/99/PWDE/11</i>	Podpis Data: oprac.: <i>06.2020</i>