


PRZEKRÓJ WYPEŁNIENIA WYKOPU – PRZEWÓD WODY

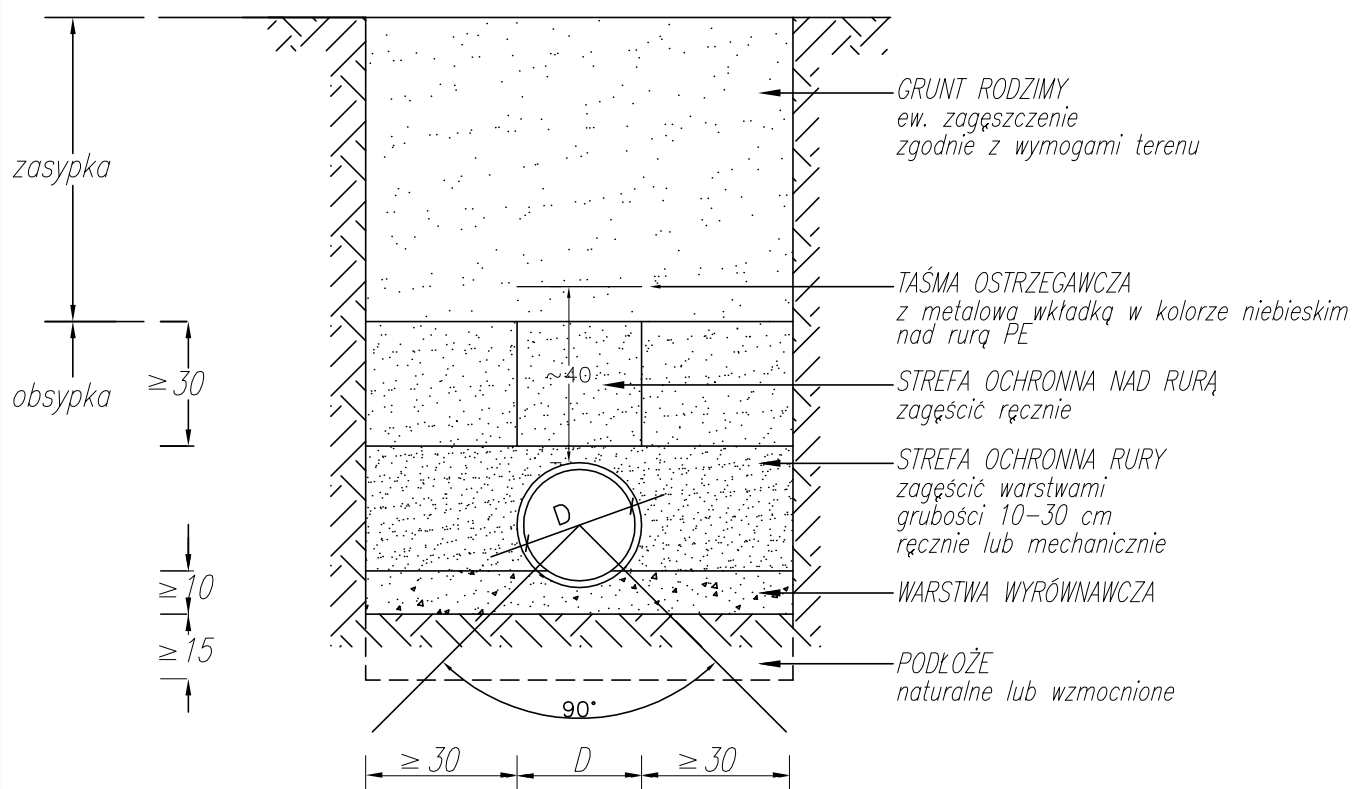

Wysokość obsypki nad wierzchołkiem rury (po zagęszczeniu) powinna wynosić:

- co najmniej 15 cm dla rur $dn < 400\text{mm}$
- co najmniej 30 cm dla rur $dn > 400\text{mm}$

UWAGA

wymiary podano w cm



UL. WARSZAWSKA 125
42-200 CZĘSTOCHOWA
tel./fax. 34/372-64-96, 368-06-83

biuro@ekozet.pl; handel@ekozet.pl
<http://www.ekozet.pl>

PROJEKT BUDOWLANY
PRZYŁĄCZE WODY

INWESTOR	GMINA WOŹNIKI 42-289 WOŹNIKI, UL. RYNEK 11	SKALA	NR RYS.	DATA
TEMAT	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KAMIENICY KAMIENICA, UL. CZĘSTOCHOWSKA 42 (dz. nr 114/49, OBR. 0002)	B/S	07	11. 2018
TREŚĆ RYS.	PRZEKRÓJ WYPEŁNIENIA WYKOPU			
OPRACOWAŁ	mgr inż. Joanna Gładysz	–		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Zbigniew Jarkiewicz	717/01		
SPRAWDZIŁ	–	–		