


Istniejący korytarz

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH:

- d kobi single SQUARE 1,5W LED IP20 230V
- a LUXMEDIA - BE1214.1 LED 8W 830
- AW1 LUXMEDIA - OWA FL AP AT C LED2
oprawa oświetlenia awaryjnego,
montaż w suficie podwieszanym
- AW2 LUXMEDIA - PRIMOS II AP AT C LED2 TE
kolor czarny oprawa oświetlenia awaryjnego,
montaż natynkowy
- EW1 LUXMEDIA - PROFILIGHT AT J LED
oprawa oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego,
montaż natynkowy

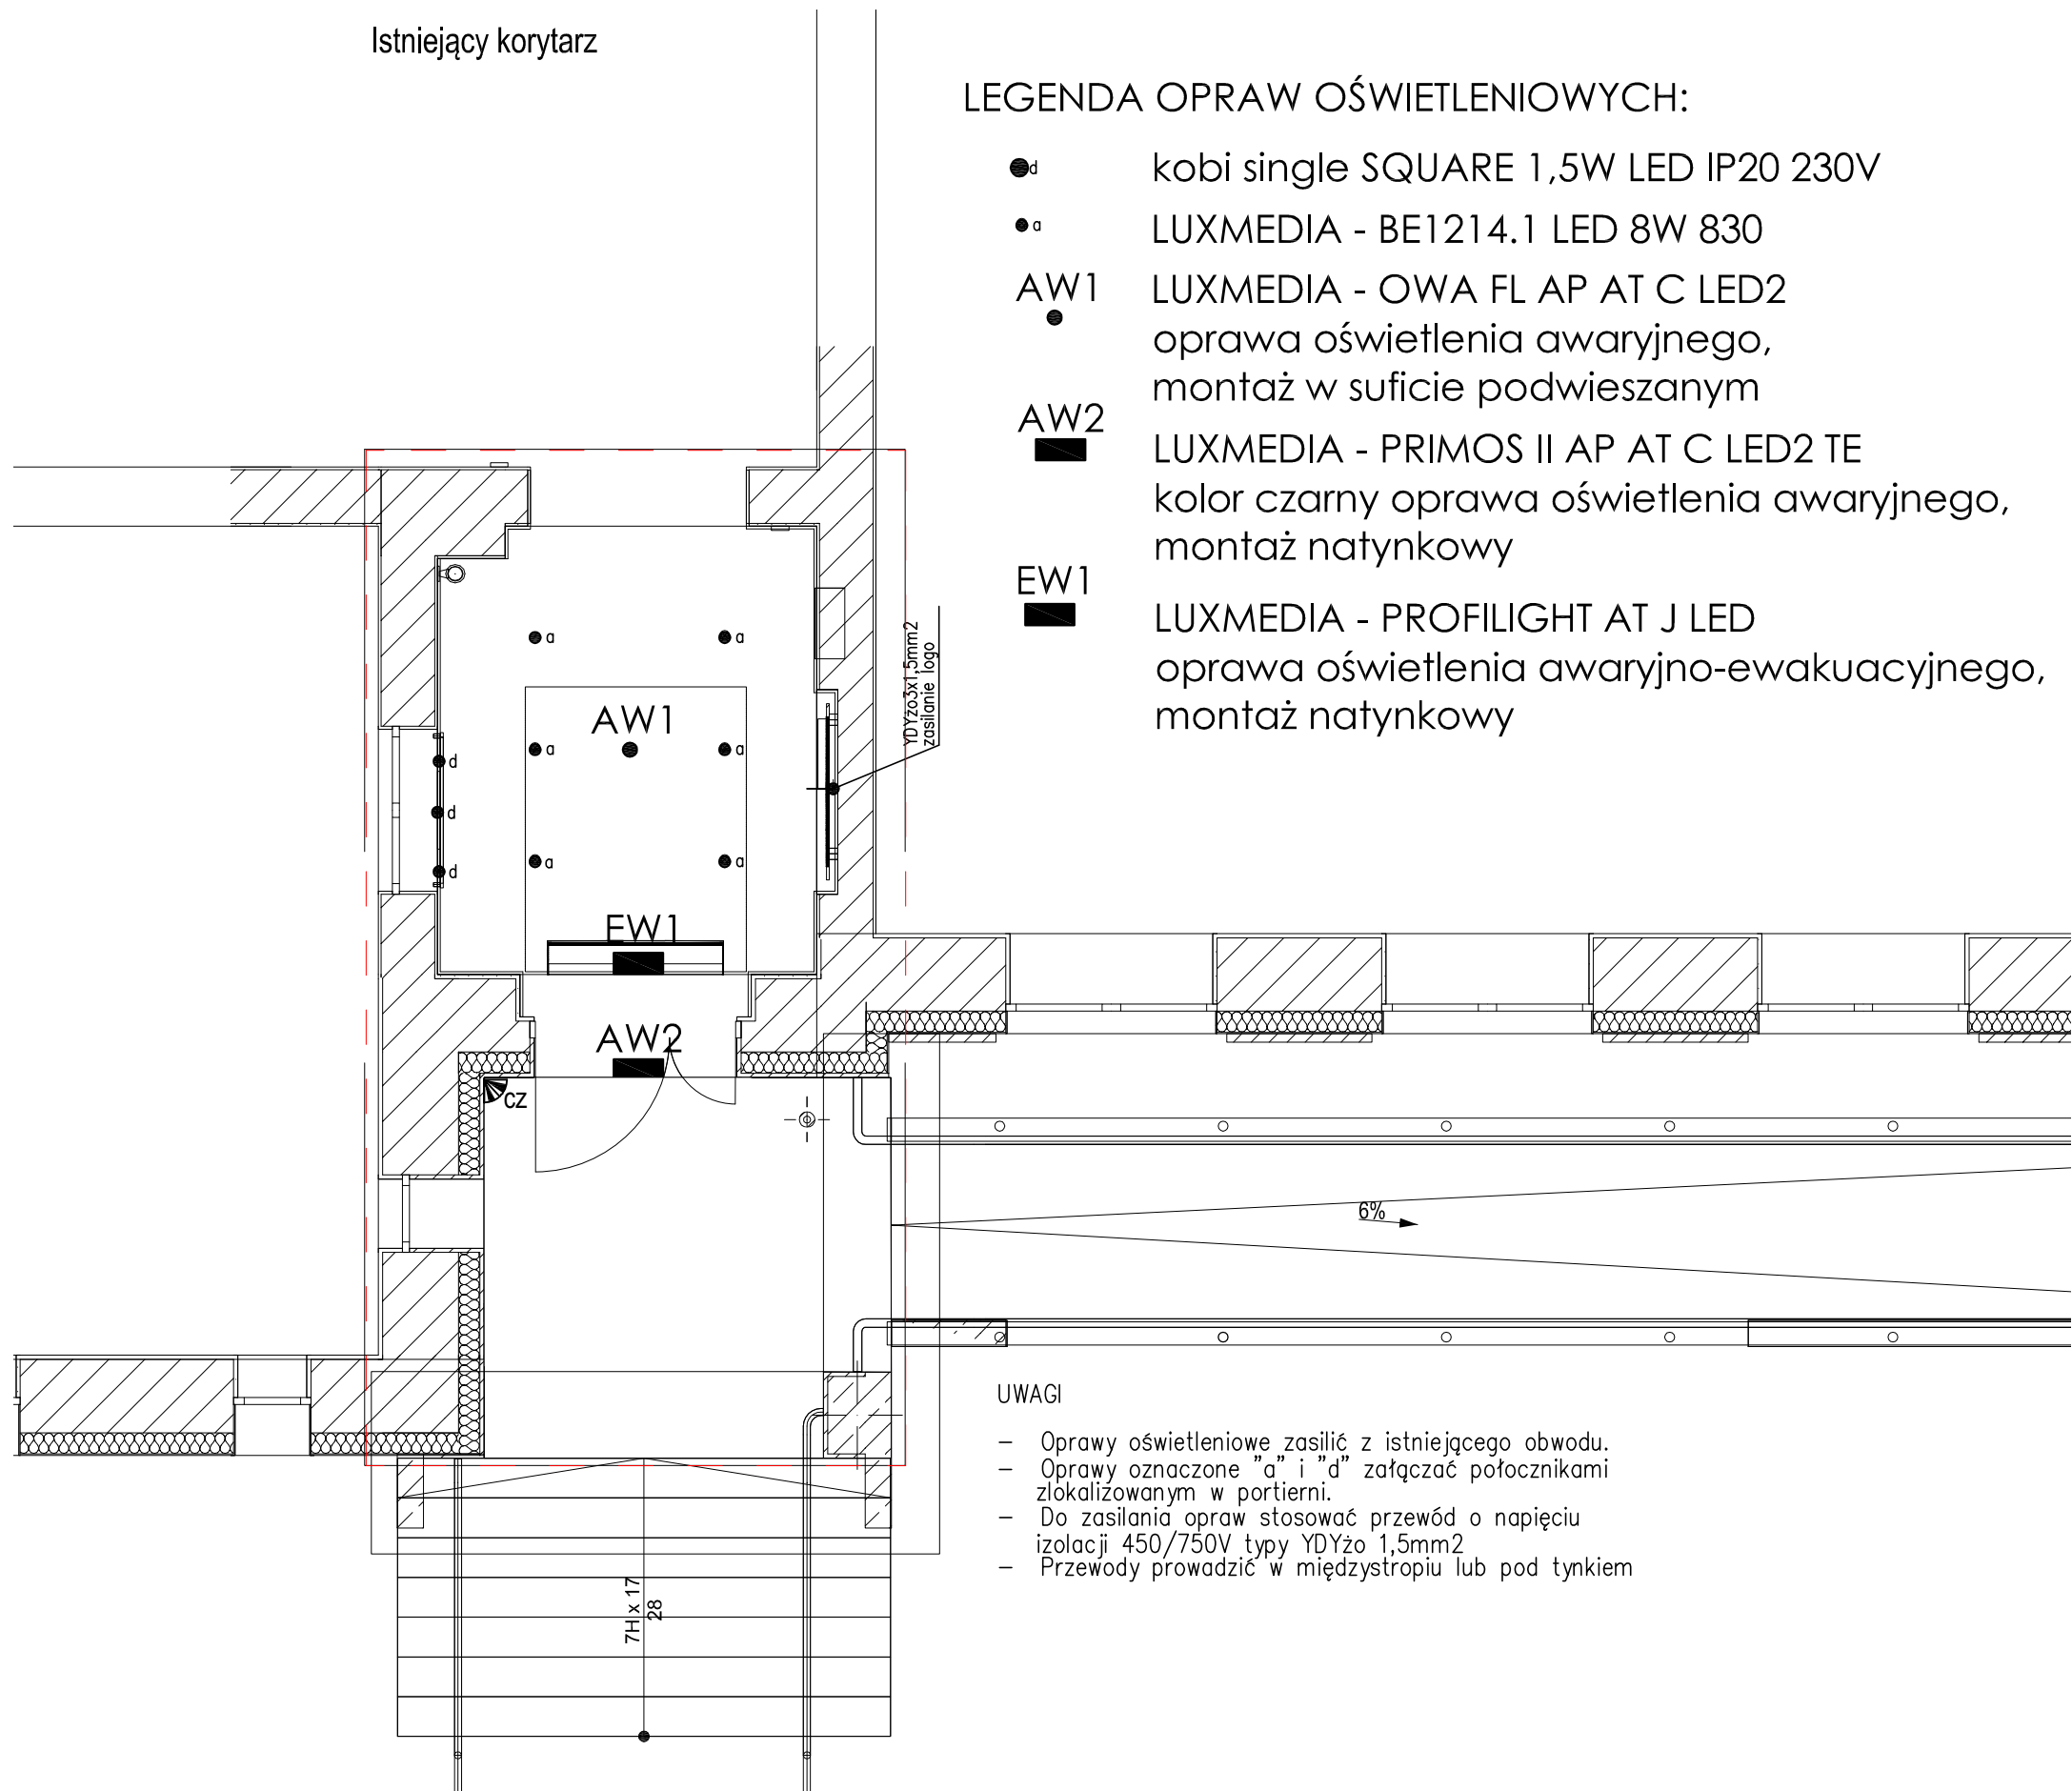

UWAGI


- Oprawy oświetleniowe zasilić z istniejącego obwodu.
- Oprawy oznaczone "a" i "d" załączać potocznikami zlokalizowanym w portierni.
- Do zasilania opraw stosować przewód o napięciu izolacji 450/750V typu YDYzo 1,5mm2
- Przewody prowadzić w międzystropiu lub pod tynkiem

PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH SKONTROLOWAĆ WYMIARY NA BUDOWIE.

ZMIANY I UZUPEŁNIENIA

| LP | DATA | ZMIANA / BRANŻA | PROJEKTANT |
|----|------------|-----------------------|------------|
| 1 | 27.08.2020 | Zmiana numeru rysunku | MW |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

UWAGA !
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ, ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI



Biuro: ul. Wiśniowa 12, 62-081 Przeźmierowo
tel./ fax +48 61 814 21 31 M: +48 601 76 94 72
e-mail: mwa.sp.zoo@gmail.com

| | | | |
|--|---|--------|--------------|
| INWESTOR | UNIwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | | |
| NAZWA INWESTYCJI ADRES | PROJ. REMONTU WIATROŁAPU BUD.C-DOST. DLA OS. Z NIEPEŁNOSPRAW. Szamarzewskiego 91, 60-568 Poznań/ dz. nr 9/60/ obręb 21 Jeżyce/ ark. 18 | | |
| BRANŻA: | ELEKTRYCZNY | | |
| STADIUM: | BUDOWLANY | | |
| TREŚĆ RYSUNKU: | PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIA WIATROŁAPU | | |
| PROJEKTOWAŁ(A): | IMIE/ NAZWISKO/ NR UPR: | PODPIS | |
| | inż. Józef Ostrowicz upr. proj. 194 / Pw / 91 - - - | | |
| OPRACOWAŁ(A): | | | |
| SPRAWDZIŁ(A): | - | | |
| Numer projektu | 290/20 | DATA | 06-2020 |
| Numer rysunku | 290-PB/E-02/1 | SKALA | 1:50 |
| Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela i projektanta dokumentacji zabronione. | | | Numer strony |
| | | | 43 |