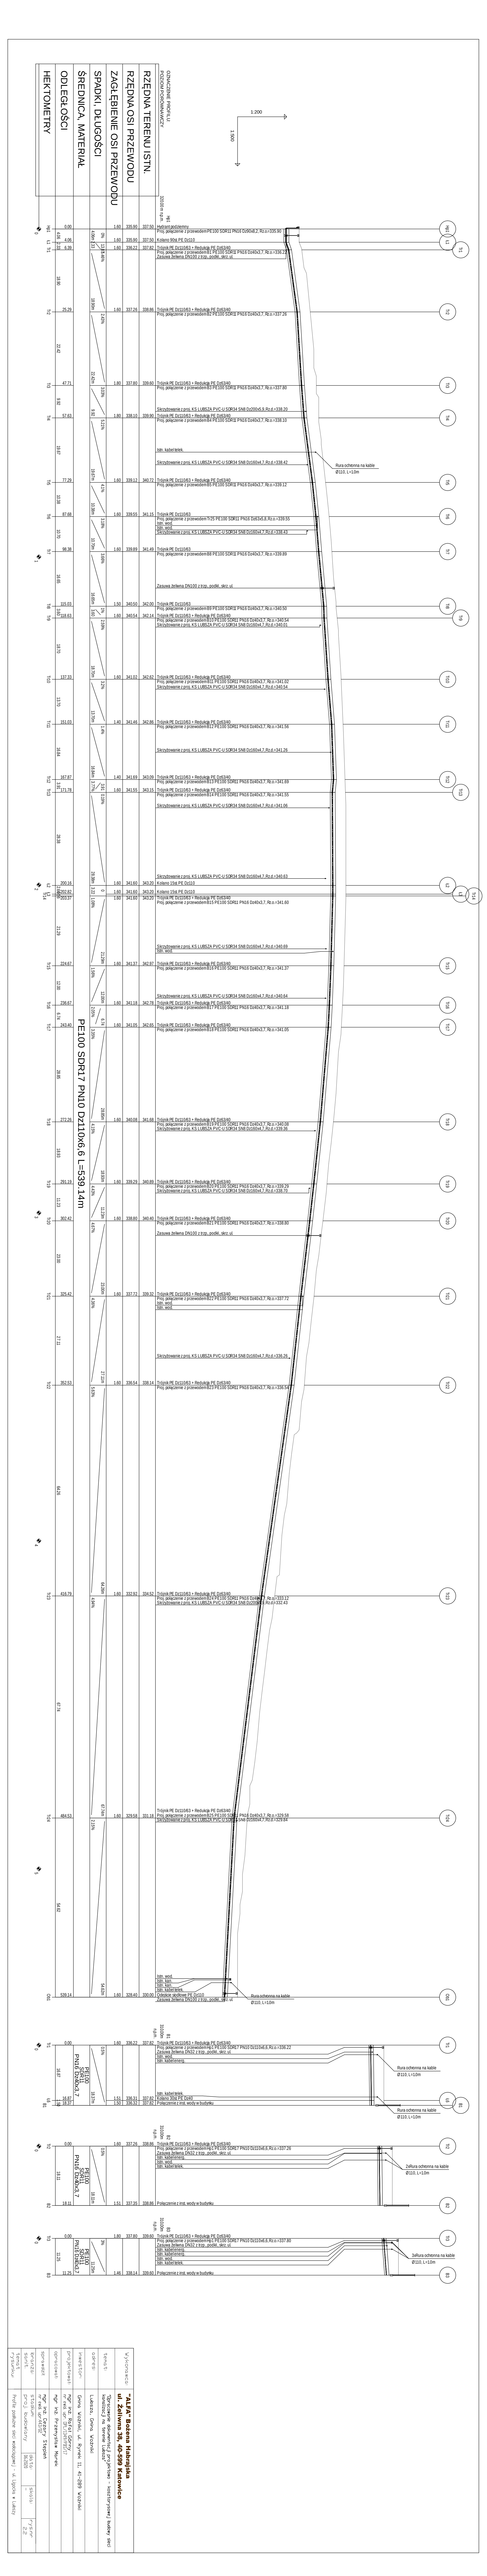
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA OSI PRZEWODU
ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
PE100 SDR17 PN10 Dz110x6,6 L=539,14m
Rura ochronna na kable Ø110, L=10m
Zaślepka ochronna na kable Ø110, L=10m
Pow. użytk. budynku: 1 000 m²
Pow. zabud. budynku: 1 200 m²
Kubatura budynku: 3 600 m³
Ilość kondygnacji: 3
Ilość mieszkań: 12
Ilość pomieszczeń: 24
Ilość miejsc postojowych: 12
Ilość miejsc postojowych: 12
Ilość miejsc postojowych: 12