


H12-28
sala wykładowa

rozdzielnię T-9/3
wymienić na p/t 5x24

T-9/3

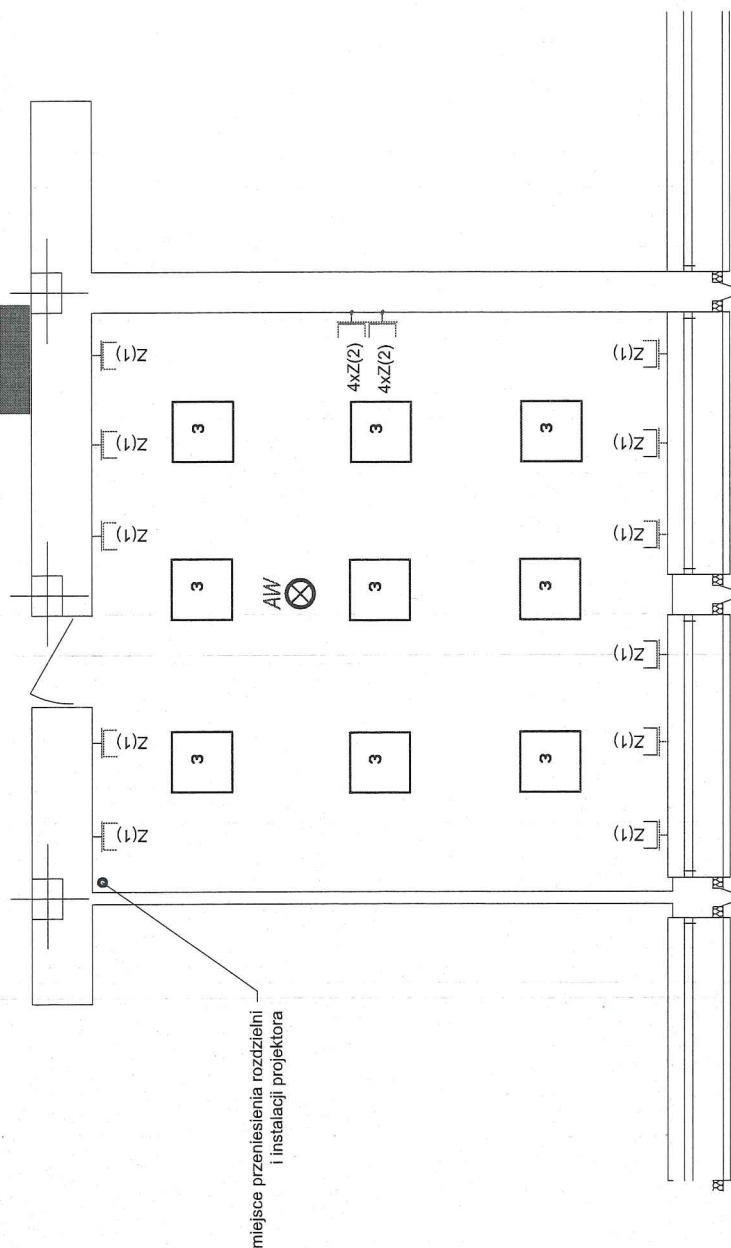

Z(1)=2x230+1xR145 kat. 6, h=0,9m
Z(2)=1x230+1xR145 kat. 6, h=0,9m

Inspektor Nadzoru
mgr inż. Tomasz Fus
Upr. NR PDK.0261/OWOE/14