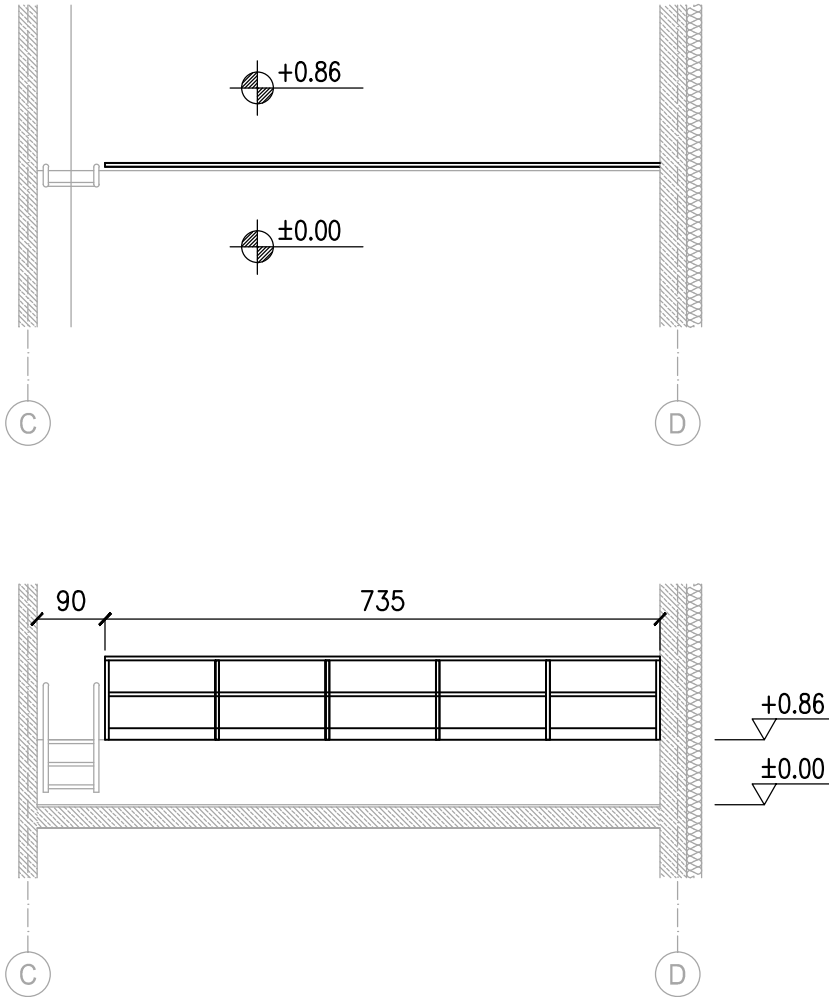


ZESTAWIENIE ELEMENTÓW BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH

(nieujętych w pozostałych zestawieniach)

BUDOWA BUDYNKU LABORATORIUM AERODYNAMIKI ŚRODOWISKOWEJ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ PK PRZY AL. JANA PAWŁA II 37 W KRAKOWIE	
EB7	
OZNACZENIE	BT1
NAZWA	BALUSTRADA TECHNICZNA W POM. 0.06
<div></div> <p>UWAGA: BALUSTRADA W ZAKRESIE ZADANIA 2</p>	
ILOŚĆ	1 KOMPLET
UWAGI	Balustrady stalowe, wszystkie elementy - stal ocynk; wysokość 1.1m z poprzeczką w połowie wysokości i krawężnikiem o wysokości co najmniej 0.15m
<div>1. Elementy wykończeniowe wykonywać po dokonaniu na budowie pomiarów powykonawczych ścian, elementów konstrukcyjnych i instalacyjnych mających wpływ na wymiary i sposób mocowania.</div> <div>2. Ewentualne wątpliwości prosimy wyjaśniać z nadzorem autorskim przed zamówieniem i wykonaniem elementów wykończeniowych.</div>	