


boczne  
zone  
tem na  
1 piętra  
KRESEM  
WANIA

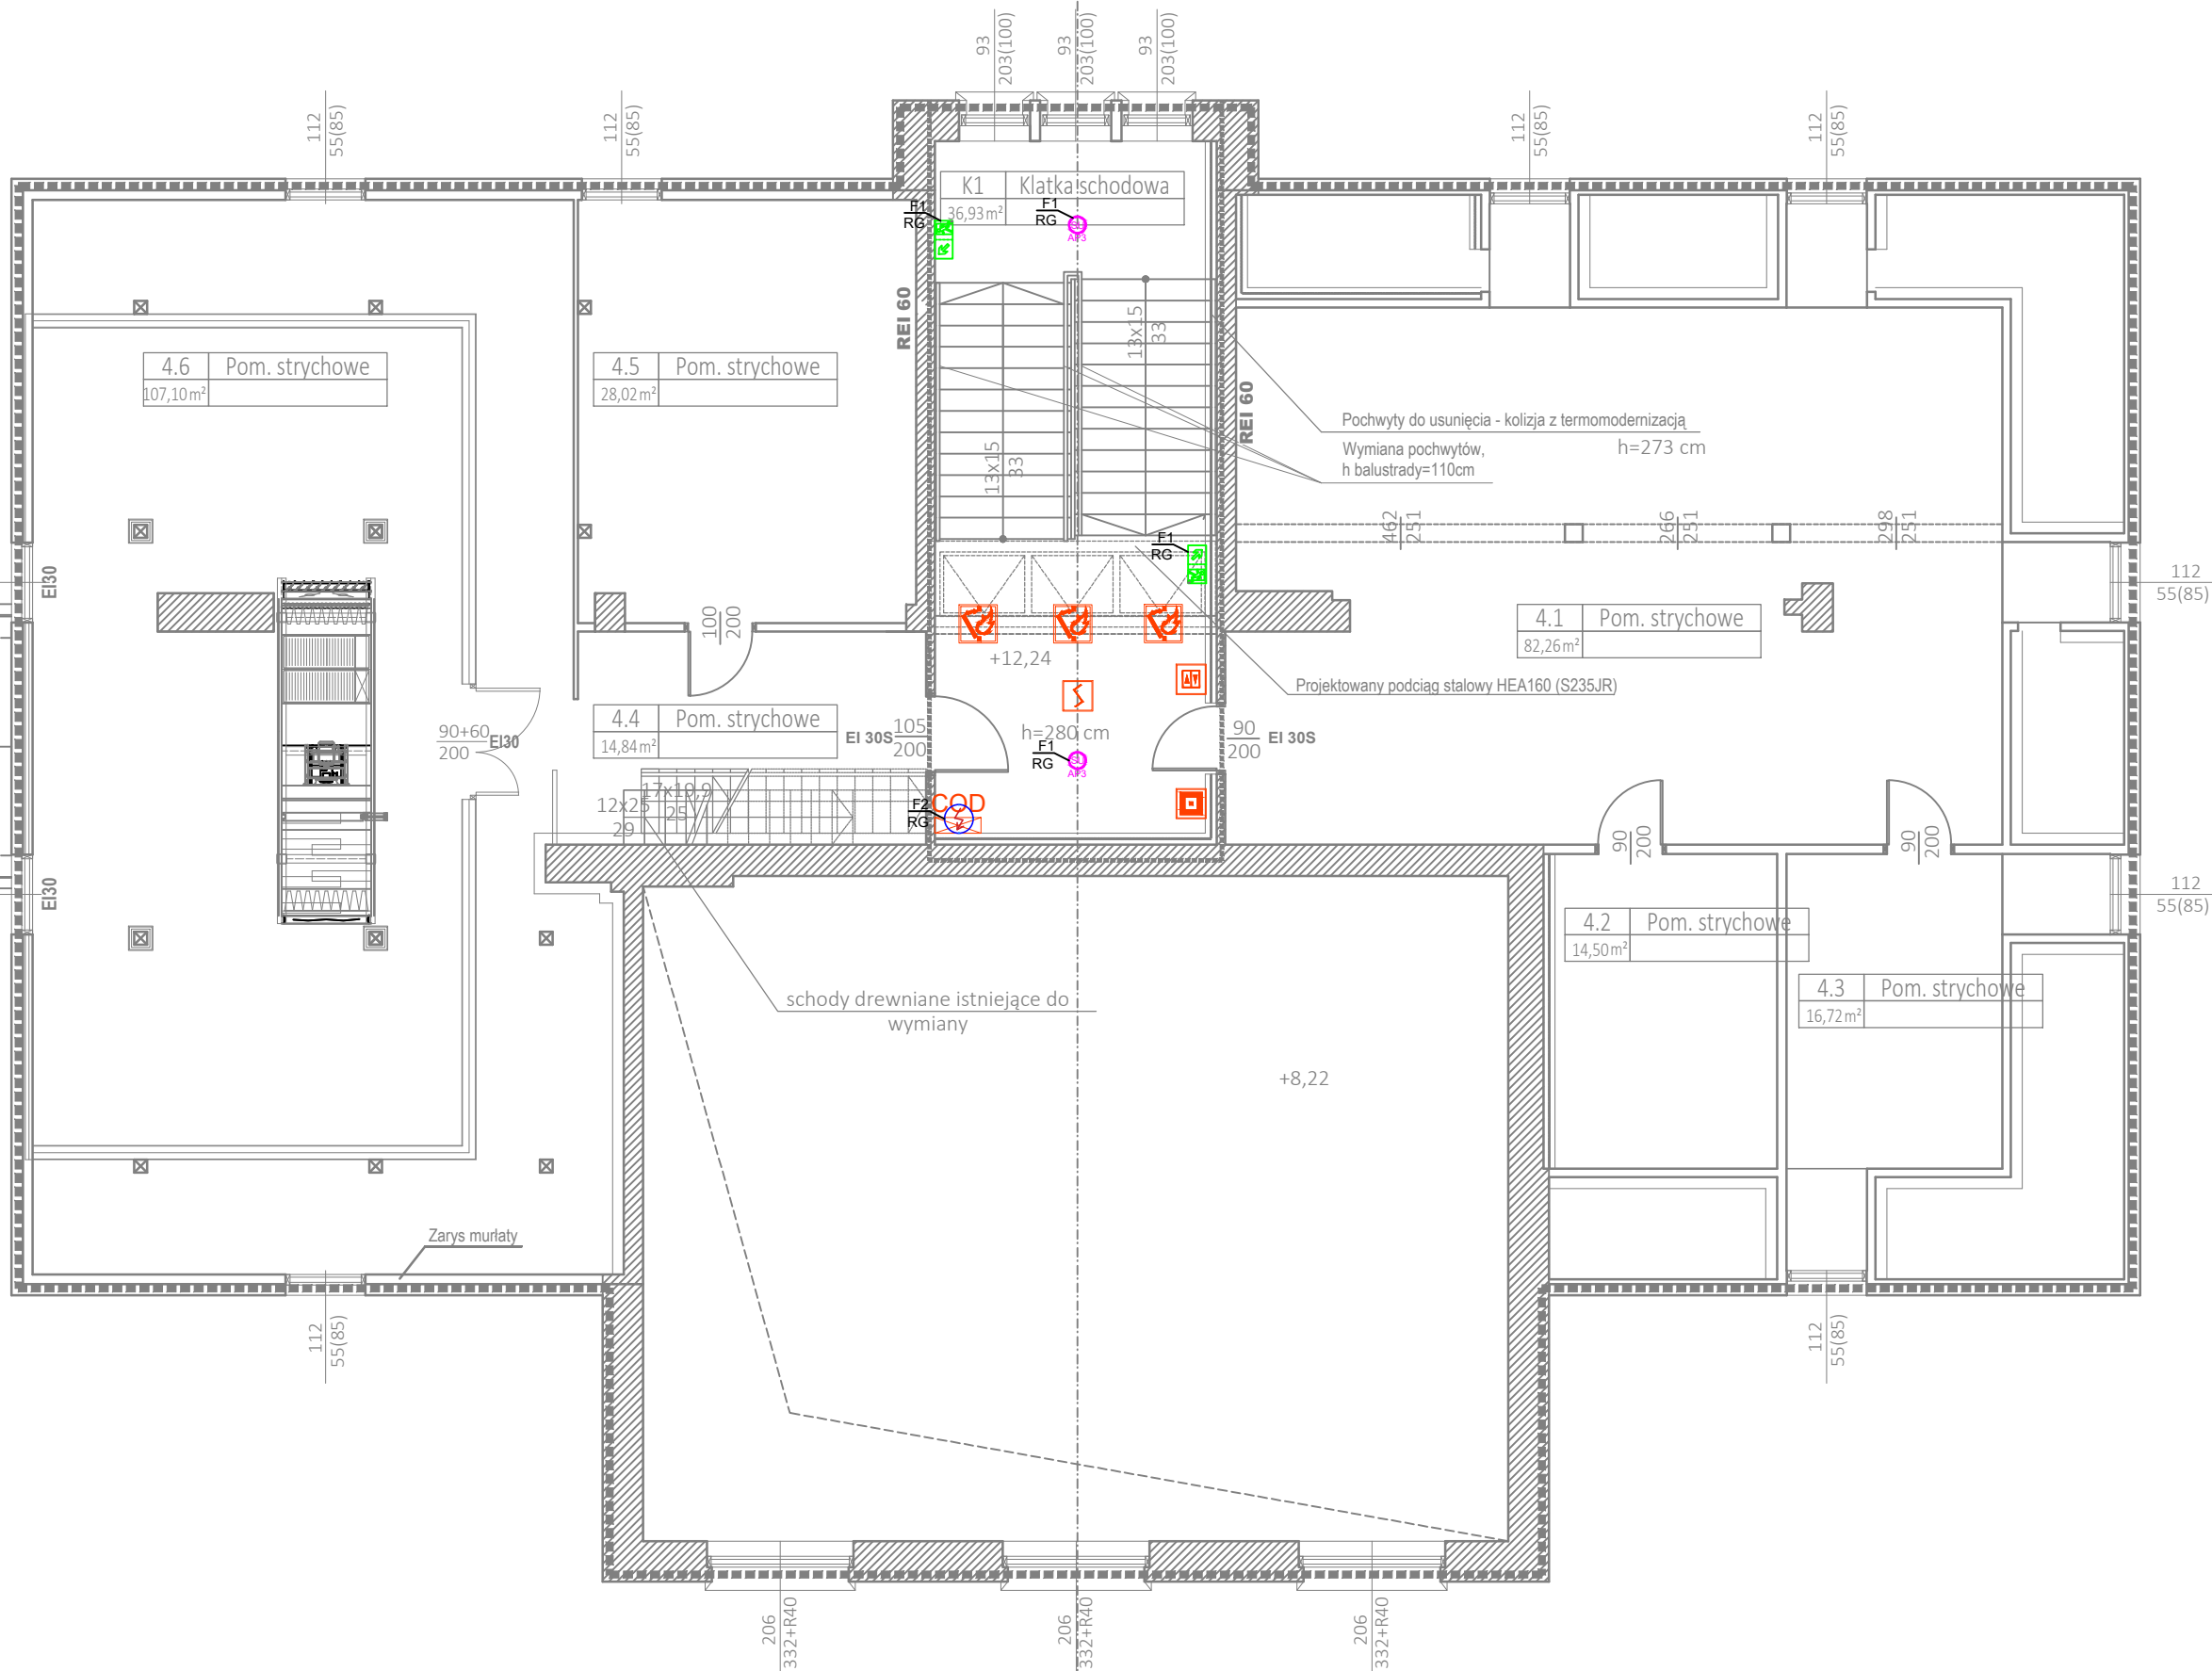

LEGENDA	
	Oprawa kierunkowa, jednostronna, nominalny czas pracy awaryjnej: 1h, autotest
	Oprawa kierunkowa, dwustronna, nominalny czas pracy awaryjnej: 1h, autotest
	Oprawa doświetlająca do przestrzeni otwartych, moc: 3W, montaż natynkowy, nominalny czas pracy awaryjnej: 1h, autotest
	Oprawa doświetlająca korytarzowa, moc: 3W, montaż natynkowy, nominalny czas pracy awaryjnej: 1h, autotest
	Przycisk oddymiania RPO
	Czujka dymu systemu oddymiania klatki schodowej
	Siłownik drzwi napowietrzających
	Przycisk przewietrzania LT
	Kłapa oddymiająca (według projektu architektury)
	Centrala systemu oddymiania klatki schodowej
	Wypust zasilający

SPSTRUKTURA

KONSTRUKCJE BUDOWLANE

50-633 Wrocław, ul. Przestrzenna 48/1 / e-mail: biuro@spstruktura.pl / tel. 608 661 499 / 71 316 39 57

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

TEMAT

PRZEBUDOWA BUDYNKU "A" ZESPOŁU SZKÓŁ PRZYRODNICZO-TECHNICZNYCH W BOJANOWIE

INWESTOR

Powiat Rawicki  
ul. Rynek 17  
63-900 Rawicz

ADRES INWESTYCJI

dz. nr 671/9  
ob. Bojanowo

PROJEKTANT INSTALACJE ELEKTRYCZNE

mgr inż. Piotr Lubiątkowski  
upr. 113/DOŚ/08

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

mgr inż. Dominik Gawryluk  
upr. DOŚ/0193/PBE/17

BRANZA

IE

STADIUM

PROJEKT BUDOWLANY

PLANSZA

RZUT 3 PIĘTRO - INSTALACJA ELEKTRYCZNA

DATA

GRUDZIEŃ 2021

NR RYS.

E5

SKALA

1:100