


ZASILANIE ROZDZIELNICY ZE
STACJI TRANSFORMATOROWEJ

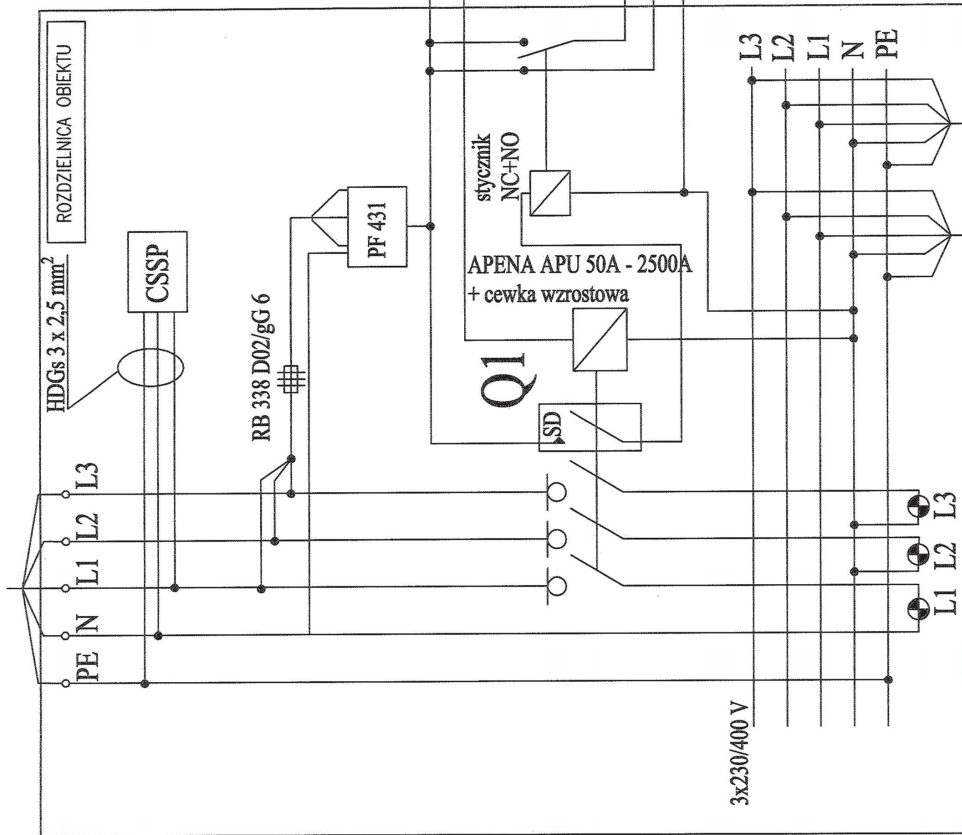

HDGs 5 x 1,5 mm²

KASETA STEROWNICZA PWP
PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH

przycisk sterujący

H1 - Zakaz wejścia akcji
H2 - Obiekt pozbawiony zasilania
Można prowadzić akcję ratowniczą

UWAGA!

W przypadku braku sygnalizacji optycznej
konieczne jest ręczne rozłączenie aparatu Q1

Investor:

POLITECHNIKA KRAKOWSKA
ul. Warszawska 24,
31-155 Kraków

Adres obiektu:

POLITECHNIKA KRAKOWSKA
al. Jana Pawła II 37
31-864 Kraków

ZASILANIE ODBIORNIKÓW

Nazwa obiektu budowlanego: Projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu dla zadania pn: „Modernizacja instalacji p-poż. w celu poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej i warunków ewakuacji ludzi w budynkach kampusu PK Czyżyny”