


Sterownik dygestorium ma możliwość włączenia wentylatora przez przycisk na panelu dygestorium – wyjście bezpotencjałowe D04.  
Poprzez zwarcie styku można to połączyć z otwarciem regulatora nawiewnego, uruchomieniem centrali i wentylatorów wyciągowych z dygestoriów.

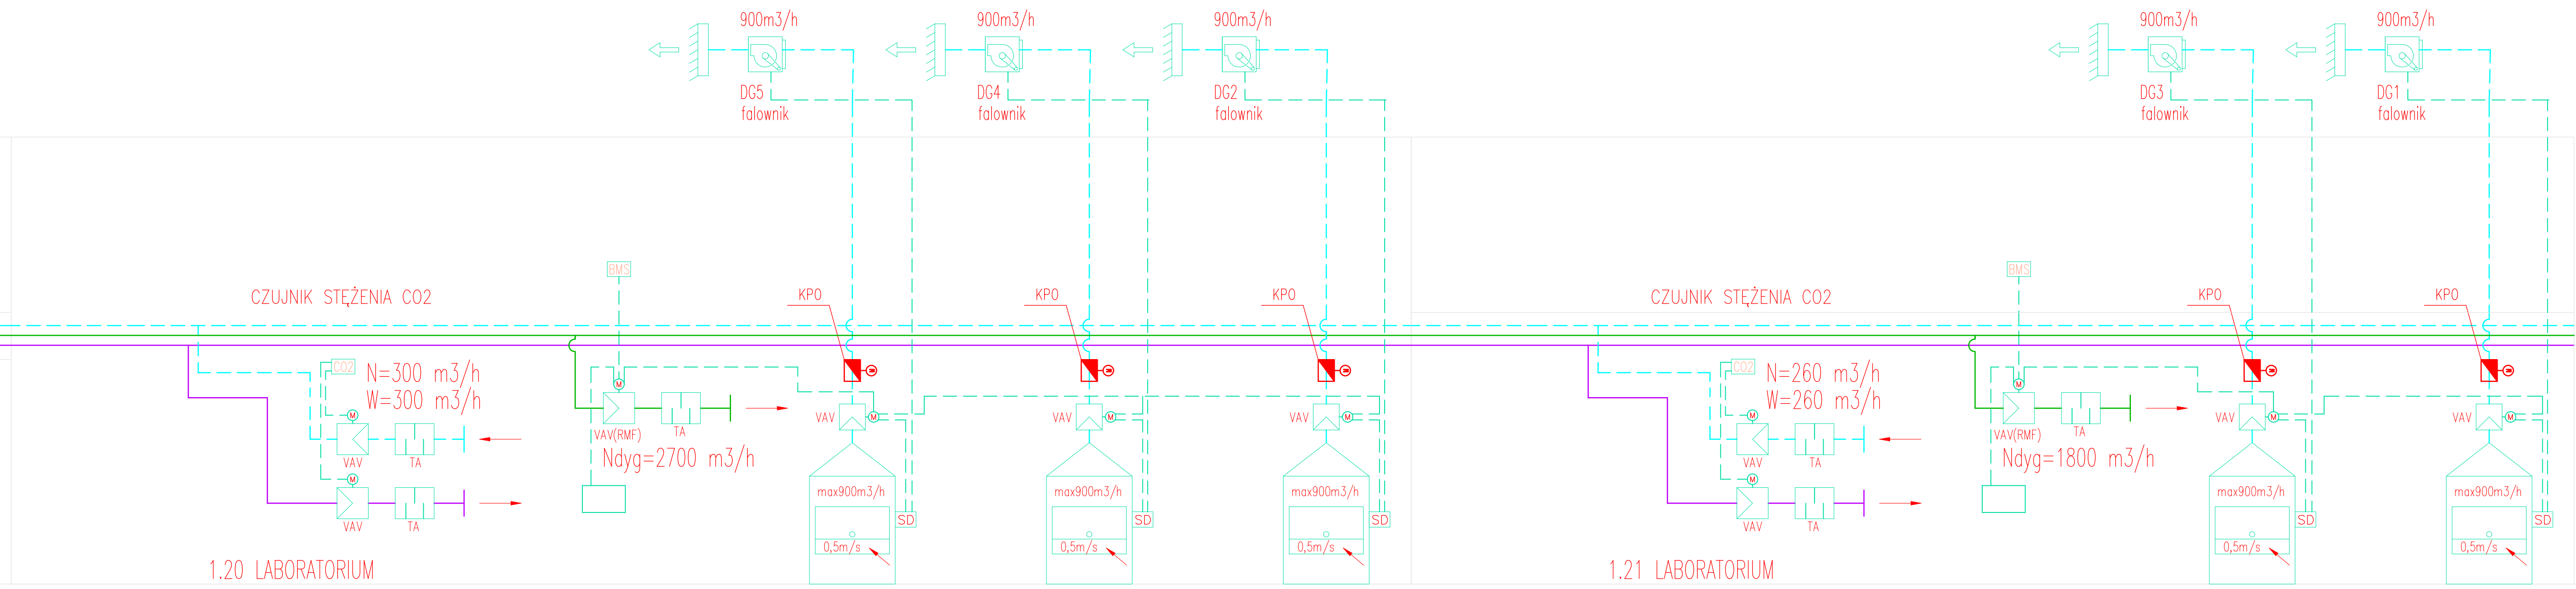

	PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW "ARKONA" Spółka z o.o. 31 - 115 Kraków, Plac Sikorskiego 3/8, tel. (12) 421 24 41, fax. (12) 422 24 93, www.pkz-arkona.pl		
	Centrum Pro-Ekologicznych Technologii Energetycznych (CePTE)		
ADRES OBIEKTU	31-864 KRAKÓW, AL. JANA PAWŁA II 37		
FAZA PROJEKTU	PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA	SANITARNA		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Mateusz Piłch nr upr. MAP/0433/POOS/09		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Katarzyna Piłch nr upr. MAP/0433/POOS/09		
TYTUŁ RYSUNKU	REWIZJA	DATA	
SCHEMT INSTALACJI WENTYLACJI - DYGESTORIA	SKALA	07.2022	
	-	NR RYSUNKU WM-12	