


Hp3.5

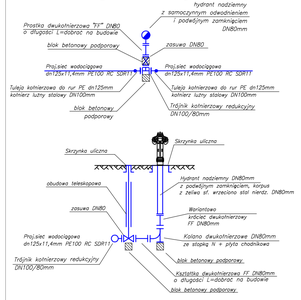


W3.2.23.1, W3.2.23.2, W3.2.23.3, W3.2.23.4, W3.2.23.6, W3.2.23.12, W3.2.23.14, W3.2.23.15




W3.2.23.5




Hp3.6




W3.2.23.5.1



W3.2.23.7, W3.2.23.8, W3.2.23.9, W3.2.23.10, W3.2.23.11, W3.2.23.16




W3.2.23.7.1




W3.2.23.11.1




W3.2.21.1




W3.2.22

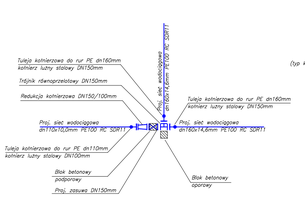


W3.2.22.1




W3.2.23

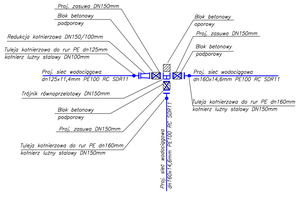


W3.2.24.1

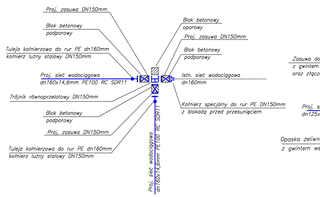

W3.2.23.13




Hp3.7




W3.2.23.8.1, W3.2.23.9.1, W3.2.23.10.1, W3.2.23.16.1



W3.2.23.17



W3.2.23.17.1



W3.2.23.18



PROJEKTOWANE WĘZŁY SIECI I PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH

UWAGA:
DN – wymiary armatury i przewodów stalowych i żeliwnych
ø, dn – wymiary armatury i przewodów wykonanych z PE

Zasuwy wykonać jako kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego z klinem miękkouszczelniającym z gładkim, swobodnym przelotem, teleskopową obudową trzpienia i skrzynki.

Projektowana armatura m.in. trójniki i zasuwy z żeliwa sferoidalnego na ciśnienie min. PN16 (1,6 MPa)

POZIOME ZMIANY KIERUNKÓW:

- zk1.1 – Łuk gięty PE dn160mm – 15°
- zk1.2 – Łuk gięty PE dn160mm – 45°
- zk3.1 – Łuk gięty PE dn160mm – 60°
- zk3.2 – Łuk gięty PE dn160mm – 15°
- zk3.3 – dopuszczalne odchylenie (ugięcie) kątowe – 5°
- zk3.4 – Łuk gięty PE dn160mm – 15°
- zk3.5 – Łuk gięty PE dn160mm – 30°
- zk3.6 – Łuk gięty PE dn160mm – 45°
- zk3.7 – Łuk gięty PE dn160mm – 45°
- zk3.8 – Łuk gięty PE dn160mm – 45°
- zk3.9 – Łuk gięty PE dn160mm – 45°
- zk3.10 – Łuk gięty PE dn160mm – 30°
- zk3.11 – Łuk gięty PE dn160mm – 30°
- zk3.12 – Łuk gięty PE dn160mm – 15°
- zk3.13 – Łuk gięty PE dn160mm – 60°
- zk3.14 – Łuk gięty PE dn160mm – 15°
- zk3.15 – dopuszczalne odchylenie (ugięcie) kątowe – 5°
- zk3.16 – Łuk gięty PE dn160mm – 15°
- zk3.17 – dopuszczalne odchylenie (ugięcie) kątowe – 5°
- zk3.18 – Łuk gięty PE dn125mm – 75°
- zk3.19 – Łuk gięty PE dn160mm – 15°
- zk3.20 – Łuk gięty PE dn160mm – 30°
- zk3.21 – Łuk gięty PE dn160mm – 45°
- zk3.22 – Łuk gięty PE dn160mm – 60°
- zk3.22a – Łuk gięty PE dn160mm – 15°
- zk3.23 – Łuk gięty PE dn160mm – 45°
- zk3.24 – Łuk gięty PE dn160mm – 45°
- zk3.25 – Łuk gięty PE dn160mm – 30°
- zk3.26 – Łuk gięty PE dn125mm – 15°
- zk3.27 – Łuk gięty PE dn125mm – 45°
- W3.2.8.1 – Łuk gięty PE dn110mm – 30°
- W3.2.9.1 – Łuk gięty PE dn125mm – 45°
- W3.2.13.1 – Łuk gięty PE dn125mm – 45°
- W3.2.15.1 – Łuk gięty PE dn125mm – 30°
- W3.2.18.1 – Łuk gięty PE dn125mm – 30°
- W3.2.21.1 – Łuk gięty PE dn160mm – 30°
- W3.2.27 – Łuk gięty PE dn160mm – 15°
- W3.2.23.5.1 – Łuk gięty PE dn125mm – 15°
- W3.2.23.17.1 – Łuk gięty PE dn125mm – 45°
- W3.2.20.2 – Łuk gięty PE dn160mm – 30°

Burmistrz MiG Niepołomice
Plac Zwycięstwa 13
32-005 Niepołomice

Inwestor:
Wykonawca:
Nazwa opracowania:

Firma Drogowa VIA
Michał Swałtek
66. Pastów 5/35
31-623 Kraków
fdvia@interia.pl

Rozbudowa dróg gminnych (ul. Czerwonych Beretów, ul. Wrzosowa) na os. Boryczów w Niepołomicach

Gmina:	NIEPOŁOMICE	Powiat:	WIELICKI	Województwo:	MAŁOPOLSKIE
Część projektu:	PROJEKT TECHNICZNY			Skala:	schemat
Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Branża:	SANITARNA	Uprawnienia:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Daniel JUREK		MAP/0445/POOS/11		
Sprawdzający:	mgr inż. Katarzyna JUREK		MAP/0446/POOS/11		
Nazwa rysunku:	Schemat węzłów wodociągowych	Nr rys.:	W3.2		

Kraków, 24 czerwca 2022r.

NIB3-DUP-220303-(7)-00