
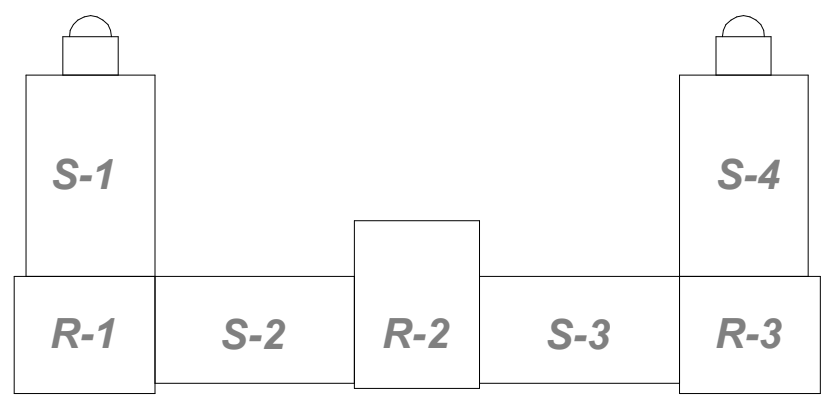
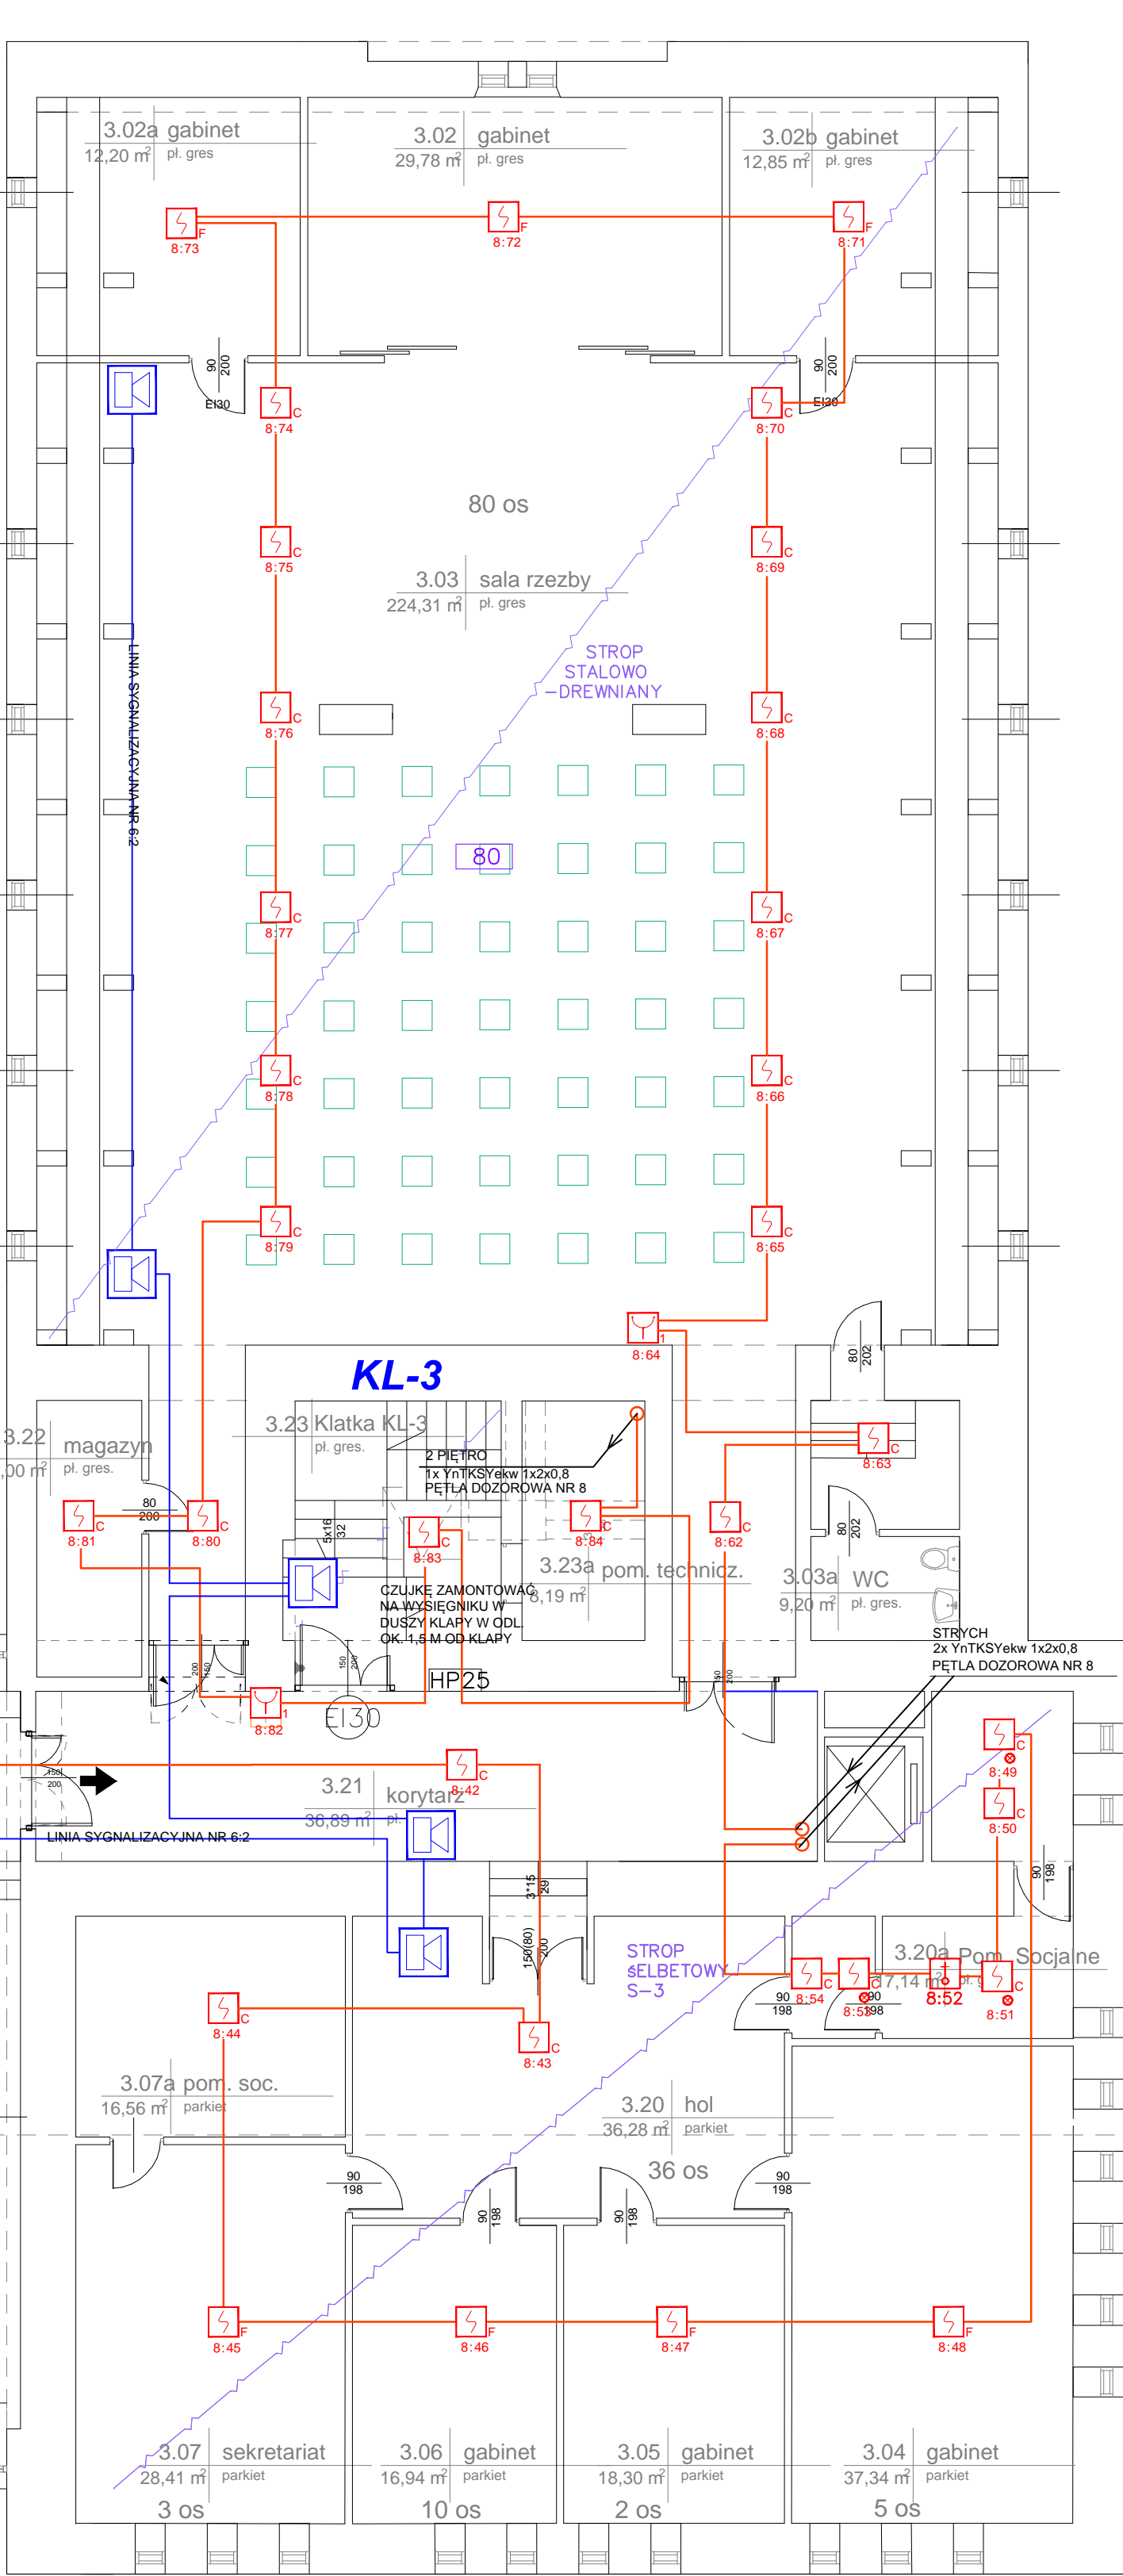
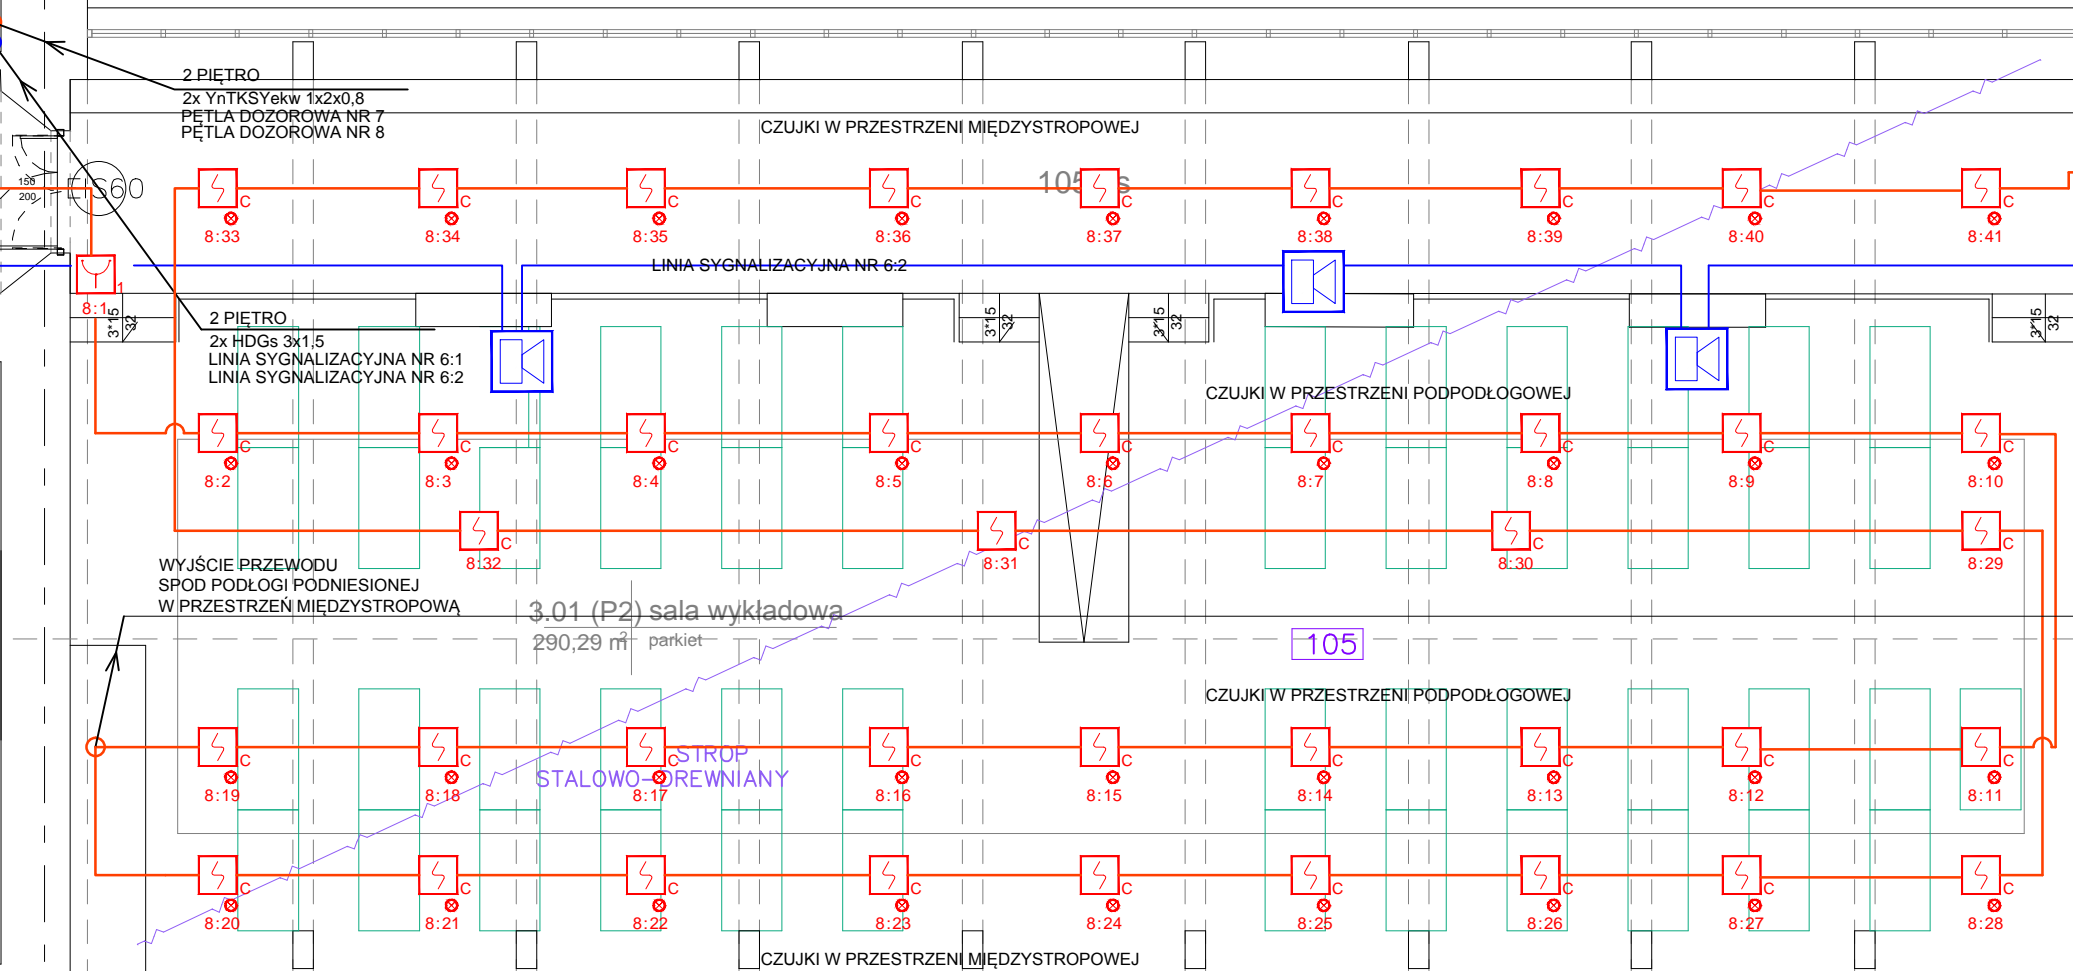


Nr Pomieszczenia	Funkcja	Powierzchnia Użytkowa	Liczba Osób
3.01	Sala Wykładowa	290,29m ²	105
3.02	Gabinet	29,78m ²	6
3.02a	Gabinet	12,20m ²	2
3.02b	Gabinet	12,85m ²	2
3.03	Sala Rzeźby	224,31m ²	80
3.04	Gabinet	37,34m ²	5
3.05	Gabinet	15,30m ²	2
3.06	Gabinet	16,94m ²	10
3.07	Gabinet	28,41m ²	3
3.07a	Pom. Socjalne	16,56m ²	-
3.08	Sala Wykładowa	290,29m ²	105
3.09	Sala Rysunku	294,22m ²	130
3.10	Magazyn Prac.	16,43m ²	-
3.11	Gabinet	32,27m ²	5
3.12	Gabinet	17,73m ²	3
3.13	Gabinet	11,81m ²	3
3.14	Gabinet	39,94m ²	5
3.15	Gabinet	20,47m ²	5
3.16	Hol	25,41m ²	25
3.17	Korytarz	47,77m ²	-
3.18	Klatka KL-2	14,22m ²	2
3.18a	Magazyn	9,39m ²	-
3.18b	Hol	12,93m ²	-
3.19	Sanitariat	5,90m ²	-
3.19a	Sanitariat	4,85m ²	-
3.19b	Sanitariat Niepełn.	3,79m ²	-
3.20	Hol	36,28m ²	36
3.20a	Pom. Socjalne	17,14m ²	-
3.21	Korytarz	36,69m ²	-
3.22	Magazyn	7,00m ²	-
3.23	Klatka KL-3	14,22m ²	-
3.23a	Pom. Techniczne	6,19m ²	-
3.24	Sanitariaty	19,15m ²	-
3.25	Korytarz	33,57m ²	-
3.26	Klatka KL-1a	35,00m ²	-

Łącznie: 534 os.

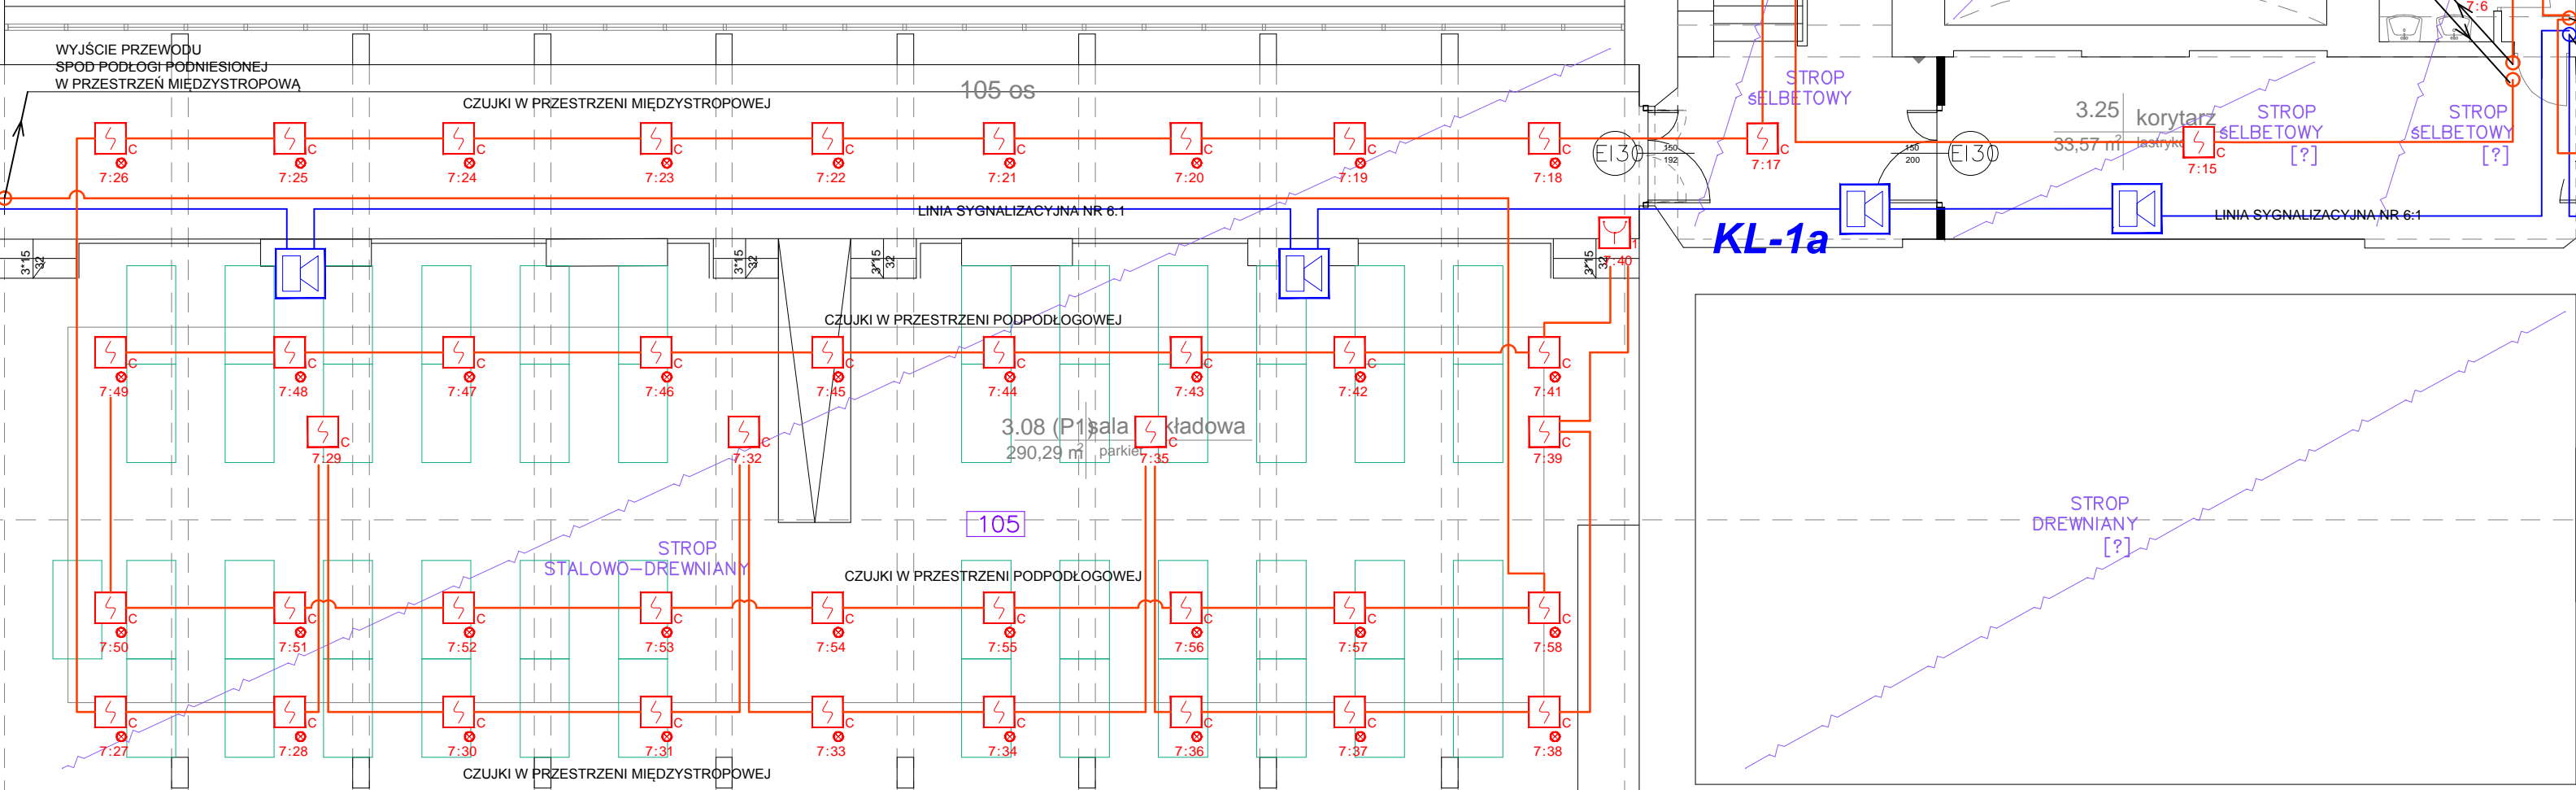

Schemat Budynku

LEGENDA:

- ISTNIEJĄCA CENTRALA POLON 4900
- CZUJKA OPTYCZNA DYMU DOR 406
- CZUJKA OPTYCZNA DYMU W PRZESTRZENI UKRYTEJ ZE WSKAŹNIKIEM ZADZIAŁANIA WZ-31
- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY ROP 4001
- CZUJKA LINIOWA DYMU DOP 6001 LUB FIRERAY 5000 (ISTN.)
- CZUJKA JONIZACYJNA DYMU DIO 4046
- CZUJKA CIEPŁA TUN 4046
- SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO - GŁOSOWY SG PGW2 Z PUSZKĄ MONTAŻOWĄ PIP3
- MODUŁ 1 WY 2 WE EKS 4001
- MODUŁ 8 WE EWK 4001
- MODUŁ PRZEKAŹNIKOWY 8 WY EWS 4001
- ZASILACZ POŻAROWY ZSP 135 7A
- PRZEWÓD YntKSY 1x2x0,8 ekw
- PRZEWÓD HDGs 3x1,5 PH90
- DETEKTOR SYSTEMU ZASYSAJĄCEGO XCC

UWAGA
PĘTLE MAJĄ DOSTATECZNY ZAPAS
ABY POMIESCIĆ ROZBUDOWĘ O
KOLEJNE ELEMENTY

INWESTOR	POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUŃSKIEGO UL. WARSZAWSKA 24 31-155 KRAKÓW	OPRACOWAŁ	J. KASIŃSKA	
OBIEKT	BUDYNEK 11-1 (PP-1) POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ PRZY UL. PODCHORĄŻYCH 1 W KRAKOWIE	PROJEKTOWAŁ	W. BAJOWSKI	
TEMAT	DOKUMENTACJA (...) INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ I OSTRZEGANIA DLA BUDYNKU 11-1 (PP-1)	SPRAWDZIŁ	P. SOJKA	
RYСУNEK	SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ. 3 PIĘTRO	NR PROJEKTU	DATA	NR RYSUNKU
		03/SAP/2018	KWIECIEŃ 2018	6

Centrum Ochrony Przeciwpożarowej i Antywłamaniowej
"KRAK-POŻ" Sp. z o.o.

