RZUT MASZYNOWNI SKALA 1:50

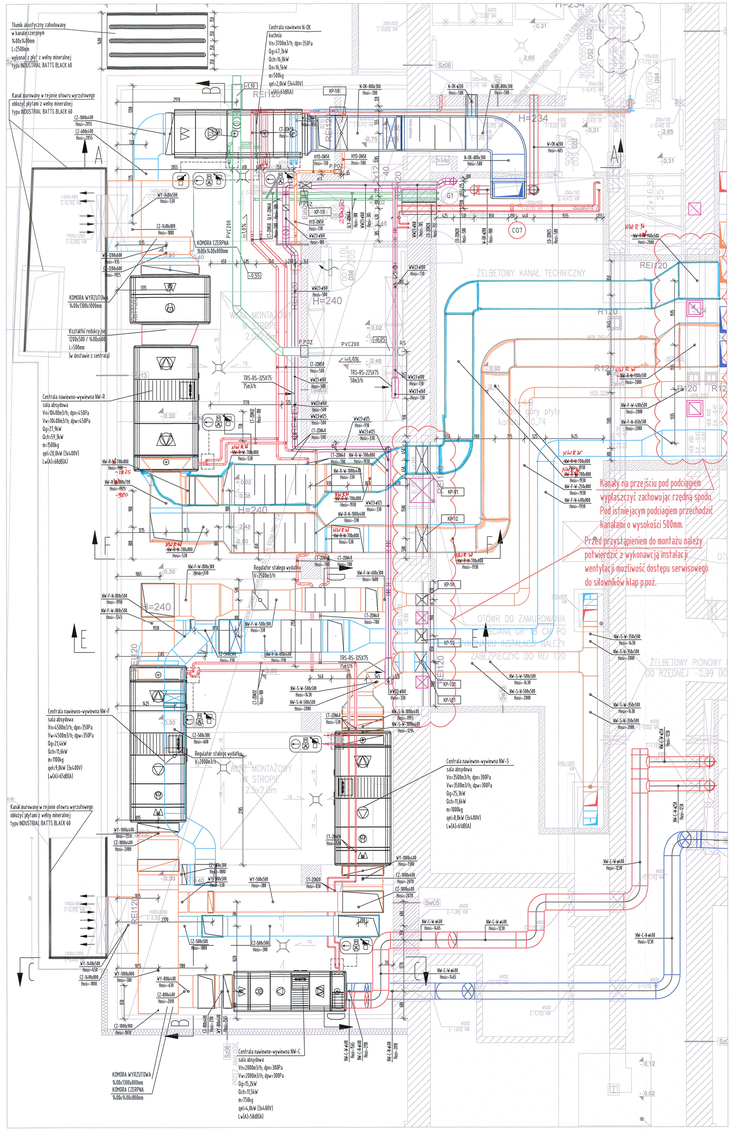
Tłumik akustyczny czołowany w kanale czerpnym h.80x.80mm L=1500mm wykonać z płyt z wełny mineralnej typu ROCKTRAL BATTS BLACK 60
Kanał nurowany w rejonie otworu wyrzutowego obłożyć płytami z wełny mineralnej typu ROCKTRAL BATTS BLACK 60
Centrala nawiewno-wywiewna NK-E
kuchnia
Vn=3100m3/h, dpn=350Pa
Qg=63.3kW
Qch=76.0kW
Δt=36.5kW
n=500kg
gdz1.0kW (3x400V)
(wł/ol=60dBA)
KOMORA V1921070A4
h.700x700x1000mm
KOMORA CZERPNIA
h.650x.920x800mm
Kształtki redukcyjne 1200x500 / h.800x600 L=500mm
w dostawie z centralą
Centrala nawiewno-wywiewna NK-A
sala ćwiczeń
Vn=18x3000m3/h, dpn=450Pa
Vw=18x3000m3/h, dpn=450Pa
Qg=277.1kW
Qch=97.3kW
n=500kg
gdz1.0kW (3x400V)
(wł/ol=60dBA)
Centrala nawiewno-wywiewna NK-B
sala ćwiczeń
Vn=4500m3/h, dpn=350Pa
Vw=4500m3/h, dpn=350Pa
Qg=71.5kW
Qch=75.6kW
n=900kg
gdz1.0kW (3x400V)
(wł/ol=60dBA)
Regulator stałego wydatku V=2500m3/h
Regulator stałego wydatku V=2500m3/h
Centrala nawiewno-wywiewna NK-C
sala ćwiczeń
Vn=2000m3/h, dpn=300Pa
Vw=2000m3/h, dpn=300Pa
Qg=75.3kW
Qch=73.6kW
n=750kg
gdz1.0kW (3x400V)
(wł/ol=60dBA)
Centrala nawiewno-wywiewna NK-D
sala ćwiczeń
Vn=2500m3/h, dpn=300Pa
Vw=2500m3/h, dpn=300Pa
Qg=75.3kW
Qch=73.6kW
n=750kg
gdz1.0kW (3x400V)
(wł/ol=60dBA)
Centrala nawiewno-wywiewna NK-F
sala ćwiczeń
Vn=2500m3/h, dpn=300Pa
Vw=2500m3/h, dpn=300Pa
Qg=75.3kW
Qch=73.6kW
n=750kg
gdz1.0kW (3x400V)
(wł/ol=60dBA)
KOMORA V1921070A4
h.700x700x1000mm
KOMORA CZERPNIA
h.650x.920x800mm
Centrala nawiewno-wywiewna NK-5
sala ćwiczeń
Vn=3500m3/h, dpn=380Pa
Vw=3500m3/h, dpn=380Pa
Qg=75.3kW
Qch=73.6kW
n=1000kg
gdz1.0kW (3x400V)
(wł/ol=60dBA)
ŻELBETOWY KANAŁ TECHNICZNY
ŻELBETOWY PIONOWY OD RZĘDNEJ -0.99 DO RZĘDNEJ +7.74
WYMIANA ŻELBETOWYCH PŁYT KANAŁU TECHNICZNEGO